



FEB 6 1995

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Director of Electricity and Gas of Industry Canada for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du directeur de l'électricité et du gaz d'Industrie Canada, pour:

CATEGORY OF DEVICE:

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Electromechanical Polyphase Watt Hour Meter

Watheuremètre polyphasé électromécanique

APPLICANT / REQUÉRANT:

MANUFACTURER / FABRICANT:

Asea Brown Boveri Inc.
200 Chisholm Drive
Milton, Ontario
L9T 5E7

ABB Power T & D Co. Inc.
Electromechanical Meter Division
201 S. Rogers Lane
Raleigh, NC 27610
USA

MODEL(S) / MODÈLE(S):

ABA-2, ABS-2, ABS-5, ABS-8, ABA-8

RATING:

CLASSEMENT:

120 volts (ac)
60 Hz
0.1-10 amperes
1.2-100 amperes
2.5-200 amperes
2, 2½ elements

120 volts (ac)
60 Hz
0.1-10 ampères
1.2-100 ampères
2.5-200 ampères
2, 2½ éléments

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The AB series of inductive type meters are very similar to the D4 and D5 Canadian meters previously approved. The AB meters have their own distinct nameplates and are manufactured in the U.S.A.

Both transformer rated meters and self-contained meters are approved.

Physical Description:

The meters operate on a magnetic repulsion principle which allows the disk and shaft to turn by means of similarly charged magnetic bearings.

The lower bearing magnet is made from barium ferrite. The upper bearing is made of Alnico VIII.

The meters use a fixed gear mesh to allow for the changing of mechanical registers. Registers requiring test dials pursuant to the requirements for Approval of Type (based on meter rating) shall be so equipped.

The potential coils are wound on glass-filled nylon bobbins, using enamelled wire, and are encapsulated with epoxy.

The current coils are wound on "C" shaped laminated steel cores.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les compteurs inductifs de la série AB sont très similaires aux compteurs Canadian D4 et D5 déjà approuvés. Les compteurs AB qui sont fabriqués aux É-U ont leurs propres plaques signalétiques distinctes.

Les compteurs à transformateur et les compteurs autonomes sont tous les deux approuvés.

Description physique:

Les compteurs fonctionnent suivant un principe de répulsion magnétique qui permet la rotation du disque et de l'arbre par l'entremise de paliers magnétiques à charge similaire.

L'aimant du palier inférieur est en ferrite de baryum et le palier supérieur est en Alnico VIII.

Les compteurs utilisent un rapport d'engrenages fixe pour changer les indicateurs mécaniques. Les indicateurs qui doivent avoir des cadrans d'essai en vertu des exigences de l'approbation de type (basées sur la valeur nominale du compteur) doivent être ainsi équipés.

Les enroulements tension sont réalisés sur des bobines de nylon renforcé à la fibre de verre, à l'aide de fil émaillé, et sont enrobés d'époxy.

Les enroulements courant sont réalisés sur des noyaux en C en acier laminé.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The meter may be fitted with either a glass or polycarbonate cover.

Accessories already approved for use on the D5 series of meters, such as registers, pulse initiators, detents, etc., are hereby approved for use on the AB series of meters.

Specifications:**Transformer Type Meters:**

Models ABA-2, ABS-2:

0.1 - 10 amperes, 120 volts, 2 elements, K_h 1.2, 8 terminals/jaws, 4x1 clock register, Rr 83 1/3

Self-Contained Meters:

Model ABS-5:

1.2-100 amperes, 120 volts, 2 elements (network), K_h 7.2, 5 terminals/jaws, 4x10 clock register, Rr 138 8/9;

1.2-100 amperes, 120 volts, 2 elements (network), K_h 7.2, 5 terminals/jaws, 5x1 clock register, Rr 13 8/9;

2.5-200 amperes, 120 volts, 2 elements (network), K_h 14.4, 5 terminals/jaws, 4x10 clock register, Rr 69 4/9;

2.5-200 amperes, 120 volts, 2 elements (network) K_h 14.4, 5 terminals/jaws, 5x1 clock register, Rr 6 17/18;

Model ABS-8:

1.2-100 amperes, 120 volts, 2 ½ element Y, 7 terminals/jaws, 4x10 clock register, K_h 10.8, Rr 92 16/27;

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Le compteur peut être équipé d'un couvercle en verre ou en polycarbonate.

Les accessoires déjà approuvés pour les compteurs de la série D5, comme les indicateurs, les générateurs d'impulsions, les encliquetages, etc., sont par les présentes approuvés pour les compteurs de la série AB.

Caractéristiques:**Compteurs à transformateur:**

Modèles ABA-2, ABS-2:

0.1 - 10 ampères, 120 volts, 2 éléments, K_h 1.2, 8 bornes/ mors, 4x1 indicateur à aiguilles, rapport d'enregistrement 83 1/3

Compteurs autonomes:

Modèle ABS-5:

1.2-100 ampères, 120 volts, 2 éléments (réseau), K_h 7.2, 5 bornes/mors, 4x10 indicateurs à aiguilles rapport d'enregistrement 138 8/9;

1.2-100 ampères, 120 volts, 2 éléments (réseau), K_h 7.2, 5 bornes/mors, 5x1 indicateurs à aiguilles, rapport d'enregistrement 13 8/9;

2.5-200 ampères, 120 volts, 2 éléments (réseau), K_h 14.4, 5 bornes/mors, 4x10 indicateurs à cadran, rapport d'enregistrement 69 4/9;

2.5-200 ampères, 120 volts, 2 éléments (réseau) K_h 14.4, 5 bornes/mors, 5x1 indicateurs à cadran, rapport d'enregistrement 6 17/18;

Modèle ABS-8:

1.2-100 ampères, 120 volts, 2 ½ éléments Y, 7 bornes/mors, 4x10 indicateurs à aiguilles, K_h 10.8, rapport d'enregistrement 92 16/27;

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**Model ABS-8: (cont'd)**

1.2-100 amperes, 120 volts, 2 ½ element Y,
7 terminals/jaws, 5x1 clock register, K_h 10.8,
Rr 9 7/27;

2.5-200 amperes, 120 volts, 2 ½ element Y,
7 terminals/jaws, 4x10 clock register, K_h 21.6,
Rr 46 8/27;

2.5-200 amperes, 120 volts, 2 ½ element Y, 7
terminals/jaws, 5x1 clock register, K_h 21.6,
rapport d'enregistrement 4 17/27;

Model ABA-8:

1.2-100 amperes, 120 volts, 2 ½ element Y, 8
terminals/jaws, 4x10 clock register, K_h 10.8;
Rr 92 16/27.

Nameplates and markings shall be as shown on pages
4 to 7.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**Modèle ABS-8: (suite)**

1.2-100 ampères, 120 volts, 2 ½ éléments Y, 7
bornes/mors, 5x1 indicateurs à aiguilles, K_h 10.8,
rapport d'enregistrement 9 7/27;


2.5-200 ampères, 120 volts, 2 ½ éléments Y, 7
bornes/mors, 4x10 indicateurs à aiguilles, K_h 21.6,
rapport d'enregistrement 46 8/27;

2.5-200 ampères, 120 volts, 2 ½ éléments Y, 7
bornes/mors, 5x1 indicateurs à aiguilles, K_h 21.6,
rapport d'enregistrement 4 17/27;

Modèle ABA-8:



1.2-100 ampères, 120 volts, 2 ½ éléments Y, 8
bornes/mors, 4x10 indicateurs à aiguilles, K_h 10.8;
rapport d'enregistrement 92 16/27.

Les plaques signalétiques et les marquages doivent être
conformes à ceux des pages 4 à 7.

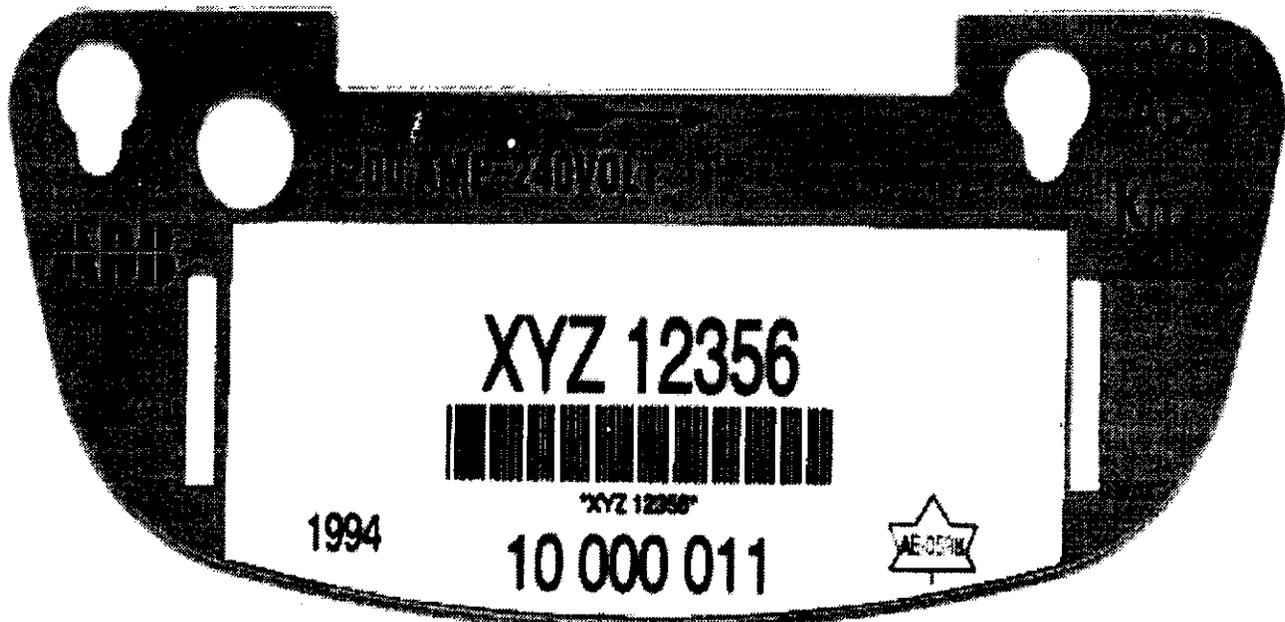



SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

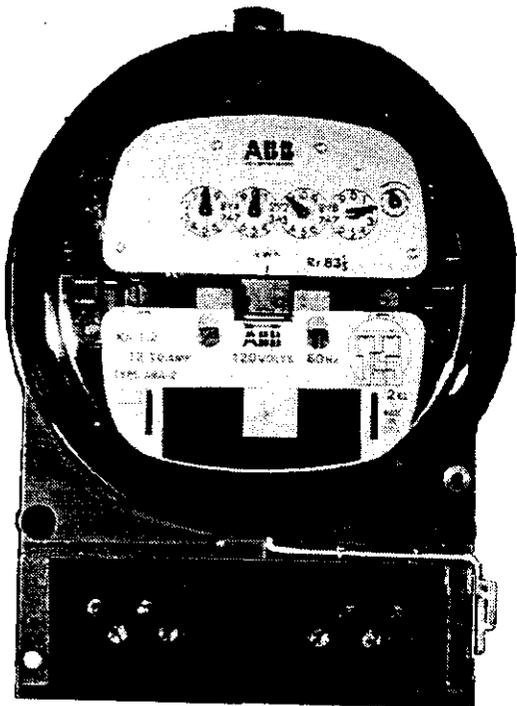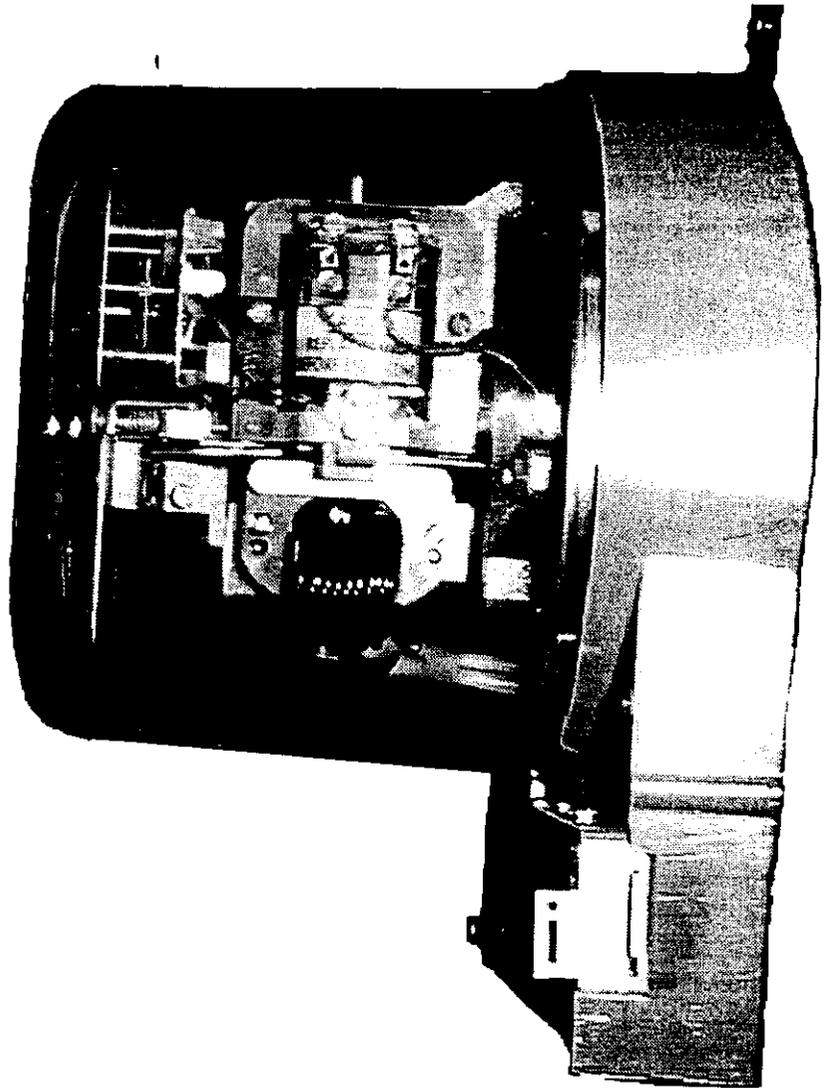



SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

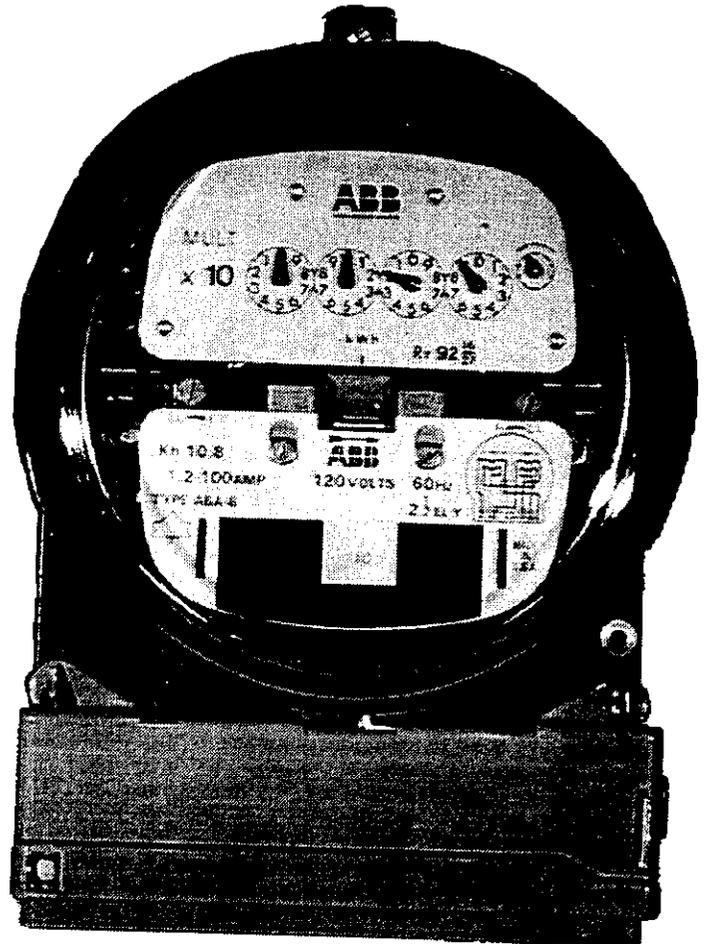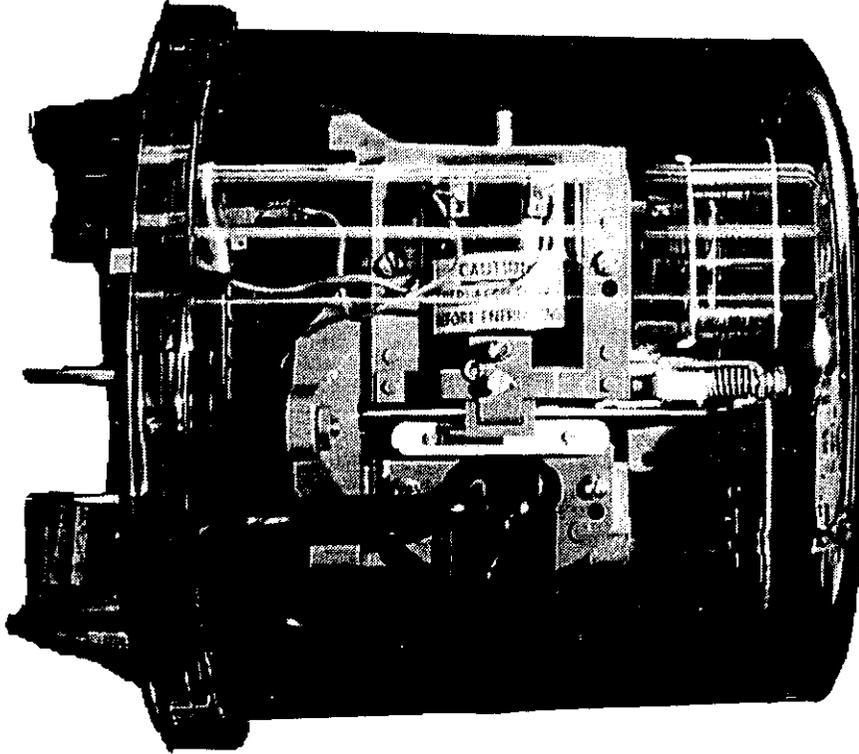

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

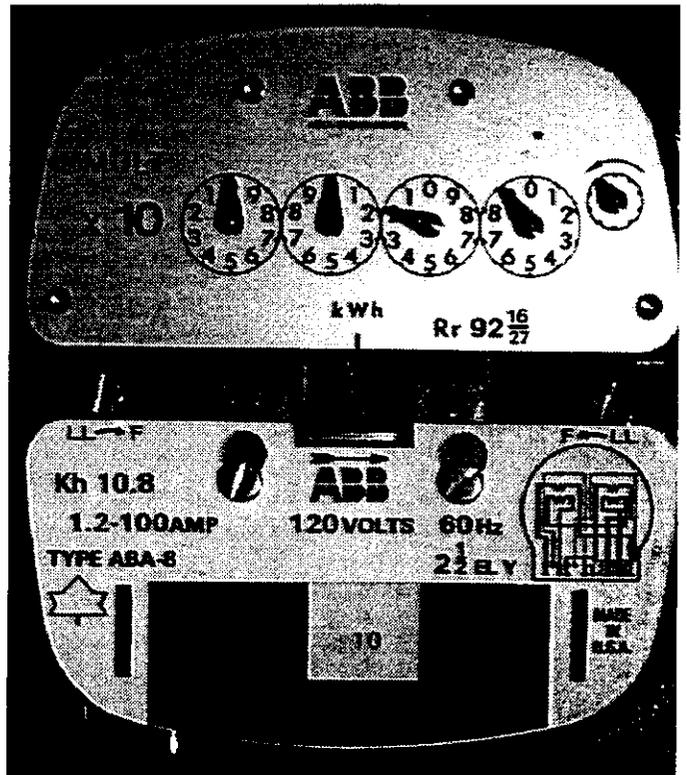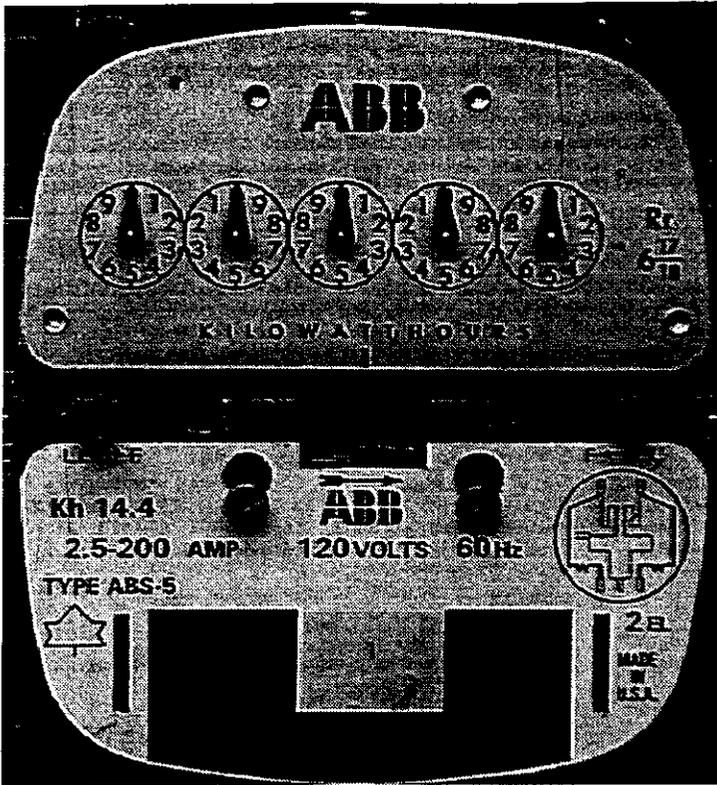

AE-0597

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.



H. L. Fraser

Director,
Electricity and Gas

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Date: FEB 6 1995

Directeur,
Électricité et Gaz