



SEP 8 1997

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT

REQUÉRANT

ABB Power T&D Co. Inc.
Highway #43
Pinetops, North Carolina, 27864
USA

MANUFACTURER

FABRICANT

ABB Power T&D Co. Inc.
Highway #43
Pinetops, North Carolina, 27864
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING / CLASSEMENT

KOR-15C
Styles/Genres:
923A185G01 to/à G18,
CSA923A185G01 to/à G18,
923A186G01 to/à G12 and/et
CSA923A186G01 to/à G12

See "Summary Description" for complete list of approved ratings/
Voir "Description Sommaire" pour la liste complète de classements
Frequency / Fréquence: 60 Hz
Voltage class / Catégorie de tension: 25 kV

Canada

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The KOR-15C transformer is a moulded polyurethane transformer. It is intended for outdoor use.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le KOR-15C transformateur est un transformateur en polyuréthane moulé destiné à être utilisé à l'extérieur.

RATINGS/CLASSEMENTSSingle Ratios/Rapports simple

(Styles/Genres 923A185G01 to/à G18 and/et CSA923A185G01 to/à G18)

5-5A, 10-5A, 15-5A, 20-5A, 25-5A, 30-5A, 40-5A, 50-5A, 75-5A, 100-5A, 150-5A, 200-5A, 300-5A, 400-5A, 500-5A, 600-5A, 800-5A and/et 1200-5A

Accuracy class / Classe de Précision: 0.3B0.9

Rating Factor / Facteur de surcharge:

5A to/à 600A:	2.0
800A:	1.5
1200A:	1.0

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****Double Ratios/Rapports Double**

(Styles/Genres 923A186G01 to/à G12 and/et CSA923A186G01 to/à G12)

5/10 - 5A, 10/20 - 5A, 20/40 - 5A, 25/50 - 5A, 50/100 - 5A, 75/100 - 5A, 100/200-5A, 150/300-5A,
200/400 - 5A, 300/600 - 5A, 400/800 - 5A and/et 600/1200 - 5A

Accuracy class / Classe de précision:

Low ratio/Rapport faible: 0.3B0.9
High ratio/Rapport élevé: 0.3B1.8

Rating factor / Facteur de surcharge:

Low ratio/Rapport faible: 2.0
High ratio/Rapport élevé: 1.5
except/sauf 1200A: 1.0

Note: Thermal rating factors greater than 2.0 may be marked on the nameplate but they do not apply to the metering accuracy rating.

Nota: Les facteurs de surcharge supérieurs à 2.0 peuvent être marqués sur la plaque signalétique, mais ils ne s'appliquent pas à la classe de précision nominale du transformateur.

EVALUATED BY


David Lau
Approvals Examiner
Tel: (613) 952-0647
Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

David Lau
Examinateur d'approbations
Tél: (613) 952-0647
Fax: (513) 952-1754

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

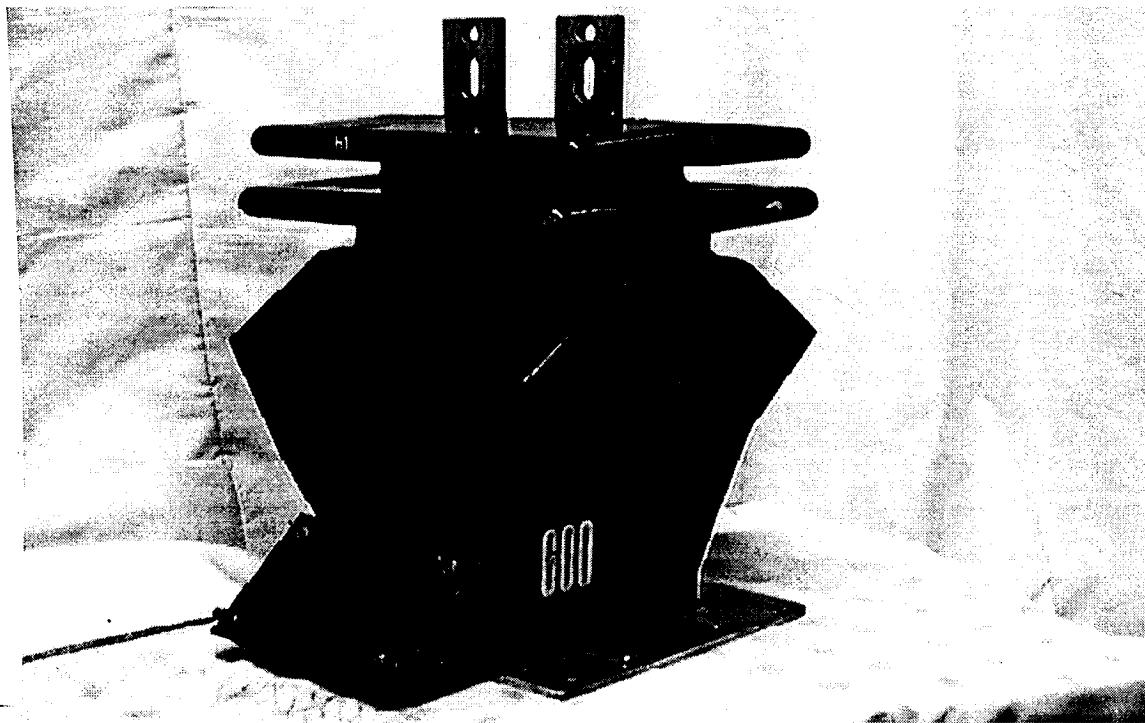

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellement, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. Sauf dans le cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

René Magnan, P.Eng.
Acting Director
Approval Services Laboratory

René Magnan, ing.
Directeur intérimaire
Laboratoire des services d'approbation

Date:

SEP " 8 1997