



NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

Émis en vertu du pouvoir statuaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT

REQUÉRANT

LaPrairie Inc.
1206 Ringwell Drive, Unit 5 and 6
Newmarket Ontario
Canada
L3Y 8V9

MANUFACTURER

FABRICANT

Sadtem
148 Rue Martin du Nord, BP 655
Douai Cédex,
France

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/CLASSEMENT

SW85R

Accuracy Rating/Classe de précision:

See "Summary Description"/Voir "description sommaire"

Rating Factor/Facteur de surcharge:

See "Summary Description"/Voir "description sommaire"

Voltage Class/Classe de tension:

See "Summary Description"/Voir "description sommaire"

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

The SW85R is a polyester molded current transformer. It is intended for indoor use.

RATIO/TAP

The following ratios are approved for revenue metering:

Single Ratio / Rapport Simple

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision	Rating Factor Facteur de surcharge	Voltage Class Classe de tension
800-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	3.0	35 kV

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision	Rating Factor Facteur de surcharge	Voltage Class Classe de tension
200-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	3.0	15 kV
300-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.5	3.0	15 kV
600-5A	X ₁ -X ₂	0.3B0.9	3.0	15 kV

Double Ratio / Rapport Double

Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision	Rating Factor Facteur de surcharge	Voltage Class Classe de tension
20/10-5A	X ₁ -X ₃ X ₁ -X ₂	0.3B0.9 0.3B0.5	1.5 1.5	35kV
50/25-5A	X ₁ -X ₃ X ₁ -X ₂	0.3B1.8 0.3B0.9	1.5 1.5	34.5kV
800/400-5A	X ₁ -X ₃ X ₁ -X ₂	0.3B1.8 0.3B0.9	1.5 1.5	27.5 kV

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE :

Le SW85R est un transformateur de courant en polyester moulé. Il est conçu pour être utilisé à l'intérieur.

RAPPORT/ENROULEMENT

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation:

EVALUATED BY

Michael Rozeboom, Original and Rev. 1, 2, 3 and 6.
Legal Metrologist

Gilbert Nkubili, Rev. 4 and 5.
Legal Metrologist

REVISION

Original: **Issue Date: 2007-08-13**

Rev. 1 **Issue Date: 2007-11-09**

The purpose of revision 1 was to add double ratio 800/400-5A.

Rev. 2 **Issue Date: 2008-02-07**

The purpose of revision 2 was to add ratio 600-5A, 15kV.

Rev. 3 **Issue Date: 2008-07-04**

The purpose of revision 3 was to add the double ratio 50/25-5A, 34.5kV.

Rev. 4 **Issue Date: 2008-08-19**

The purpose of revision 4 was to add the ratio 800-5A, 35kV.

Rev. 5 **Issue Date: 2008-09-11**

The purpose of revision 5 was to add the double ratio 20/10-5A, 35kV.

Rev. 6

The purpose of revision 6 is to add the ratio 200-5A, 15kV.

EVALUÉ PAR

Michael Rozeboom, originale et Rév. 1, 2, 3 et 6
Métrologiste légal

Gilbert Nkubili, Rév. 4 et 5.
Métrologiste légal

RÉVISION

Originale: **Date d'émission : 2007-08-13**

Rév. 1 **Date d'émission : 2007-11-09**

La révision 1 visait à ajouter quelques rapports doubles de transformation 800/400-5A.

Rév. 2 **Date d'émission : 2008-02-07**

La révision 2 visait à ajouter le rapport de transformation 600-5A, 15kV

Rév. 3 **Date d'émission : 2008-07-04**

La révision 3 visait à ajouter quelques rapports doubles de transformation 50/25-5A, 34.5kV.

Rév. 4 **Date d'émission : 2008-08-19**

La révision 4 visait à ajouter le rapport de transformation 800-5A, 35kV.

Rév. 5 **Date d'émission : 2008-09-11**



La révision 5 visait à ajouter le rapport double de transformation 20/10-5A, 35kV.


Rév. 6


La révision 6 vise à ajouter le rapport de transformation 200-5A, 15kV .

PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGES

NAMEPLATE AND MARKINGS

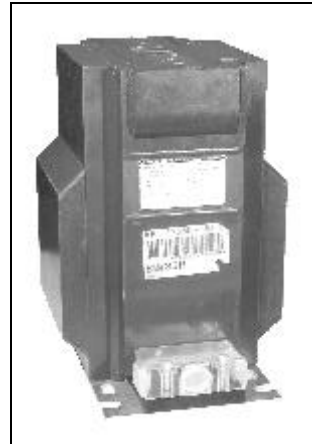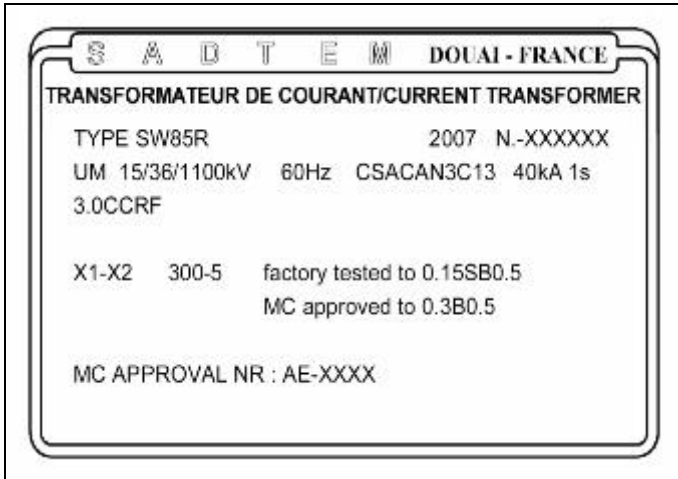

S A D T E M DOUAI - FRANCE		
TRANSFORMATEUR DE COURANT/CURRENT TRANSFORMER		
TYPE SW85R	YYYY	N. XXXXXX
UM 35/70/170KV	60HZ	CSA-CAN3-C13
CCRF 3.0	40KA1S	
X1-X2 800-5	factory tested to 0.15SB0.5 VC approved to 0.3B0.5	
MC APPROVAL NR.AE-1514	LR 109295	

S A D T E M DOUAI - FRANCE		
TRANSFORMATEUR DE COURANT/CURRENT TRANSFORMER		
TYPE SW85R	2008	N XXXXXX
UM 35/70/170kV	60Hz	CSA-CAN3-C13 1.2KA 1s
X1-X2 10-5	0.3B0.5	CCRF:1.5IN
X1-X3 20-5	0.3B0.9	CCRF:1.5IN
MC APPROVAL NR : AE-1514		



APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Vuong Nguyen
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

Copie authentique signée par :

Vuong Nguyen
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2009-03-09**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>