



Mesures Canada

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

TYPE D'APPAREIL

Instrument Transformer: Current

Transformateur de mesure: courant

APPLICANT

REQUÉRANT

ABB Inc.
 8555 Trans Canada Highway
 Saint Laurent
 Quebec H4S 1Z6

MANUFACTURER

FABRICANT

ABB Sweden (Ludvika)
 High Voltage Products, PPHV
 Lyviksvägen 4, Ludvika
 771 80
 Dalarna
 Sweden

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

IMB 800

2000-5A
 Accuracy class / Classe de précision: 0.3B1.8
 Rating factor / Facteur de surcharge: 1.25
 Frequency / Fréquence: 60 Hz
 Voltage class / Catégorie de tension: 765 kV

NOTE: This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

This IMB 800 is a post-type current transformer. It is designed for outdoor use.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Ce transformateur de courant IMB 800 est de type poteau. Il est conçu pour utilisation extérieur.

RATIO / TAP

The following ratio is approved for revenue metering:

RAPPORT / ENROULEMENT

Le rapport suivant est approuvé aux fins de facturation:

Current/Courant	Ratio Rapport	Tap Enroulement	Accuracy class Classe de précision	Rating Factor Facteur de surcharge
2000-5A	2000-5A	X ₁ - X ₃	0.3B1.8	1.25

EVALUATED BY

Michael Rozeboom,
Legal Metrologist

ÉVALUÉ PAR

Michael Rozeboom,
Métrologiste légal

NAMEPLATE AND MARKINGS


PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

No. de série	1HSE n)	Bornes	Rapp. (A)	Charge / Classe	Rct
		X 1-2	1000/5		
Huile (NYTRO 10XN)	680 kg	X 1-3	2000/5	0,3 B-1.8	
Ith	40/1 kA/s	Y, Z, W, 1-2	1000/5		
Idyn	108 kA	Y, Z, W, 1-3	2000/5	C800 / 0,6 B-1.8	
Manuel d'entretien: 1HSE 96001-51 No. de commande: 4502574106 Tgd: 2) % Courant assignés: 1000/2000:5//5//5//5 A Tenue sismique TET-APG-N-0001 0,45g					

ABB		ABB AB		Made in Sweden	
Transformateur de courant		Type	IMB 800	Année de fabrication	2009
No. de série	1HSE n)	Normes		SN-16.1g/16.2g	
Niveau d'isolement	975 / 1550 / 2100 kV	Fréquence		60 Hz	
Courant thermique continu assigné	2500 A	Température		-50 - +40 °C	
Tension la plus élevée pour le matériel	765 kV	Masse Totale		4000 kg	
La tension du circuit secondaire ouvert peut dépasser 3500V		Ligne de fuite nominale:	18624mm	IC:	

NAMEPLATE AND MARKINGS

PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

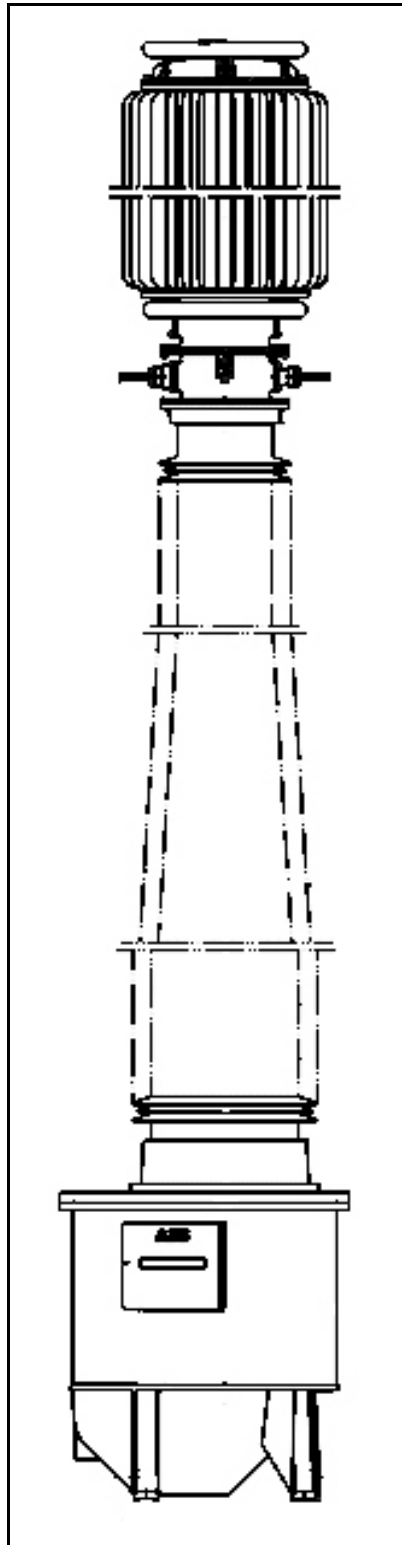

IMB 800

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

ORIGINAL COPY SIGNED BY:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

APPROBATION :

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

COPIE AUTHENTIQUE SIGNÉE PAR:

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2010-07-29**

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>