



NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
(styled Innovation, Science and Economic
Development) for the following device model(s):

TYPE OF DEVICE

Electricity Meters: Energy and Demand

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et
Développement économique) pour le(s) modèle(s)
d'instrument suivant(s) :

TYPE D'APPAREIL

Compteurs d'électricité: énergie et puissance

APPLICANT / REQUÉRANT

Landis+Gyr
2800 Duncan Road
Lafayette, IN
47904

MANUFACTURER / FABRICANT

Landis+Gyr
2800 Duncan Road
Lafayette, IN
47904

MODEL(S) / MODÈLE(S)

E650 S4x RXR
E650 S4x RXR-8

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé

The E650 S4x models having the following designations are approved for the legal units of measure identified in section 2.

- E650 S4x RXR – A solid state energy and demand meter.
- E650 S4x RXR-8 – E650 S4x RXR with 8W power supply.

Les modèles E650 S4x ayant les désignations suivantes sont approuvés pour les unités de mesure légales indiquées dans la partie 2.

- E650 S4x RXR – Un compteur à semi-conducteurs d'énergie et puissance.
- E650 S4x RXR-8 – Le E650 S4x RXR avec une alimentation de 8W.

Service Configurations / Configurations des services

- ① 1 element, 2 wire / 1 élément 2 fils
- ② 1 ½ element 3 wire / 1 ½ éléments 3 fils
- ③ 2 element 3 wire 1 Φ / 2 éléments 3 fils 1 Φ
- ④ 2 element 3 wire network / 2 éléments 3 fils réseau
- ⑤ 2 element 3 wire Δ / 2 éléments 3 fils Δ
- ⑥ 2 element 4 wire Y / 2 éléments 4 fils Y
- ⑦ 2 element 4 wire Δ / 2 éléments 4 fils Δ
- ⑧ 2 ½ element 4 wire Y / 2 ½ éléments 4 fils Y
- ⑨ 2 ½ element 4 wire Δ / 2 ½ éléments 4 fils Δ

- ⑩ 3 element 4 wire Y / 3 éléments 4 fils Y
- ⑪ 3 element 4 wire Δ / 3 éléments 4 fils Δ
- ⑫ Auto Service Detect / Détection du type du branchement
- ⑬ Socket Type (S-Base) / Type de socle (socle S)
- ⑭ Bottom Connected (A-Base) / Socle à connexion par le bas (socle A)
- ⑮ Switchboard Style / Type pour tableau de distribution
- ⑯ Multi Customer Metering System / Systèmes de mesurage à clients multiples

The meter is approved with the following service configurations :

Le compteur est approuvé avec les configurations de service suivantes :

| Model / Modèle | Service Configurations / Configurations de service | Voltage / Tension (V) ¹ | Current / Courant (A) |
|--------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|
| E650 S4x RXR E650 S4x RXR-8 | ①⑬ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ②⑬ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 240-480 |
| | ③⑫⑬ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ③⑫⑭ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ④⑫⑬ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ④⑫⑭ | 120-347 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ⑤⑫⑬ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| | ⑤⑫⑭ | 120-480 | 0.2-20 |
| | | | 2-200 |
| ⑧⑬ | 120-347 | 0.2-20 | |
| | | 2-200 | |
| ⑩⑫⑬ | 120-347 | 0.2-20 | |
| | | 2-200 | |
| ⑪⑫⑬ | 120-480 | 0.2-20 | |
| | | 2-200 | |
| ⑩⑫⑭ | 120-347 | 0.2-20 | |
| | | 2-200 | |
| ⑪⑫⑭ | 120-480 | 0.2-20 | |
| | | 2-200 | |

¹ Meters are approved to be marked on the nameplate with a nominal voltage falling within the approved voltage range identified on this Notice of Approval. / Les compteurs sont approuvés pour être marqués sur la plaque signalétique avec une tension nominale située dans la gamme de tension approuvée identifiée sur cette avis d'approbation.

| Specifications / Caractéristiques | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| Frequency / Fréquence (Hz) | Temperature Range / Gamme de température | | Meter Burden / Fardeau du compteur |
| 60 Hz | Min (°C) : | Max (°C) : | 1.84VA capacitive / capacitif |
| | -40 | +53 | |
| Maximum Voltage Transformer Wire Length / Longueur maximale du fil du transformateur de tension | | -- | |
| Maximum Current Transformer Wire Length / Longueur maximale du fil du transformateur de courant | | -- | |
| Approved Current Transformers / Transformateurs de courant approuvés | | -- | |
| Auxiliary Power Supply / Alimentation électrique auxiliaire | | <input type="checkbox"/> Yes / Oui <input checked="" type="checkbox"/> No / Non | -- |
| Approved Legally Relevant Software Without Traced Update ² | | Logiciel juridiquement pertinent approuvé sans une mise à jour traçable ² | |
| Approved Legally Relevant Software / Logiciel juridiquement pertinent approuvé | | 8.07, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 | |
| Approved Legally Relevant Software with Traced Update | | Logiciel juridiquement pertinent approuvé avec une mise à jour traçable | |
| | Version / Version | Hash Code / Code haché | |
| Fixed Legally Relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 Software / Logiciel juridiquement pertinent fixe du Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 | M16C65P-10.03 | 097E7AB74F942123336778D73ED7138F4B3C04822 4A090FCCFB3B5B403A7E5DF | |
| | M16C65P-10.06 | A9BB889D031007AC7ECAC47F9802DEA49FF3FC4 50AEC72F3710B73E8F8255216 | |
| | M16C65P-10.53 | 56B2B6E3298AF83DEC4897EF6AD38676D5BECBA A802B56CD6BE43D8B898E1A98 | |
| | M16C65P-11.05 | 03C15810195DDCB1DC536A991262E9DCD4ACE66 6E7EF57158DFCA5F59B3F605C | |
| | M16C65P-11.54 | 39C72C5B5B049255E1E0BBE9F52E25F5FB150376 55D1DE7CBFEF151EA855BDA1 | |
| | 251581-13.61 | E79254CC4B16B8B09FCFCEAEA089342D57AF099 97488BD7CB5C9E67167A19602 | |
| Fixed Legally Relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) Software / Logiciel juridiquement pertinent fixe du Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) | S5GS24-11.05 | 852633B65AC6404B443AA67EA803FD307E8614B9 3D4FC4873A6A300B3F5957B3 | |
| | S5GS24-11.54 | DBFDC87BF9CDCB41635D1805BAD005C745B0599 7031E1BF2634BEED46C9D403B | |
| | S5GS24-13.61 | DCFF22DB7AB090DA5FC6EF59A52E877212F7E83 77B091903909528014C74100B | |

²The format 0X.XX is displayed when 1132Com software is used / Le format 0X.XX.00 est affiché lorsque le logiciel 1132Com est utilisé.

| | | |
|--|-----------------|--|
| | S5GS24-13.66 | E1F83906968378909FF677F67790CC4B0F9B7A5B4 ACFE73C86824324A33D952B |
| Fixed Legally Relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh) Software / Logiciel juridiquement pertinent fixe du Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh IP) | S5SM24-11.12 | 479171C66141E7ABDB9F1A102B07CBEDEDDE0A6 A7EDDB310B3A50D7609BECEFC |
| | S5SM24-12.59 | F0BF705FB93FA6E59B26944545031C946FC4B792 524C3991682CFF78134F8AF9 |
| | S5SM24-12.68 | E431695532C10F491F3ACB7D5718B4DA8B48A06D 534D933A7BDD0FC59A950653 |
| | S5SM24-16.56 | B8E4E373AD297235FD3E8B91529037E4DCBC5CA 79BDA0B922D5B3793CB5FCADA |
| | BOOT24-20-58 | CE75CE4B8786657DB493C713460971C1BB1C2713 FC4103FAC5DDBADA1C8F54D1 |
| Updatable Legally Relevant Metrology Software / Logiciel métrologique juridiquement pertinent actualisable | 8.10.00.24.004R | 31819FF92D468A44B8A93857D5A1C887420370C1 5930886D1E7CF2ACECA198A7 |
| | 8.11.01.00.004R | E28CBCC8DD6D20D557945E95382B013D4FA79C0 BC361E373E053B192908BFA2D |
| | 8.12.01.00.004R | 40B5548B4410CFFDF20617D85E0A0193A0419B18 17AEC9D66A48B92EE4A12A0B |
| | 8.13.06.00.006R | A7BB3F0E1E39D14E2FC2E77793B4196A9B331441 27CC61D1F899679D0D3ED74B |
| | 8.15.00.00.006R | 97DDA5003ED1E33E12C9A17728E30A5D1A543C4 7D5DA171730E8C6E0DD1FD0FE |
| Updatable Legally Relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 Software / Logiciel Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 juridiquement pertinent actualisable | 251581-10.03 | AF2A5B57D5A40BE8F7440B426F16E90E160BA80D 136EEF0C460655B873B37C48 |
| | 251581-10.05 | 7A2385C6BE3DF9F2CE05AF60E0716D22F1857346 CEFD95F3F961A114B00C73D6 |
| | 251581-10.06 | A7B7744A048F27CB2DA7B1317D5D449B47DF5B1 2A97BAC4BE94BBD6B766FC61A |
| | 251581-10.53 | 14CAC1EEAFFCD893569092C29521DDF268921CE DFCDAD70C15D6EAF2919CA484 |
| | 251581-11.05 | D6E14D3B40D159BE8A6B50A2ADD1E7BA1703FA7 31F9AAE07167F105E522F7A5F |
| | 251581-11.54 | E75F132F3F8B16FF1BB3B8C5E8AA70EB96826ED 52ABC9A1DD04BAF43C491BB4 |
| | 251581-13.61 | 14DDC5EE360084F82C20E9CAC5C9BFC9F219D34 A8677FB53A4180D1B7241A9AD |
| | 251581-13.66 | F58D046AD3A4099E7AA2F9E452106A3630AEA9E D4BACCE62EFC26717AF182570 |
| Updatable Legally Relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) Software / Logiciel Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) juridiquement pertinent actualisable | S5GS24-11.05 | 39015F03919930A5A5A167A32E2838FC30DE4CDF FF6A1EA23BE70B13A16F24AF |
| | S5GS24-11.54 | 187D6D2D74FECEFB84E9AB994357C4AE06BB972 366E1D41BE633BA561DAEA5FB |
| | S5GS24-13.61 | 0A7D9647964106D5E79C8062885C6612418D29EF 46E9C692522E496B77F0B407 |
| | S5GS24-13.66 | 490B50F1EEB3599BB1CF3271E929FEC9DF5426A0 5DFC26FA28BF8D887FF20572 |
| Updatable Legally Relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh) Software / Logiciel Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh IP) juridiquement pertinent actualisable | S5SM24-11.12 | AA07D737A5E028296BB158E3FB592E3BACE6B59 329E65A48F809BAB7FACA13B0 |
| | S5SM24-12.59 | 604BF55E06305AD4F5E432F7643CA235C74ACFC2 0A04522BA8C8E8EA0443A2EB |
| | S5SM24-12.68 | 9C8E22EDEAB468174E40E5AA233D0ED780B567B E66813F921AD07D06FB9A724C |
| | S5SM24-16.56 | E4C1FF3F0CECA5B10E018D6235079030AD75BF8 89D6E9998C78F1EC2A54C6B7D |

S5SM24-20.58

432671CFEC0BA72F30326200B6F181D045624D7F
645CAD46ADF8703CB9E7E240

SECTION 2 – Summary Description

PARTIE 2 – Description sommaire

| Model / Modèle | E650 S4x RXR | E650 S4x RXR-8 |
|--|--|----------------|
| Approved Energy and Loss Quantities / Énergie et grandeurs des pertes approuvées | | |
| Delivered Energy / Énergie livrée | kWh kvarh kVAh | |
| Received Energy / Énergie reçue | kWh kvarh kVAh | |
| Net Energy / Énergie nette | kWh | |
| Loss Quantities / Grandeurs des pertes | -- | |
| Approved Demand / Puissance appelée approuvée | | |
| Block Interval / À période d'intégration | kW kvar kVA | |
| Sliding Window / Fenêtre mobile | kW kvar kVA | |
| Thermal / Thermique | -- | |
| Demand Reset Device Information / Informations sur le mécanisme de remise à zéro de la puissance appelée | <p>Demand reset can be initiated by activating the lever arm reset switch on the front cover. Demand reset may also be initiated via the optical port or remote communications.</p> <p>La remise à zéro de la puissance peut être initiée en activant le bras de levier de remise à zéro qui se trouve à l'avant du couvercle. La remise à zéro de la puissance peut être également initiée par le port optique, ou par les communications à distance.</p> | |
| Approved Test Mode and Test Provisions / Mode d'essai et moyens d'essai approuvés | | |
| Energy Test Provision / Moyens d'essai d'énergie | kWh kvarh kVAh | |
| Test Provision Information / Informations sur les moyens d'essai | <p>The infrared test LED is a part of the optical port. The meter must be placed into test mode and the appropriate quantity selected in order to pulse for kvarh or kVAh.</p> <p>La DÉL infrarouge fait partie du port optique. Le compteur doit être placé en mode d'essai et la fonction désirée sélectionnée afin d'avoir des impulsions en kvarh ou kVAh.</p> | |
| Test Mode - Energy / Mode d'essai - Énergie | kWh kvarh kVAh | |
| Test Mode - Demand / Mode d'essai – Puissance appelée | kW kvar kVA | |
| Approved Test Mode Demand Interval Length(s) / Durée de la période d'intégration de la puissance appelée en mode d'essai approuvé | 1, 5, 10, 15 minutes | |

| Model / Modèle | E650 S4x RXR | E650 S4x RXR-8 |
|---|---|----------------|
| Test Mode Information / Informations sur le mode d'essai | <p>Test mode can be activated through the optical port or by activating the test mode switch located under the meter's cover. Display items can be scrolled by using a magnet in the 12 o'clock position.</p> <p>Le mode d'essai peut être activé par le port optique ou en activant le commutateur de mode d'essai situé sous le couvercle du compteur. On peut activer le défilement de l'affichage en utilisant un aimant dans la position de 12 heures.</p> | |
| Approved Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions approuvé | | |
| Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions | -- | |
| Number of channels / Nombre de voies | -- | |
| Approved External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions approuvé | | |
| External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions | -- | |
| Number of Channels / Nombre de voies | -- | |
| Type of Input / Type d'entrée | -- | |
| Rated Maximum Voltage / Tension nominale maximale | -- | |
| Rated Maximum Frequency (Hz) / Fréquence nominale maximale (Hz) | -- | |
| Approved Pulse Outputs / Sorties d'impulsions approuvées | | |
| KZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KZ | kWh kvarh kVAh | |
| KYZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KYZ | kWh kvarh kVAh | |
| Other Pulse Output / Autres sorties d'impulsions | -- | |
| Pulse output information / Informations sur les sorties d'impulsions | <p>The meter can be equipped with up to four KZ or KYZ pulse outputs.</p> <p>Le compteur peut être équipé avec jusqu'à quatre sorties d'impulsions KZ ou sorties d'impulsions KYZ.</p> | |
| Other Options / Autres options | | |
| Service Disconnect / Interrupteur-sectionneur | -- | |
| Time of Use Function (TOU) / Fonction temps d'utilisation (TU) | Available / Disponible | |
| Number of Time of Use Rates / Nombre de registres de facturation de la fonction TU | 5 | |
| TOU Conditions or Limitations / Conditions ou restrictions du TU | <p>The rate switching function on the meter is not subject to Measurement Canada specifications.</p> <p>La fonction de commutation des tarifs du compteur n'est pas assujettie aux normes de Mesures Canada.</p> | |

| Model / Modèle | E650 S4x RXR | E650 S4x RXR-8 |
|--|---|-----------------------|
| Transformer and Line Loss Compensation / Compensation des pertes de lignes et des transformateurs | -- | |
| Displays / Affichages | | |
| Display Modes / Modes d'affichage | Normal, Alternate, Test, GyrBox | |
| Display Information / Informations sur l'affichage | <p>For detailed information on display modes please refer to the E650 S4x technical reference manual available from the manufacturer.</p> <p>Pour des informations détaillées sur les modes d'affichage, veuillez consulter le manuel de référence technique E650 S4x disponible auprès du fabricant.</p> | |

SECTION 3 – Communications

PARTIE 3 - Communications

| 3.1 Communication Interfaces | | 3.1 Interfaces de communication | |
|--|--------------|--|----------------|
| ① Optical Port / Port optique ② Internal Modem / Modem interne ③ RS-232 / RS-232 | | ④ RS-485 / RS-485 ⑤ Ethernet / Ethernet ⑥ Other / Autres | |
| Model / Modèle | E650 S4x RXR | | E650 S4x RXR-8 |
| Communication Interface / Interface de communication | ① | | |
| Comments / Notes | -- | | |

| 3.2 Index of Communication Modules | | 3.2 Index des modules de communication | |
|---|---------------------------------|---|--|
| <i>The meter is approved when equipped with any one of the following communication modules:</i> | | <i>Le compteur est approuvé lorsqu'il est équipé d'un des modules de communication suivants :</i> | |
| Manufacturer / Fabricant | Device / Appareil | | |
| Landis+Gyr EMS | 26-2840 LTE-M S4x | | |
| | Gridstream PLX 26-2541 | | |
| | Gridstream PLX 26-2543 | | |
| | Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 | | |
| | Gridstream RF G5 26-1905 | | |

3.3 Communication Module Details

3.3 Détails de module de communication

| | |
|---|--|
| Communication Types / Types de communication | Functions / Fonctions |
| <ul style="list-style-type: none"> ① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autres types de communication | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités |

Landis+Gyr EMS

| Device / Appareil | Communications Type / Type de communication | Additional Functions / Fonctions supplémentaire | Burden / Fardeau |
|-------------------|---|---|--------------------------------|
| 26-2840 LTE-M S4x | ④ Cellular / Cellulaire | ⑩ | 2.85 VA Capacitive / Capacitif |

The 26-2840 LTE-M S4x is available for the E650 S4x RXR-8 only.

When equipped with the 26-2840 LTE-M S4x communications module, the meter is not capable of updating the legally relevant metrology software.

The legally non-relevant 26-2840 LTE-M S4x and Zigbee software are updatable.

Le 26-2840 LTE-M S4x est disponible pour le E650 S4x RXR-8 seulement.

Lorsqu'il est équipé du module de communication 26-2840 LTE-M S4x, le compteur n'est pas capable de mettre à jour le logiciel métrologique juridiquement pertinent.

Les logiciels juridiquement non-pertinents du 26-2840 LTE-M S4x et du Zigbee peuvent être mis à jour.



| Device / Appareil | Communications Type / Type de communication | Additional Functions / Fonctions supplémentaire | Burden / Fardeau |
|------------------------|---|---|--------------------------------|
| Gridstream PLX 26-2541 | ② | ⑩ | 34.8 VA Capacitive / Capacitif |

The Gridstream PLX 26-2541 is approved with the following configurations:

- 1EL 2W 120-240V 2-200A
- 1.5EL 3W 240V 0.2-20A
- 1.5EL 3W 120-240V 2-200A
- 3EL 4W Y/Delta 120-240V 0.2-20A
- 3EL 4W Y/Delta 120-240V 2-200A

When equipped with the Gridstream PLX 26-2541 communications module, the meter is not capable of updating the legally relevant metrology software.

The legally non-relevant Gridstream PLX 26-2541 software is updatable.

3.3 Communication Module Details

3.3 Détails de module de communication

| Communication Types / Types de communication | Functions / Fonctions |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autres types de communication | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités |

Le Gridstream PLX 26-2541 est approuvé avec les configurations suivants :

- 1 élément 2 fils 120-240V 2-200A
- 1.5 éléments 3 fils 240V 0.2-20A
- 1.5 éléments 3 fils 120-240V 2-200A
- 3 éléments 4 fils Y/en triangle 120-240V 0.2-20A
- 3 éléments 4 fils Y/en triangle 120-240V 2-200A

Lorsqu'il est équipé du module de communication Gridstream PLX 26-2541, le compteur n'est pas capable de mettre à jour le logiciel métrologique juridiquement pertinent.

Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream PLX 26-2541 peut être mis à jour.



| Device / Appareil | Communications Type / Type de communication | Additional Functions / Fonctions supplémentaire | Burden / Fardeau |
|------------------------|---|---|------------------------------|
| Gridstream PLX 26-2543 | ② | ⑩ | 35 VA Capacitive / Capacitif |

When equipped with the Gridstream PLX 26-2543 communications module, the meter is not capable of updating the legally relevant metrology software.

The legally non-relevant Gridstream PLX 26-2543 software is updatable.

Lorsqu'il est équipé du module de communication Gridstream PLX 26-2543, le compteur n'est pas capable de mettre à jour le logiciel métrologique juridiquement pertinent.

Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream PLX 26-2543 peut être mis à jour.



3.3 Communication Module Details

3.3 Détails de module de communication

| Communication Types / Types de communication | | Functions / Fonctions | |
|--|--|--|----------------------------------|
| ① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autres types de communication | | ⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités | |
| Device / Appareil | Communications Type / Type de communication | Additional Functions / Fonctions supplémentaires | Burden / Fardeau |
| Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 | ① | ⑩ | 3.14 VA Capacitive/ Capacitif |

The Gridstream RF 26-1552/26-1553 is equipped with a ZigBee communication device.

The legally non-relevant Gridstream RF 26-1552/26-1553 ZigBee software is updatable.

When equipped with the Gridstream RF 26-1552/26-1553 communications module, the meter is capable of updating the legally relevant metrology software.

The legally relevant Gridstream RF 26-1552/26-1553 software is updatable.

When the meter is equipped with approved legally relevant software without traced update, the Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software is legally non-relevant. The legally non-relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software is updatable.


Le Gridstream RF 26-1552/26-1553 est équipé d'un dispositif ZigBee.

Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF 26-1552/26-1553 ZigBee peut être mis à jour.

Lorsqu'il est équipé du module de communication Gridstream RF 26-1552/26-1553, le compteur est capable de mettre à jour le logiciel métrologique juridiquement pertinent.

Le logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF 26-1552/26-1553 peut être mis à jour.

Lorsque le compteur est équipé avec un logiciel juridiquement pertinent sans une mise à jour traçable, le logiciel du Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 n'est pas juridiquement pertinent. Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 peut être mis à jour.

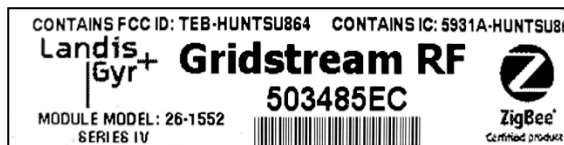

3.3 Communication Module Details

3.3 Détails de module de communication

| | |
|---|--|
| Communication Types / Types de communication | Functions / Fonctions |
| <ul style="list-style-type: none"> ① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autres types de communication | <ul style="list-style-type: none"> ⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités |

| Device / Appareil | Communications Type / Type de communication | Additional Functions / Fonctions supplémentaire | Burden / Fardeau |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|
| Gridstream RF G5 26-1905 | ① | ⑩ | 3.76 VA Capacitive / Capacitif |

The Gridstream RF G5 26-1905 is equipped with a ZigBee communication device.

The legally non-relevant Gridstream RF G5 26-1905 ZigBee software is updatable.

When equipped with the Gridstream RF G5-26-1905 communications module, the meter is capable of updating the legally relevant metrology software.

The legally relevant Gridstream RF G5-26-1905 software is updatable.

When the meter is equipped with approved legally relevant software without traced update, the Gridstream RF G5 26-1905 software is legally non-relevant. The legally non-relevant Gridstream RF G5 26-1905 software is updatable.

Le Gridstream RF G5 26-1905 est équipé d'un dispositif ZigBee.

Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 ZigBee peut être mis à jour.

Lorsqu'il est équipé du module de communication Gridstream RF G5 26-1905 le compteur est capable de mettre à jour le logiciel métrologique juridiquement pertinent.

Le logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF G5-26-1905 peut être mis à jour.

Lorsque le compteur est équipé avec un logiciel juridiquement pertinent sans une mise à jour traçable, le logiciel du Gridstream RF G5 26-1905 n'est pas juridiquement pertinent. Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 peut être mis à jour.




SECTION 4 – Sealing

PARTIE 4 – Scellage

| Index | |
|--|--|
| ① Single Seal / Sceau unique ② Dual Seal / Sceau double ③ Multiple Seal (Specify) / Sceau multiple (spécifiez) | ④ Firmware Security Setting / Paramètres de sécurité du micrologiciel ⑤ Programming jumper / Cavalier de programmation ⑥ Lockout procedure / Procédure de verrouillage ⑦ Plug / Bouchon ⑧ Event Logger / Consignateur d'événements ⑨ Traced Update / Mise à jour traçable ⑩ Other / Autres |

| Model / Modèle | E650 S4x RXR | E650 S4x RXR-8 |
|--|--|----------------|
| Sealing Information / Information de scellage | | |
| Physical Seal / Sceau physique | ② | |
| Programming Seal / Sceau de programmation | ④⑧⑨ | |
| Comments / Notes | <p>The E650 S4x RXR meter is prevented from reprogramming without breaking the seal when the proper security settings have been set using 1132Prog E650 software.</p> <p>To verify that the correct security parameters have been set, the following steps can be followed:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Connect to the meter via the optical port using 1132COM, - Select "Cold Start". <p>The meter will act as if it is going to go through the cold start process but then will stop and an error message "Cold Start failed" will be displayed in the communications log.</p> <p>Le compteur E650 S4x RXR est protégé contre la re-programmation sans briser le scellage lorsque les paramètres appropriés ont été activés en utilisant le logiciel 1132Prog E650.</p> <p>Pour vérifier que les paramètres corrects ont été activés, les étapes suivantes peuvent être suivies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se connecter au compteur via le port optique en utilisant 1132COM, - Sélectionner « Cold Start ». <p>Le compteur entamera le processus « Cold Start » mais il s'arrêtera. Un message d'erreur « Cold Start failed » apparaîtra dans le journal des communications.</p> | |

| Approved Event Logger Details / Détails du consignateur d'événements approuvé | | | |
|---|-------------|---------------------|---|
| | Type / Type | Capacity / Capacité | Applicable Software / Logiciel applicable |
| Event Logger / Consignateur d'événements | A | 100 | M16C65P-10.03 |
| | | | M16C65P-10.06 |
| | | | M16C65P-10.53 |
| | | | M16C65P-11.05 |
| | | | M16C65P-11.54 |
| | | | S5GS24-11.05 |
| | | | S5SM24-11.12 |
| | | | S5GS24-11.54 |
| | | | S5SM24-12.59 |
| | | | 251581-13.61 |
| | | | S5GS24-13.61 |
| | | | S5GS24-13.66 |
| | | | S5SM24-16.56 |
| | | | BOOT24-20-58 |

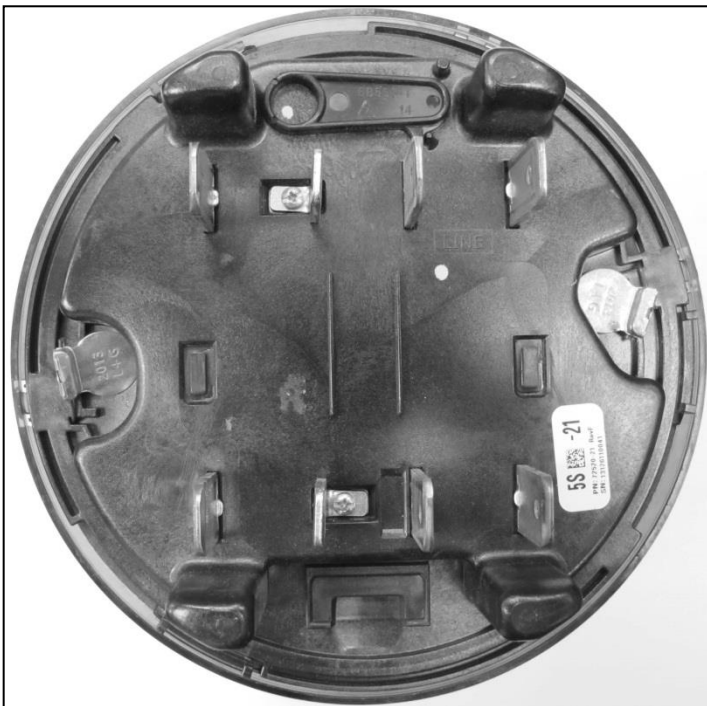

**E650 S4x RXR meter sealing points /
 Points de scellage du compteur E650 S4x RXR**

SECTION 5 – Nameplates and Photos

PARTIE 5 – Plaques signalétiques et photos



**E650 S4x RXR meter front view /
 Vue de face du compteur E650 S4x RXR**



**Bottom connected meter / Compteur de socle à
 connexion par le bas**



**E650 S4x RXR polyphase meter nameplate /
 Plaque signalétique du compteur polyphasé E650
 S4x RXR**

| ID | Description |
|-----|-----------------------------------|
| NET | Net kWh |
| DEL | Delivered kWh |
| REC | Received kWh |
| DVR | Delivered Reactive Energy (kVarh) |
| RVR | Received Reactive Energy (kVarh) |
| DVA | Delivered Apparent Energy (kVAh) |
| RVA | Received Apparent Energy (kVAh) |
| RTA | Rate A Net kWh |
| RTB | Rate B Net kWh |
| RTC | Rate C Net kWh |
| RTD | Rate D Net kWh |
| RTE | Rate E Net kWh |
| MAX | Max KWatt Demand (KW) |
| MVR | Max KVar Demand (KVar) |
| MVA | Max KVA Demand (KVA) |

**Display Legend for E650 S4x RXR meter /
 Légende d'affichage pour le compteur E650 S4x RXR**

| Output Configuration |
|--|
| KYZ 1 End of Interval |
| KYZ 2 Delivered Active Energy 1.0 Wh/pulse |
| KYZ 3 Delivered Reactive Energy 1.0 Varh/pulse |
| KYZ 4 Delivered Apparant Energy 1.0 VAh/pulse |

**Pulse Output Nameplate / Plaque signalétique de
 sorties d'impulsions**

SECTION 6 – Revisions

PARTIE 6 – Révisions

| Original / Originale | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---------------------------------|-------------------------------|---|
| New Meter / Nouveau compteur | 2015-01-26 | Jean-Luc Ciocca Legal Metrologist / Métrologiste légal |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2015-04-15 | Graeme Banks Legal Metrologist / Métrologiste légal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Bottom connected A-Base meter forms were incorporated. A test mode for energy was incorporated. MAL-E395 was incorporated. | | Les compteurs de socle à connexion par le bas (socle A) ont été incorporés. Un mode d'essai pour énergie a été incorporé. La LAM-E395 a été incorporée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 2 | 2015-07-28 | Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Legally relevant software version 8.09 has been approved. The PCBA board has been updated. MAL-E405 was included. | | La version 8.09 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée. La carte PCBE a été mise à jour. La LAM-E405 a été incluse. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 3 | 2016-06-06 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The PCBA board has been updated. The 2EL 3W 1PH 120-480V 0.2-20A and 2-200A Socket type meters were approved. KZ and KYZ pulse outputs were approved. | | La carte PCBE a été mise à jour. Les compteurs de type socle de 2el 3fils 1ph, 120-480V, 0.2-20A et 2-200A ont été approuvés. Les sorties d'impulsions KZ et KYZ ont été approuvées. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|---|
| 4 | 2016-07-05 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant software version 8.10.00.24.004R was approved.</p> <p>The fixed legally relevant software version M16C65P-10.03 was approved.</p> <p>Legally relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software versions 251581-10.03 and 251581-10.05 were approved.</p> <p>Traced updates and an event logger were approved.</p> | | <p>La version du logiciel juridiquement pertinent 8.10.00.24.004R a été approuvée.</p> <p>La version du logiciel juridiquement pertinent fixe M16C65P-10.03 a été approuvée.</p> <p>Les versions du logiciel Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 juridiquement pertinent 251581-10.03 et 251581-10.05 ont été approuvées.</p> <p>La mise à jour traçable et le consigneur d'événements ont été approuvés.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|---|
| 5 | 2016-11-02 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal MET Laboratories, Inc. Reference/Référence : TEL92034-MC |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Various components were modified.</p> <p>MAL-E440 and MAL-E441 were included.</p> | | <p>Quelques composantes ont été modifiées.</p> <p>La LAM-E440 et la LAM-E441 ont été incluse.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 6 | 2017-02-02 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>The Gridstream RF G5-26-1905 communication module was included.</p> <p>MAL-E447 was included.</p> | | <p>Le module de communication Gridstream RF G5-26-1905 a été inclus.</p> <p>La LAM-E447 a été incluse.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 7 | 2017-03-07 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant software version 8.11.01.00.004R was approved.</p> <p>MAL-E452 was included.</p> | | <p>La version du logiciel juridiquement pertinent 8.11.01.00.004R a été approuvée.</p> <p>La LAM-E452 a été incluse.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 8 | 2017-09-28 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software versions 251581-10.06, 251581-10.53 and 251581-11.05 were approved.</p> <p>Fixed legally relevant software versions M16C65P-10.06, M16C65P-10.53 and M16C65P-11.05 were approved.</p> <p>The legally non-relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 ZigBee software is updatable.</p> | | <p>Les versions du logiciel Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 juridiquement pertinent 251581-10.06, 251581-10.53 et 251581-11.05 ont été approuvées.</p> <p>Les versions du logiciel juridiquement pertinent fixe M16C65P-10.06, M16C65P-10.53 et M16C65P-11.05 ont été approuvées.</p> <p>Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 ZigBee peut être mis à jour.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 9 | 2017-11-28 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant software version 8.12.01.00.004R was approved.</p> | | <p>La version du logiciel juridiquement pertinent 8.12.01.00.004R a été approuvée.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 10 | 2018-04-13 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>The legally relevant Gridstream RF 26-1905 software is updatable.</p> <p>The legally non-relevant Gridstream RF G5 26-1905 ZigBee software is updatable.</p> <p>Fixed legally relevant software version S5GS24-11.05 was approved.</p> <p>Legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 software version S5GS24-11.05 was approved.</p> <p>Legally non-relevant Gridstream RF G5 26-1905 Zigbee software version 2.04.13 was released.</p> | | <p>Le logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 peut être mis à jour.</p> <p>Le logiciel juridiquement non-pertinent du Gridstream RF 26-1905 ZigBee peut être mis à jour.</p> <p>La version S5GS24-11.05 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée.</p> <p>La version S5GS24-11.05 du logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée.</p> <p>La version 2.04.13 du logiciel juridiquement non pertinent du Gridstream G5 26-1905 a été approuvée.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 11 | 2018-04-19 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Fixed legally relevant software version S5SM24-11.12 was approved. | | La version S5SM24-11.12 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |
| Legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 software version S5SM24-11.12 was approved. | | La version S5SM24-11.12 du logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 12 | 2018-06-26 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Legally relevant software version 8.13.06.00.006R was approved. | | La version du logiciel juridiquement pertinent 8.13.06.00.006R a été approuvée. |
| Fixed legally relevant software version S5SM24-12.59 was approved. | | La version S5SM24-12.59 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |
| Legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 Mesh IP software version S5SM24-12.59 was approved. | | La version S5SM24-12.59 du logiciel juridiquement pertinent du Gridstream RF G5 26-1905 Mesh IP a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 13 | 2018-08-28 | Natalie Charest Legal Metrologist / Metrologiste légale |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The 120-480 V, 2-200 A 3-element 4-wire delta socket meter configuration was approved. | | La configuration de compteur à socle delta 120-480 V, 2-200 A 3 éléments à 4 fils a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|---|
| 14 | 2019-01-28 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The 120-480 V, 0.2-20 A 3-element 4-wire delta socket meter configuration was approved. | | La configuration de compteur à socle delta 120-480 V, 0.2-20 A 3 éléments à 4 fils a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|---|
| 15 | 2019-05-24 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software versions 251581-11.54 was approved.</p> <p>Fixed legally relevant software version M16C65P-11.54 was approved.</p> <p>The event logger capacity was corrected.</p> | | <p>La version du logiciel Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 juridiquement pertinent 251581-11.54 a été approuvée.</p> <p>La version du logiciel juridiquement pertinent fixe M16C65P-11.54 a été approuvée.</p> <p>La capacité du consignateur d'événements a été corrigée.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 16 | 2019-06-11 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) software versions S5GS24-11.54 was approved.</p> <p>Fixed legally relevant software version S5GS24-11.54 was approved.</p> | | <p>La version du logiciel Gridstream RF G5 26-1905 (Gridstream) juridiquement pertinent S5GS24-11.54 a été approuvée.</p> <p>La version du logiciel juridiquement pertinent fixe S5GS24-11.54 a été approuvée.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 17 | 2019-11-04 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>The Gridstream PLX 26-2541 communication module was included.</p> <p>Legally non-relevant Gridstream PLX 26-2541 software version 10.11 was released.</p> <p>MAL-E504 and MAL-E507 were included.</p> | | <p>Le module de communication Gridstream PLX 26-2541 a été inclus.</p> <p>La version du logiciel juridiquement non-pertinent 10.11 du Gridstream PLX 26-2541 a été émise.</p> <p>La LAM-E504 et la LAM-E507 ont été incluse.</p> |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 18 | 2020-01-20 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The Gridstream PLX 26-2543 communication module was included. Legally non-relevant Gridstream PLX 26-2543 software version 10.11 was released. | | Le module de communication Gridstream PLX 26-2543 a été inclus. La version du logiciel juridiquement non-pertinent 10.11 du Gridstream PLX 26-2543 a été émise. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|---|
| 19 | 2020-07-10 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| A note was added to the service configuration table regarding voltages listed on the meter's nameplate. | | Une note a été ajoutée au tableau de configuration du service concernant les tensions indiquées sur la plaque signalétique du compteur. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|---|
| 20 | 2020-10-02 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The E650 S4x RXR-8 was approved. Legally relevant software version 8.14 was approved. The 26-2840 LTE-M S4x communication module was included. Legally non-relevant 26-2840 LTE-M S4x software version 16.59 was released. Legally non-relevant Zigbee software version 02.04.15 was released. | | Le E650 S4x RXR-8 a été approuvé. La version du logiciel juridiquement pertinent 8.14 a été approuvée. Le module de communication 26-2840 LTE-M S4x a été inclus. La version du logiciel juridiquement non-pertinent 16.59 du 26-2840 LTE-M S4x a été émise. La version du logiciel juridiquement non-pertinent 02.04.15 du Zigbee a été émise. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 21 | 2020-12-08 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Legally relevant software versions 8.10, 8.11 and 8.12 were approved. MAL-E536 was included. | | Les versions du logiciels juridiquement pertinent 8.10, 8.11 et 8.12 ont été approuvées. La LAM-E536 a été incluse. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 22 | 2021-03-02 | Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh) software version S5SM24-12.68 was approved. | | La version du logiciel Gridstream RF G5 26-1905 (Mesh) juridiquement pertinent S5SM24-12.68 a été approuvée. |
| Fixed legally relevant software version S5SM24-12.68 was approved. | | La version du logiciel juridiquement pertinent fixe S5SM24-12.68 a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|---|
| 23 | 2021-07-05 | Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Legally relevant software version 8.15.00.00.006R was approved. | | La version du logiciel juridiquement pertinent 8.15.00.00.006R a été approuvée. |
| MAL E554 was included | | La LAM E554 a été incluse. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|---|
| 24 | 2022-02-16 | Eugen Axentii Legal Metrologist / Metrologiste légal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Updatable legally relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software version 251581-13.61 was approved. | | La version 251581-13.61 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 a été approuvée. |
| Fixed legally relevant software version 251581-13.61 was approved. | | La version 251581-13.61 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|---|-------------------------------|--|
| 25 | 2022-02-24 | Eugen Axentii Legal Metrologist / Metrologiste légal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Updatable legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 software version S5GS24-13.61 was approved. | | La version S5GS24-13.61 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée. |
| Fixed legally relevant software version S5GS24-13.61 was approved. | | La version S5GS24-13.61 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 26 | 2022-04-05 | Ben Samutthananont Junior Legal Metrologist / Métrologue légale junior |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Fixed legally relevant software version S5SM24-16.56 was approved. | | La version S5SM24-16.56 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |
| Updatable legally relevant software version S5SM24-16.56 was approved for Gridstream RF G5 26-1905 communication module. | | La version S5SM24-16.56 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 27 | 2023-10-04 | Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Métrologue légale principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| The meter is approved with an updated version of the optional KZ / KYZ pulse output board. | | Le compteur est approuvé avec une version révisée de la carte optionnelle de sortie d'impulsions KZ / KYZ. |
| MAL-E591 and MAL-E597 were included. | | La LAM-E591 et la LAM-E597 ont été incluse. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|---|
| 28 | 2023-11-02 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologue légale principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| Fixed legally relevant software version S5GS24-13.66 was approved. | | La version S5GS24-13.66 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée. |
| Updatable legally relevant Gridstream RF G5 26-1905 software version S5GS24-13.66 was approved. | | La version S5GS24-13.66 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée. |
| Updatable legally relevant Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 software version 251581-13.66 was approved. | | La version 251581-13.66 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF 26-1552 / 26-1553 a été approuvée. |

| Revision / Révision | Issued Date / Date d'émission | Evaluator / Évaluateur |
|--|-------------------------------|--|
| 29 | 2023-12-08 / 08-12-2023 | Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal |
| Purpose of Revision | | But de la Révision |
| <p>Fixed legally relevant software version BOOT24-20.58 was approved.</p> <p>Updatable legally relevant software version S5SM24-20.58 was approved for the Gridstream RF G5 26-1905 communication module.</p> <p>Legally non-relevant software version 2.04.19 was released for ZigBee communication module.</p> | | <p>La version BOOT24-20.58 du logiciel juridiquement pertinent fixe a été approuvée.</p> <p>La version S5SM24-20.58 du logiciel juridiquement pertinent actualisable Gridstream RF G5 26-1905 a été approuvée.</p> <p>La version 2.04.19 du logiciel juridiquement non pertinent a été publiée pour le module de communication ZigBee.</p> |

SECTION 7 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

PARTIE 7 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: 2023-12-08

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 08-12-2023

Web Site Address / Adresse du site Internet :
<http://mc.ic.gc.ca>