



Measurement
Canada

An Agency of
Industry Canada

Mesures
Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

APPROVAL No. - N° D'APPROBATION

AE-2247

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Instrument Transformer: Voltage and Current

TYPE D'APPAREIL

Transformateur de mesure: tension et courant

APPLICANT / REQUÉRANT

PFIFFNER Instrument Transformers Ltd.,
Lindenplatz 17
Hirschthal AG
CH - 5042
Switzerland

MANUFACTURER / FABRICANT

PFIFFNER Instrument Transformers Ltd.,
Lindenplatz 17
Hirschthal AG
CH - 5042
Switzerland

MODEL(S) / MODÈLE(S)

EJOF 145

MANUFACTURER'S RATING / CLASSEMENT DU FABRICANT

Rated Current Ratio(s) / Rapport(s) de courant nominal(aux)	100-5A
Rated Voltage Ratio(s) / Rapport(s) de tension nominal(aux)	66000-115/69-115/69V
Thermal Burden / Fardeau thermique	1000-1000VA
Frequency / Fréquence	60 Hz
Voltage Class / Catégorie de tension	145 kV
Lightning Impulse Level / Le niveau de tenue au choc de foudre	650 kV

NOTE : This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. The following is a summary of the principal features only.

SECTION 1 – Ratings and Specifications

Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé				
The model EJOF 145 is a porcelain post-type combined voltage and current transformer. It is designed for outdoor use.				
Le modèle EJOF 145 est un transformateur de mesure combinée tension et courant de type poteau en porcelaine. Il est conçu pour une utilisation extérieure.				
<i>Transformers are approved for revenue metering only for the characteristics identified below:</i>				
<i>Les transformateurs sont approuvés aux fins de facturation seulement pour les caractéristiques indiquées ci-dessous:</i>				
Rated Current Ratio / Rapport nominal de courant	Approved Primary and Secondary Current / Courant primaire et secondaire approuvé	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rating Factor / Facteur de surcharge
100-5A	100-5A	X ₁ -X ₂	0.15B1.8	2.0
Rated Voltage Ratio / Rapport nominal de tension	Approved Primary and Secondary voltage / Tension primaire et secondaire approuvé	Approved Tap / Enroulement approuvé	Accuracy Class / Classe de précision	Rated Voltage Factor / Facteur de tension assigné
66000-115/69-115/69V	66000-115V	U ₁ -U ₃	0.3 WXYZ	1.5 Un 30s
	66000-115V	V ₁ -V ₃	0.3 WXYZ	1.5 Un 30s




REMARQUE : Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

PARTIE 1 – Classements et caractéristiques

SECTION 2 – Nameplate and Photos

PARTIE 2 – Plaque signalétique et photos

PFIFFNER			
Combined transformer Type EJOF 145			
2016	2015.3854.01	oVAR1o 60Hz	-50 ... +40 °C
145 / 275 / 650 kV	Ith = 40 kA 1s	Idyn = 100 kA	CSA 60044-3
1.5 x Un 30s	Sth = 2x1000 VA	Icth = 200 %	Ue < 0.5 mV/kA
100/5 A	cl. 0.15 B-18 **	X1-X2	
66'000V : 69V	cl. 0.3 WXYZ	U2-U3	
66'000V : 115V	cl. 0.3 WXYZ **	U1-U3	
66'000V : 69V	cl. 0.3 WXYZ	V2-V3	
66'000V : 115V	cl. 0.3 WXYZ **	V1-V3	
** measurement Canada approval: AE-16-xxx CT part: approved rating: 0.15 VT part: approved rating 0.3			
Simultaneous output: Z Weight: 650 kg Oil: 115 kg Nynas Lyra X			
Instrument Transformers		Hirschthal / Switzerland	

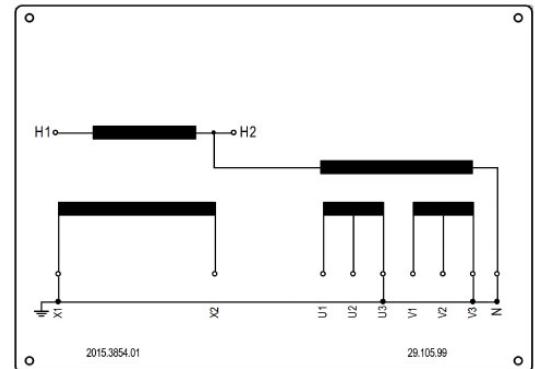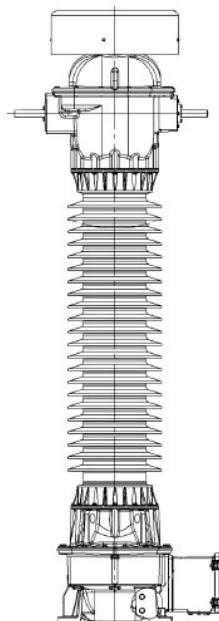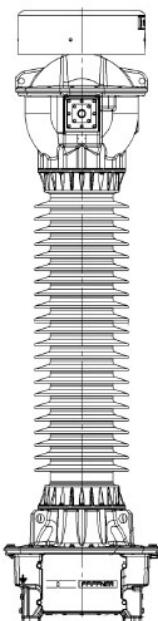

SECTION 3 – Original and Revisions

PARTIE 3 – Originale et Révisions

Original / Originale	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
	2016-06-24	Ray Kandalaft Senior Legal Metrologist / Métrologue légal principal

SECTION 4 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

PARTIE 4 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Original copy signed by:

Adnan Rashid
Senior Engineer – Electricity Measurement
Engineering and Laboratory Services Directorate

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date:

2016-06-24

Web Site Address / Adresse du site Internet:
<http://mc.ic.gc.ca>