



Measurement Canada
An agency of Industry Canada

Mesures Canada
Un Organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

AV-2279 Rev. 8

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry
for:

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie pour:

TYPE OF DEVICE

Turbine Meter

TYPE D'APPAREIL

Compteur à turbine

APPLICANT

Smith Meter Inc.
1602 Wagner Avenue
Erie, PA, 16514-0428
USA

REQUÉRANT

MANUFACTURER

Smith Meter Inc.
1602 Wagner Avenue
Erie, PA, 16514-0428
USA

FABRICANT

FMC Measurement Solutions
1602 Wagner Avenue
Erie, PA, 16514-0428
USA

MODEL(S)/MODÈLE(S)

RATING/ CLASSEMENT

Guardsman LJ-H / LSJ-H
Guardsman LB
Guardsman G
Guardsman LB
Guardsman LJ-H / LSJ-H or/ou V
Guardsman LFJ-H / LFSJ-H or/ou V
Guardsman LB
Guardsman LJ-H / LSJ-H or/ou V

		Min.	Max.	* Extended/Prolongé
	2 in/po, K2EB***3*0	106	to/à 1060	1415 L/min
	2 in/po, K2CB***3*0	95	to/à 950	1260 L/min
	3 in/po, K2GC***3*0*		159 to/à 1590	2120 L/min
	3 in/po, K2CD***3*0		227 to/à 2271	N/A / P/A L/min
	3 in/po, K2*D***3*0		265 to/à 2650	3280 L/min
	3 in/po, K2*C***3*0		159 to/à 1590	2120 L/min
	4 in/po, K2CE***3*0	378	to/à 3785	N/A / P/A L/min
	4 in/po, K2GE***3*0	450	to/à 4500	6000 L/min

*Also , please see "Flow Ratings" / Voir aussi la rubrique "Débit nominaux"

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

SUMMARY DESCRIPTION:

CATEGORY

The Smith Guardsman G, LB, LF, LJ, or LSJ series are 2, 3 or 4 inch turbine meter (model K2*****3*0, see attached model code sheet).

APPLICATIONS

The Guardsman L or LS turbine meter when installed with a flow straightener or a "Strate Plate" flow conditioner is approved for use in trade for measuring the following:

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le recurrent aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

CATEGORY

Les compteurs à turbine de 2, 3 ou 4 po. de la série Smith Guardsman G , LB, LF, LJ ou LSJ (modèle K2*****3*0, voir la fiche des codes modèles ci-annexée).

UTILISATIONS

Le compteur à turbine Guardsman L ou LS, lorsqu'il est installé avec un redresseur d'écoulement ou un conditionneur d'écoulement de type "Strate Plate", est approuvé pour utilisation dans le commerce afin de mesurer ce qui suit:

Under Refined Petroleum Products:

- automotive gasolines
 - aviation fuels,
- within a viscosity range from 0.4 to 3.1 cP
- diesel , fuel oils,
- within a viscosity range from 2.0 to 12.5 cP

Under Liquefied Petroleum Gas:

- for the G , LJ-H and LSJ-H series only, liquefied petroleum gas (propane, butane and mixes of propane and butane) within a viscosity of 0.1 to 0.2 cP and within a density of 500 to 650 kg/m³.

Sous produits pétroliers raffinés:

- l'essence d'automobile
 - l'essence d'aviation,
- ayant une viscosité entre 0.4 et 3.1 cP
- le diesel, mazout,
- ayant une viscosité entre 2.0 et 12.5 cP

Sous gaz pétrolier liquéfié:

- seulement pour les séries, G , LJ-H et LSJ-H le gaz pétrolier liquéfié (propane, butane et mélange mixe de propane et butane)
- dont la viscosité varie entre 0.1 et 0.2 cP et la masse volumique varie entre 500 et 650 kg/m³.

MAIN COMPONENTS

- two electromagnetic pick-up coils and pre-amplifiers, Smith model PA-4, PA-6, PA-11, Acculert ID 2000, UPPC, or FA 420 mounted on a 2, 3, or 4 inch Smith turbine meter;
- an approved compatible electronic register/control system (also provides meter calibration);
- a 10 pipe diameters flow straightener installed immediately upstream of the turbine meter and a minimum of 5 pipe diameters section of straight pipe installed immediately downstream of the turbine meter; or a "Strate Plate" flow conditioner installed either between the upstream piping flange and the upstream meter flange or entirely seated in the upstream meter flange;
- a closed-coupled strainer and air eliminator, installed immediately upstream of the flow straightener;
- a 2, 3 or 4 inch control valve, interfaced with electronic register/control system, installed downstream of the meter;

FLOW RATINGS

The flow rates indicated on page 1 are adjusted when measuring liquids of different densities. The minimum and maximum* rated flow rates of these turbine meters are re-rated by multiplying them by an adjustment factor. The following formula gives the adjustment factors corresponding to the liquid applications for which these meters are approved to measure.

NOTE:* Extended flow rate is the maximum allowable flow rate (see page 1).

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

- deux bobines détectrices électromagnétiques et deux pré-amplificateurs, modèle PA-4, PA-6 PA-11, Acculert ID 2000, UPPC, ou FA 420 de Smith, installés sur un compteur à turbine Smith de 2, 3, ou 4 pouces;
- un système d'enregistrement et de contrôle électronique approuvé et compatible (assure également l'étalonnage du compteur);
- un redresseur d'écoulement de 10 diamètres de tuyau installé immédiatement en amont du compteur à turbine et un tronçon droit d'au moins 5 diamètres de tuyau installé immédiatement en aval du compteur à turbine; ou un conditionneur d'écoulement de type "Strate Plate" installé entre la bride amont du tuyau et la bride amont du compteur ou entièrement installé dans la bride amont du compteur ;
- un ensemble crêpine et éliminateur d'air étroitement raccordé installé immédiatement en amont du redresseur d'écoulement;
- un robinet de réglage de 2, 3 ou 4 pouces, relié au système d'enregistrement et de commande électronique, installé en aval du compteur.

DÉBITS NOMINAUX

Les débits nominaux indiqués à la page 1 sont ajustés lorsque des liquides de densités différentes sont mesurés. Les débits minimaux et maximaux* de ces compteurs à turbine sont redéterminés en les multipliant par un facteur de réglage. La formule ci-dessous donne les facteurs de réglage correspondant aux liquides que les compteurs sont autorisés à mesurer.

REMARQUE:* Le débit nominal prolongé est le débit nominal maximum admissible (voir page 1).

For products having a density of less than 800 kg/m³, divide the 0.9 by the square root of the density. Multiply the result times the normal minimum and maximum flow rates to determine the amount to shift to the flow range. Do not exceed recommended extended maximum flow rate.

$$\frac{0.9}{\sqrt{\text{Density}/1000}} [\text{Flow}] = \text{Extended Flow}$$

INSTALLATION

The Guardsman G must be mounted horizontally. The Guardsman LB (Ball Bearing) Series can be mounted in either a vertical or horizontal position. The Guardsman LJ-H or LSJ-H (Journal Bearing) series are mounted in a horizontal position. The Guardsman LJ-V or LSJ-V (Journal Bearing) series are mounted in a vertical position. See Piping Configurations figure 3 and 4.

MATERIALS OF CONSTRUCTION

Body	G , LJ-H, LJ-V 300 Series Stainless Steel (SS)
	LSJ-H, LSJ-V Carbon Steel (CS)
Flanges	Carbon Steel (CS) Optional:304 Stainless Steel
Internals	300 & 400 Series Stainless Steel, Blades & Cones Optional: Nickel 200 Blades

LB Series
Ball Bearings 440C Stainless Steel

G , LJ and LSJ Series
Journal Bearings and Thrust Washers
Tungsten Carbide

Pour les produits qui ont une densité de moins de 800 kg/m³ , diviser le 0.9 par la racine carrée de la densité. Multiplier le résultat par le flux normal minimum et maximum pour déterminer la quantité de flux à changer. Ne pas dépasser le débit maximum prolongé recommandé .

$$\frac{0.9}{\sqrt{\text{Densité}/1000}} [\text{Débit}] = \text{Débit prolonger}$$

INSTALLATION

Le Guardsman G doit être installé horizontalement. Les modèles de la série Guardsman LB (roulements à billes) peuvent être installés en position verticale ou horizontale. Les modèles de la série Guardsman LJ-H ou LSJ-H (coussinets de palier) sont installés en position horizontale. Les modèles de la série Guardsman LJ-V ou LSJ-V (coussinets de palier) sont installés en position verticale. Voir la configuration de la tuyauterie de figure 3 et 4 .

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Corps	G , LJ-H, LJ-V acier inoxydable série 300
	LSJ-H, LSJ-V acier au carbone
Brides	acier au carbone
Option:	acier inoxydable 304
Organes internes	Acier inoxydable séries 300 et 400, aubes et cônes
	Option: aubes en nickel 200

Série LB
Roulements à billes Acier inoxydable 440C

Série G , LJ ou LSJ
Coussinets de palier et Rondelles de butée
Carbure de tungstène

REVISIONS

Revision 1 corrects Item 9 in figure 4. Item 9 is to read "Strate Plate" instead of Control Valve.

Revision 2 adds the LJ-H and LJ-V series and a new code sheet.

Revision 3 adds liquefied petroleum gas to the list of approved liquid applications, to be measured by the LJ-H series only.

Revision 4 adds "D0" to Smith Meter model code to identify it as Class 600 ANSI rating for carbon steel and "DF" to Smith Meter model code to identify it as Class 600 ANSI rating for stainless steel.

Revision 5 is to add the models LSJ-H and LSJ-V.

Revision 6 adds the model G , 3" low flow Guardsman Series turbine meter.

Revision 7 is to correct the model code sheet with the GE and SD code positions .

Revision 8 is to add the model 2 " LJ-H / LSJ-H and the extended flow range.

RÉVISIONS

La révision 1 corrige le point 9 dans à la figuré 4 . Le point 9 devrait lire "Plaque de redressement" au lieu de Robinet

La révision 2 vise à ajouter les modèles de la série LJ-H et LJ-V et la nouvelle fiche des codes.

La révision 3 vise à ajouter le gaz pétrolier liquéfié à la liste des applications liquides approuvées. La série LJ-H est approuvée seulement pour mesurer le gaz pétrolier liquéfié.

La révision 4 ajoute «D0» au code des modèles Smith Meter afin d'ajouter la classe ANSI 600 pour l'acier au carbone et «DF» au code des modèles Smith Meter afin d'ajouter la classe ANSI 600 pour l'acier inoxydable.

La révision 5 est pour ajouter les modèles LSJ-H et LSJ-V.

La révision 6 ajoute le modèl G , compteur à turbine de 3 po à bas débit de la série Gaurdsman.

La révision 7 est pour corriger la fiche des codes de modèles avec les postions de code de GE et SD .

La révision 8 est pour ajouter le modèle de 2 po, LJ-H / LSJ-H et le débit nominal prolongé.

MODEL CODE SHEET / FICHE DES CODES DE MODÈLES

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
K	2	*	*	*	*	*	3	*	0

Positions 1 and/et 2: Product Line / Genres de produits

K2 - Turbine Meter / Compteur à turbine

Positions 3 and/et 4: Model and Size / Modèle et dimensions

- EB - 2" Guardsman LJ-H / LSJ-H Horizontal Journal Bearing / Coussinet de palier horizontal LJ-H / LSJ-H Guardsman de 2 po
- BD - 3" Guardsman series ANSI connections / Connexion ANSI de série Guardsman de 3 po
- CD - 3" Guardsman LB Ball Bearing / Roulements à billes LB Guardsman de 3 po
- CE - 4" Guardsman LB Ball Bearing / Roulements à billes LB Guardsman de 4 po
- ED - 3" Guardsman LJ-H / LSJ-H Horizontal Journal Bearing / Coussinet de palier horizontal LJ-H / LSJ-H Guardsman de 3 po
- GC - 3" Low Flow Guardsman DIN connections / Connexion DIN Guardsman de 3 po à bas débit
- GD - 3" Guardsman LSJ-H Horizontal Journal Bearing and optional 2nd pickup boss/Coussinet de palier horizontal et un deuxième support optionnel pour une autre bobine, LSJ-H Guardsman 3 po
- SD - 3" Guardsman LSJ-V Vertical Journal Bearing and optional 2nd pickup boss/Coussinet de palier vertical et un deuxième support optionnel pour une autre bobine, LSJ-V Guardsman 3 po
- EE - 4" Guardsman LJ-H / LSJ-H Horizontal Journal Bearing / Coussinet de palier horizontal LJ-H / LSJ-H Guardsman de 4 po
- PD - 3" Guardsman LJ-V / LSH-V Vertical Journal Bearing / Coussinet de palier vertical LJ-V / LSJ-V Guardsman de 3 po
- PE - 4" Guardsman LJ-V / LSJ-V Guardsman Vertical Journal Bearing / Coussinet de palier vertical LJ-V / LSJ-V Guardsman de 4 po
- GE - 4" Guardsman LSJ-H Horizontal Journal Bearing and optional 2nd pickoff boss/Coussinet de palier horizontal et un deuxième support optionnel pour une autre bobine, LSJ-H Guardsman 4 po
- SE - 4" Guardsman LSJ-V Vertical Journal Bearing and optional 2nd pickoff boss/Coussinet de palier vertical et un deuxième support optionnel pour une autre bobine, LSJ-H Guardsman 4 po

Positions 5 and/et 6: Pressure Class and End Connections / Classe de pression et raccords d'extrémité
Carbon steel, Raised Face Flanges / Acier au carbone, brides surélevées

- A0 - Class 150 ANSI / Classe 150 ANSI
- B0 - Class 300 ANSI / Classe 300 ANSI
- D0 - Class 600 ANSI / Classe 600 ANSI

304 Stainless Steel, Raised Face Flanges / 304 Acier inoxydable, brides surélevées

- AF - Class 150 ANSI / Classe 150 ANSI
BF - Class 300 ANSI / Classe 300 ANSI
DF - Class 600 ANSI / Classe 600 ANSI

Position 7: Internal Configuration / Configuration interne

- 0 or A - Unidirectional/430 Stainless Steel Blades / Unidirectionnelle/aubes en acier inoxydable 430
B - Bidirectional /430 Stainless Steel Blades/Bidirectionnelle/aubes en acier inoxydable 430
C - Unidirectional/Nickel 200 Blades /Unidirectionnelle/en aubes nickel 200

Position 8: Pickup Coils/Junction Box and Preamplifiers / Bobines détectrices/boîte de jonction et préamplificateurs

- 3 - 2 Coils and 2 Preamps / 2 bobines et 2 préamplificateurs

Position 9: Testing / Linearity / Étalonnage / Linéarité

- B - Standard Linearity $\pm 0.15\%$ / Linéarité standard $\pm 0.15\%$
C - Standard Linearity with Strate Plate $\pm 0.15\%$ / Linéarité standard et plaque de redressement $\pm 0.15\%$

Position 10: Compliance / Conformité

- 0 - UL/CSA / UL/CSA

Strate Plate / Plaque de redressement

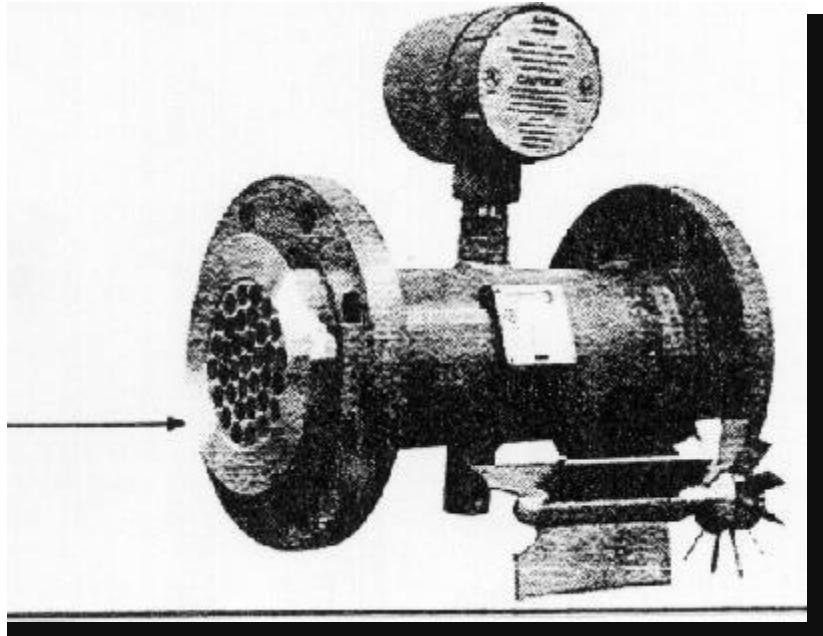


Fig. 1
4 inch Model K2EEA* with Strate Plate
Modèle K2EEA*4 pouces avec plaque de redressement

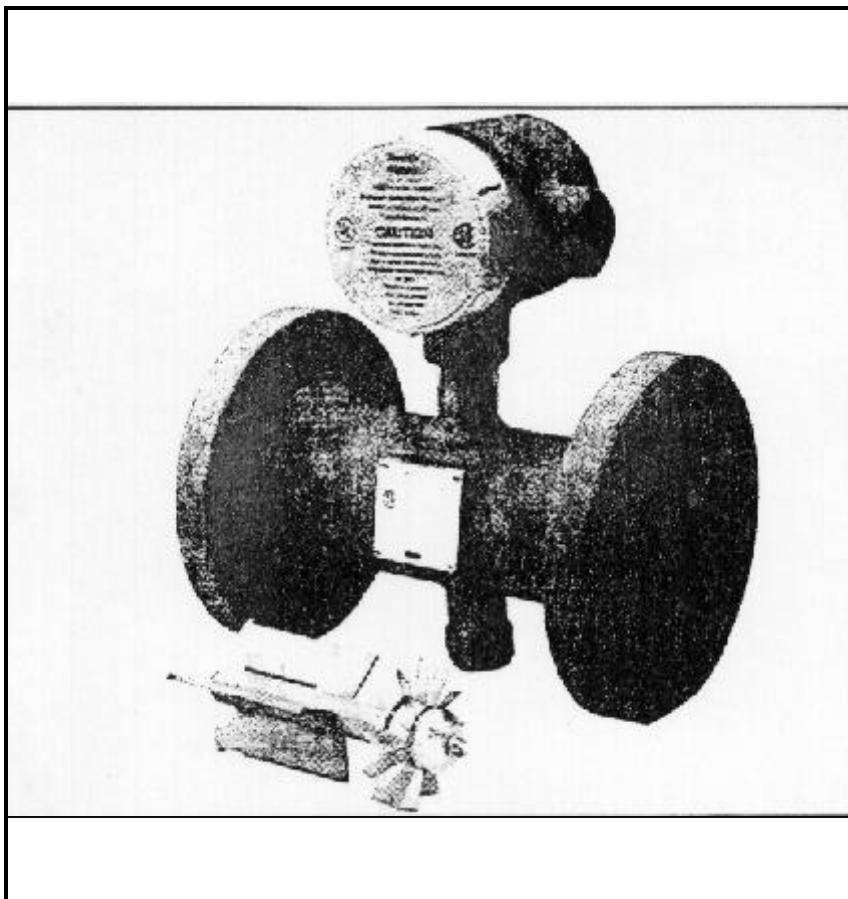
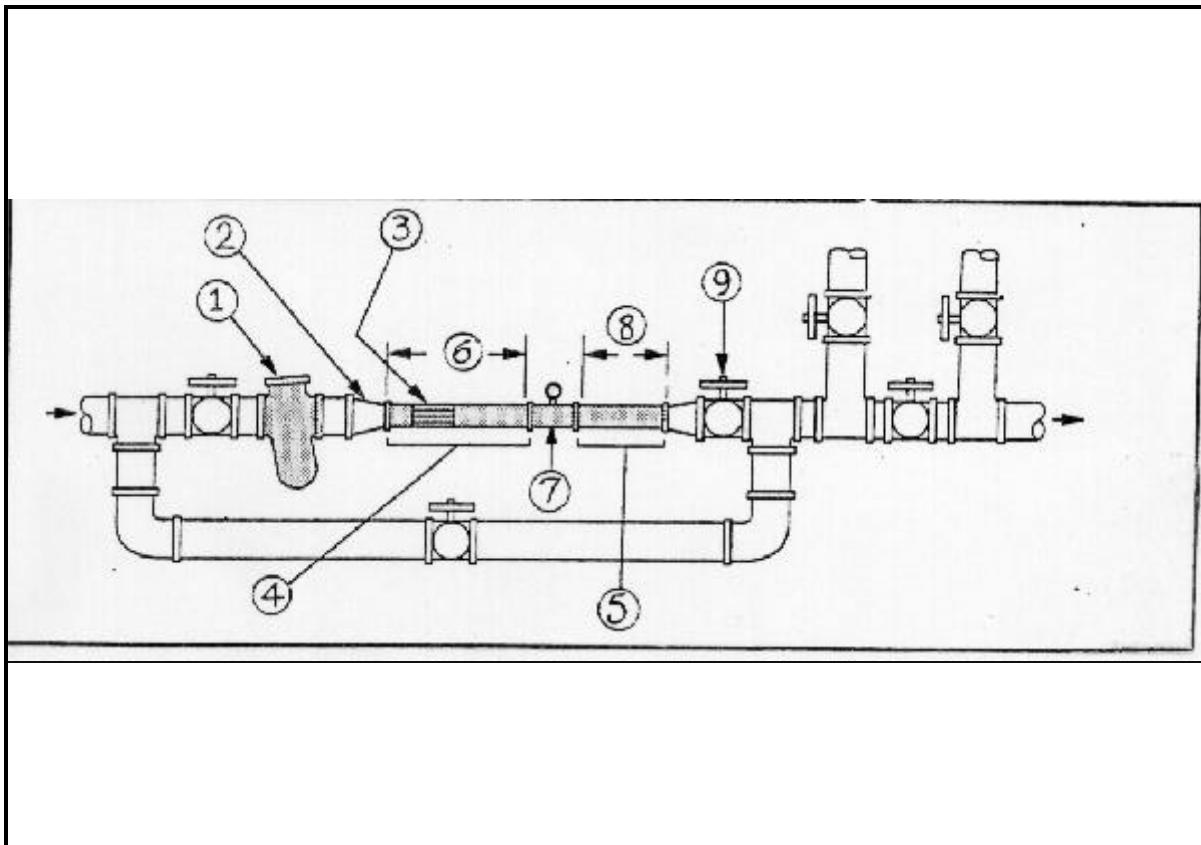
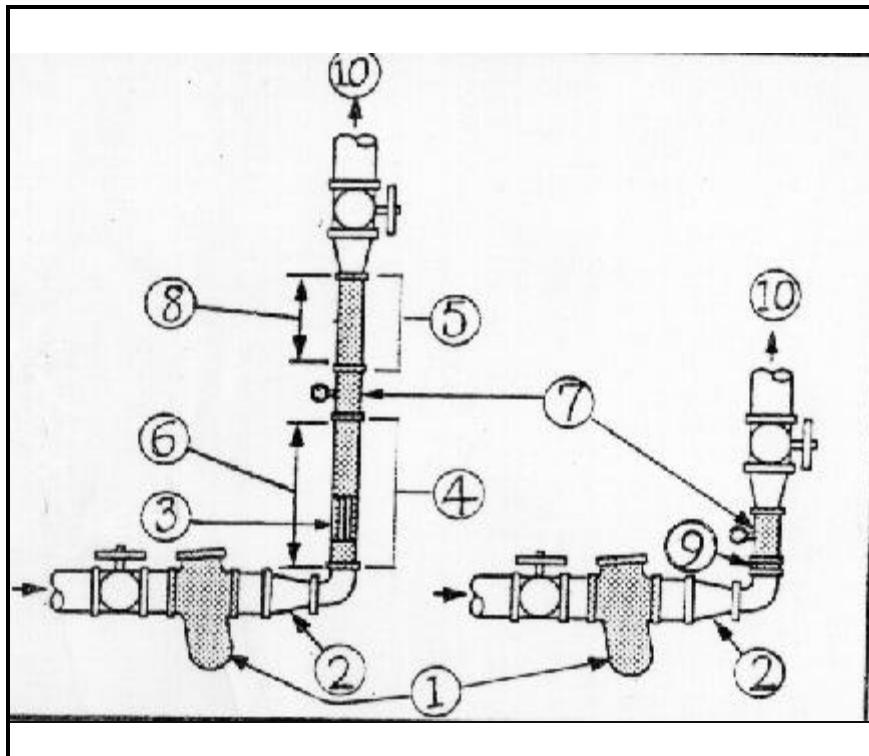


Fig. 2 3 inch Model K2EDA* / Modèle K2EDA*3 pouces

Piping Configuration / Configuration de la tuyauterie**Fig. 3**

Typical Guardsman G, LJ-H and LB Series Turbine Meter Installation (Horizontal only)
Installation type des compteurs à turbine Guardsman des séries LJ-H et LB (horizontale seulement)

1. Strainer / Crépine
2. Reduced as required / Réduite au besoin
3. Flow Straightener (tube bundle) / Redresseur d'écoulement (faisceau tubulaire)
4. Upstream straightening section / Section de redressement amont
5. Downstream straightening section / Section de redressement aval
6. 10 pipe diameters / 10 diamètres de tuyau
7. Turbine Meter / Compteur à turbine
8. 5 Pipe diameters / 5 diamètres de tuyau
9. Control valve / Robinet de réglage

Piping Configuration / Configuration de la tuyauterie**Fig. 4****Typical Guardsman LJ-V and LB Series Turbine Meter Installation****(Vertical, Conventional and Strate Plate Flow Conditioners)****Installation type des compteurs à turbine Guardsman des séries LJ-V et LB
(verticale, ordinaire et conditionneurs d'écoulement à plaque de redressement)**

1. Strainer / Crépine
2. Reduced as required / Réduite au besoin
3. Flow straightener (tube bundle) / Redresseur d'écoulement (faisceau tubulaire)
4. Upstream straightening section / Section de redressement amont
5. Downstream straightening section / Section de redressement aval
6. 10 pipe diameters / 10 diamètres de tuyau
7. Turbine meter / Compteur à turbine
8. 5 Pipe diameters / 5 diamètres de tuyau
9. Strate Plate / Plaque de redressement
10. To swing - joint loading arm / Vers le bras de chargement articulé

EVALUATED BY

AV-2279 , AV-2279 Rev. 1, 2 & 8

John Makin

Complex Approvals Examiner

Tel: (613) 952-0667

Fax: (613) 952-1754

AV-2279 Rev. 3 & 5

Randy Byrtus

Approvals Technical Coordinator

Tel: (613) 952-0631

Fax: (613) 952-1754

AV-2279 Rev. 4 , 6 & 7

Doug Poelzer

Complex Approvals Examiner

Tel: (613) 952-0617

Fax: (613) 952-1754

ÉVALUÉ PAR

AV-2279 , AV-2279 Rev. 1, 2 & 8

John Makin

Examinateur d'approbation complexes

Tél: (613) 952-0667

Fax: (613) 952-1754

AV-2279 Rev. 3 & 5

Randy Byrtus

Coordonnateur en Technologie: Approbation

Tél: (613) 952-0631

Fax: (613) 952-1754

AV-2279 Rev. 4 , 6 & 7

Doug Poelzer

Examinateur d'approbation complexes

Tél: (613) 952-0617

Fax: (613) 952-1754

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng
Director
Approval Services Laboratory

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de la dite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.
Directeur
Laboratoire des services d'approbation

Date: **MAR 5 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:
<http://mc.ic.gc.ca>