



AUG 23 1994

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATEGORY OF DEVICE:

Automatic Temperature Compensator

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Compensateur de température automatique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Dantronix Ltd.
35 Invergarry Place
Winnipeg, Manitoba
R0E 2G8

MANUFACTURER / FABRICANT:

Dantronix Ltd.
35 Invergarry Place
Winnipeg, Manitoba
R0E 2G8

MODEL(S) / MODÈLE(S):

T262
KF100
GZ80
GM80
TCSA

RATING:

Maximum input frequency:

T262 = 500 pulses/s (120 L/min)
KF100 = 500 pulses/s (120 L/min at 500 pulses/unit)
GZ80 = 500 pulses/s (120 L/min)
GM80 = 500 pulses/s (120 L/min)
TCSA = 500 pulses/s (120 L/min)

CLASSEMENT:

Fréquence d'entrée maximale:

T262 = 500 impulsions/s (120 L/min)
KF100 = 500 impulsions/s (120 L/min à 500
impulsions/unitée)
GZ80 = 500 impulsions/s (120 L/min)
GM80 = 500 impulsions/s (120 L/min)
TCSA = 500 impulsions/s (120 L/min)

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The T262, KF100, GZ80, GM8O and TCSA are electronic Automatic Temperature Compensation (ATC) modules and are retrofitted to existing approved dispensers. The T262 module is installed in the Tokheim model 262 dispensers. The KF100 module is installed on Kraus MICON 100 or 200 electronic computing registers. The GZ80 module is installed in the Gilbarco Highline dispensers with pre-modular electronics. The GM80 module is installed in the Gilbarco Highline (with modular electronics) and Salesmaker dispensers. The TCSA is installed in the Tokheim models 262A, TCS, TCSA and MMD.

MAIN COMPONENTS

- ATC printed circuit board with microcomputer, Analog to Digital Converter (ADC) and jumper type switches
- thermistor type temperature sensor(s)
- inspection switch;

All Dantronic electronic ATC modules are inserted between the pulser output and the electronic register totalizer input. The displays of the electronic register are used to display the pertinent ATC information with the inspection switch.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les modèles T262, KF100, GZ80, GM8O et TCSA sont des modules électroniques de compensateurs de température automatique (CTA) qui sont adaptés aux distributeurs déjà approuvés. Le module T262 se greffe au distributeur Tokheim, modèle 262. Le module KF100 se pose sur les enregistreurs de calcul électroniques MICON 100 ou 200 de Kraus. Le module GZ80 est conçu pour les distributeurs Gilbarco Highline dotés de circuits électroniques prémodulaires. Le module GM80 est destiné aux distributeurs Gilbarco Highline (équipés de circuits électroniques modulaires) et Salesmaker. Le module TCSA se greffe aux distributeurs Tokheim, modèles 262A, TCS, TCSA and MMD.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Carte à circuits imprimés de CTA avec micro-ordinateur, convertisseur analogique-numérique et interrupteurs à cavalier.
- Capteur(s) de température de type thermistance
- Sélecteur pour inspection;

Tous les CTA électroniques Dantronic se trouvent entre la sortie du générateur d'impulsions et l'entrée du totalisateur de l'enregistreur électronique. Le dispositif d'affichage de ce dernier sert à fournir les renseignements pertinents du CTA à l'aide du sélecteur pour inspection.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****Features/
Caractéristiques****ATC MODEL / MODÈLE DE CTA**

	T262, GZ80	KF100	GM80	TCSA
Compensation	gas/essence diesel	gas/essence diesel propane	gas/essence diesel	gas/essence diesel
Probes/Sondes	two/deux	one/une	six	up to four/ jusqu'à quatre
Product/Produits	one or two / un ou deux	one/un	up to three/ jusqu'à trois	up to four/ jusqu'à quatre
Electronic meter calibration/ Étalonnage du compteur électronique	no/non	yes/oui	no/non	no/non

All the ATC models, with the exception of the T262, monitor reverse and/or false/missing pulses. The T262 does not monitor reverse and/or false/missing pulses since the Tokheim 262 dispenser uses single channel rather than dual channel pulsers.

The KF100 uses a ten position DIP switch (SW1-10) on the board for the electronic meter calibration

Location of ATC module and inspection switch

In the inspection mode, the probe temperature, gross volume, product type, side number, etc are displayed. If the probe temperature is positive, the far left digit on the display is zero. If the probe temperature is negative, the far left digit on the display is blank (except for the TCSA which displays a minus sign).

Tous les modèles de CTA, sauf le T262, détectent les impulsions en sens inverse ou fausses et les impulsions manquantes. Le T262 ne les détecte pas du fait que le distributeur Tokheim 262 utilise des générateurs d'impulsions à un seul canal plutôt qu'à canal double.

Le tableau du KF-100 comprend un sélecteur DIP à dix positions pour étalonner le compteur électronique.

Emplacement du module de CTA et du sélecteur pour inspection

En mode d'inspection, la température de la sonde, le volume brut, le type de produit, le numéro de côté etc sont affichés. Si la température de la sonde est positive, la position à l'extrême gauche de l'afficheur montre un zéro. Si la température est négative, cette position reste en blanc (sauf pour le module TCSA qui affiche un signe négatif).

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**

The T262 module is mounted on the back of the display board for side A of the Tokheim 262 dispenser. The inspection mode is entered by pressing and holding the price advance switch for at least five seconds while the price set key is off. The side being displayed alternates with each press of the switch. This feature is the same for all ATC modules, except for the KF100 with only one side.

The KF100 module is mounted on the back of the front or rear display board of the Micon 100 or 200. The inspection switch is mounted on the side of the housing of the ATC module.

The GZ80 module is mounted on the back of the display board for side two of the Gilbarco Highline dispenser. The inspection switch is mounted to a plate located behind the locked access door in the centre of the display.

The GM80 module is mounted on the rear of the keypad of the Gilbarco Highline (with modular electronics) and Salesmaker dispensers. The inspection switch is mounted beside the keypad.

The TCSA module is mounted on the side panel beside the price change push button. The inspection mode is entered by pressing and holding the price set button while the price set key is off.

CONFIGURATION

All the ATC models are configured for each particular installation. This is done by switch settings on the ATC board. The options are changed by setting the jumper type switches in accordance with Figures 1 through 5.

Le module T262 est fixé au dos du tableau d'affichage du côté un du distributeur Tokheim 262. Le mode d'inspection est activé par une pression prolongée sur le bouton associé à l'avance du prix, la clé de fixation du prix étant invalidée. Chaque pression sur le bouton fera alterner l'affichage des côtés. Cette particularité est la même pour tous les modules de CTA, sauf pour le module KF100 avec un côté seulement.

Le module KF100 est fixé à l'endos du tableau d'affichage avant ou arrière du Micon 100 ou 200. Le sélecteur pour inspection se trouve sur le côté du boîtier du module de CTA.

Le module GZ80 est situé à l'endos du tableau d'affichage sur le côté deux du distributeur Gilbarco Highline. Le sélecteur pour inspection se trouve sur une plaque située derrière la porte d'accès verrouillée, au centre de l'afficheur.

Le module GM80 est fixé à l'arrière du clavier des distributeurs Gilbarco Highline (doté de circuits électroniques modulaires) et Salesmaker. Le sélecteur pour inspection se trouve à côté du clavier.

Le module TCSA est monté sur le panneau du côté à côté du bouton poussoir pour le changement de prix. Le mode d'inspection est accessible en appuyant et en retenant le bouton pour fixer le prix pendant que la clé pour fixer le prix est à la position fermée.

CONFIGURATION

Tous les modèles de CTA sont configurés pour chaque dispositif particulier, grâce aux réglages des boutons sur le tableau du CTA. On modifie les options en réglant les interrupteurs à cavalier d'après les figures 1 à 5.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****T262 JUMPER SWITCH SETTINGS / RÉGLAGES DES INTERRUPTEURS À CAVALIER DU T262****JUMPER/ DESCRIPTION**
Cavalier

- JP1 Side 1 Product type (Gas=right, Diesel=left) / Type de produit côté 1 (essence=droite, diesel=gauge)
- JP2 Side 2 Product type (Gas=right, Diesel=left) / Type de produit côté 2 (essence=droite, diesel=gauge)
- JP3 ATC on/off (Off=right, On=left) / Mode marche/arrêt du CTA (marche=droite, arrêt=gauge)
- JP4 Reserved/Réserve

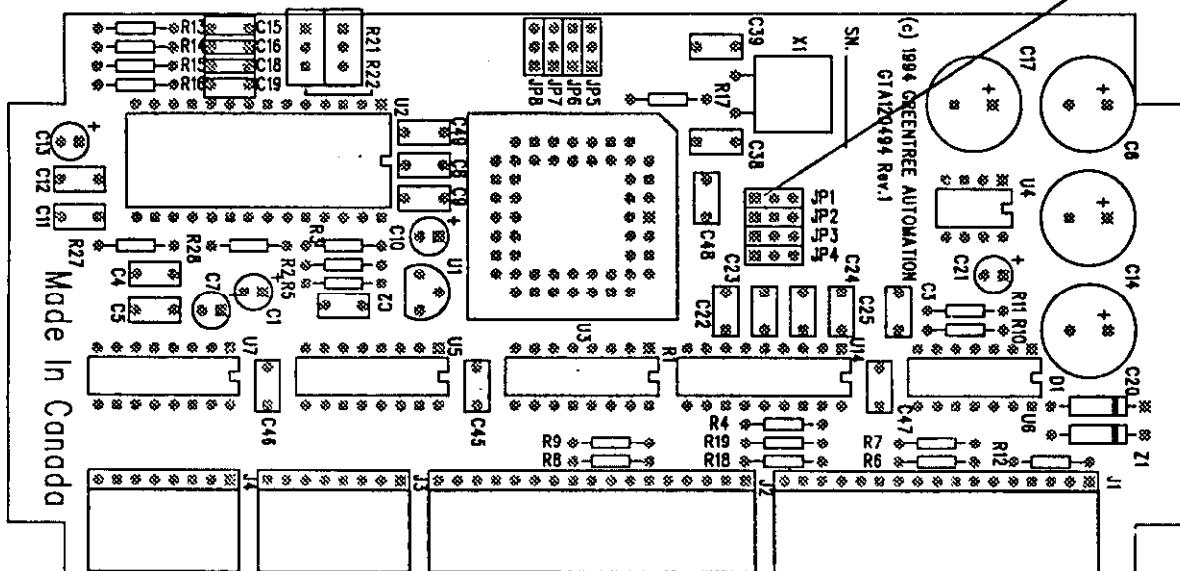



Figure 1 T262

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****KF100 JUMPER SWITCH SETTINGS / RÉGLAGES DES INTERRUPEURS À CAVALIER DU KF100****JUMPER/ DESCRIPTION**

Cavalier

SW1-10 Meter calibration / étalonnage du compteur

JP1 & JP2 Product type with / type de produit avec

left & left = ATC off / gauche et gauche = arrêt du CTA

left & right = Diesel / gauche et droite = diesel

right & left = Gas / droite et gauche = essence

right & right = Propane / droite et droite = propane

JP3 Pulser phase type / phase du générateur

right = normal, left = reversed / droite = normal, gauche = inversé

Pulse multiplier / multiplicateur d'impulsion


right = gross volume pulses X 2, left = gross volume pulses X 4 /

droite = impulsion du volume brut X 2, gauche = impulsion du volume brut X 4

JP4 JP3 Mode select

right = Pulser phase, left = Pulse multiplier /

droite = phase du générateur, gauche = multiplicateur d'impulsion

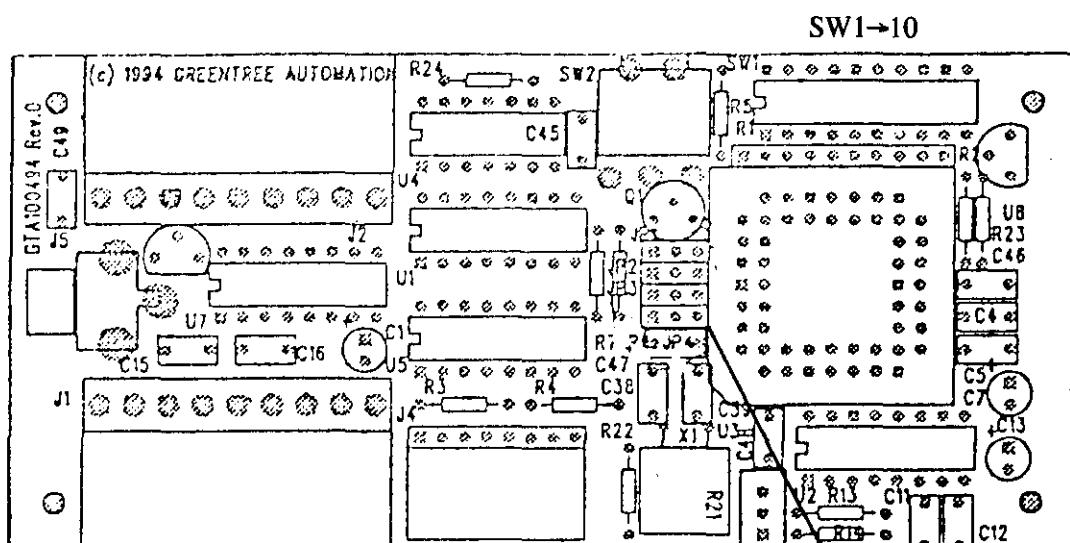

SW1→10




Figure 2 KF100

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****GZ80 JUMPER SWITCH SETTINGS / RèGLAGES DES INTERRUPTEURS à CAVALIER DU GZ80****JUMPER DESCRIPTION**

Cavalier

- JP1 Hose 1 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 1, (essence=haut, diesel=bas)
 JP2 Hose 2 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 2, (essence=haut, diesel=bas)
 JP3 ATC on/off, (Off=upper, On=lower) / arrêt du CTA, (arrêt=haut, marche=bas)
 JP4-8 Reserved/Réservé

JP8 ↔ JP1

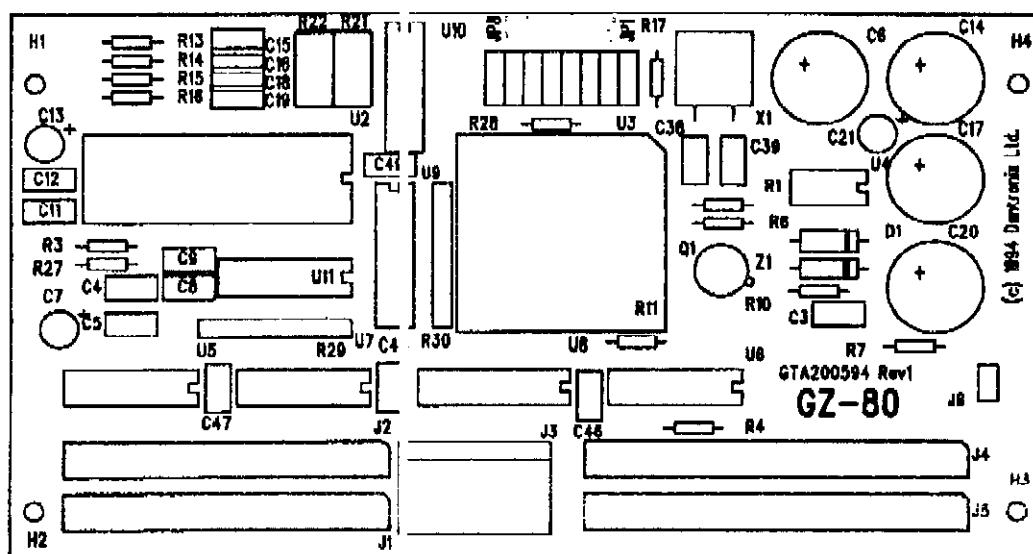


Figure 3 GZ80

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****GM80 JUMPER SWITCH SETTINGS / RÉGLAGES DES INTERRUPEURS à CAVALIER DU GM80****JUMPER DESCRIPTION**

Cavalier

- JP1 Hose 1 Product (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 1 (haut=essence, bas=diesel)
- JP1 Hose 1 Product type (Gas=lower, Diesel=upper) / Produit du boyau 1 (essence=bas, diesel=haut)
- JP2 Hose 2 Product type (Gas=lower, Diesel=upper) / Produit du boyau 2 (essence=bas, diesel=haut)
- JP3 For Highline, not used / Sans objet sur le Highline
- JP3 For Salesmaker & Advantage, Multiproduct Dispenser (MPD) / Distributeur de produits multiples (MPD) sur le Salesmaker et l'Avantage
- JP4 Hose 3 Product type (Gas=lower, Diesel=upper) / Produit du boyau 3 (essence=bas, diesel=haut)
- JP4 ATC on/off (Off=lower, On=upper) \ Mode marche/arrêt du CTA (arrêt=bas, marche=haut)
- JP5 Highline=upper, MPD=lower / Highline=haut, MPD=bas
- JP6-8 Reserved / Réservé

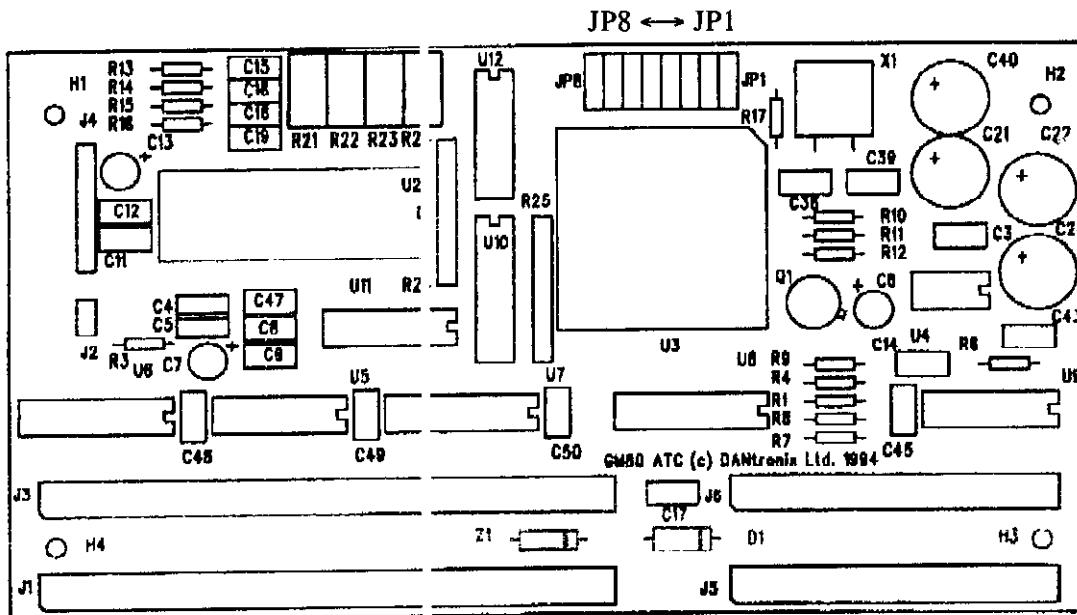


Figure 4 GM80

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****TCSA JUMPER SWITCH SETTINGS / RéGLAGES DES INTERRUPTEURS à CAVALIER DU TCSA**

For 262A option / Pour l'option 262A

Jumper/ Cavalier	Description
------------------	-------------

- JP1 Hose 1 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 1 (essence=haut, diesel=bas)
- JP2 Hose 2 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 2 (essence=haut, diesel=bas)
- JP3 Not used / Sans object
- JP4 Not used / Sans object
- JP5 ATC on/off (Off=upper, On=lower) / arrêt du CTA (arrêt=haut, marche=bas)
- JP6 For 262A option, lower / Pour l'option 262A, lower
- JP7-8 Reserved / Réservé

For MMD, TCS and TCSA option / Pour l'option MMD, TCS, et TCSA

- JP1 Hose 1 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 1 (essence=haut, diesel=bas)
- JP2 Hose 2 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 2 (essence=haut, diesel=bas)
- JP3 Hose 3 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 3 (essence=haut, diesel=bas)
- JP4 Hose 4 Product, (Gas=upper, Diesel=lower) / Produit du boyau 4 (essence=haut, diesel=bas)
- JP5 ATC on/off (Off=upper, On=-lower) / arrêt du CTA (arrêt=haut, marche=bas)
- JP6 For MMD, TCS and TCSA option, lower / Pour l'option du MMD, TCS, et TCSA, bas
- JP7-8 Reserved / Réservé

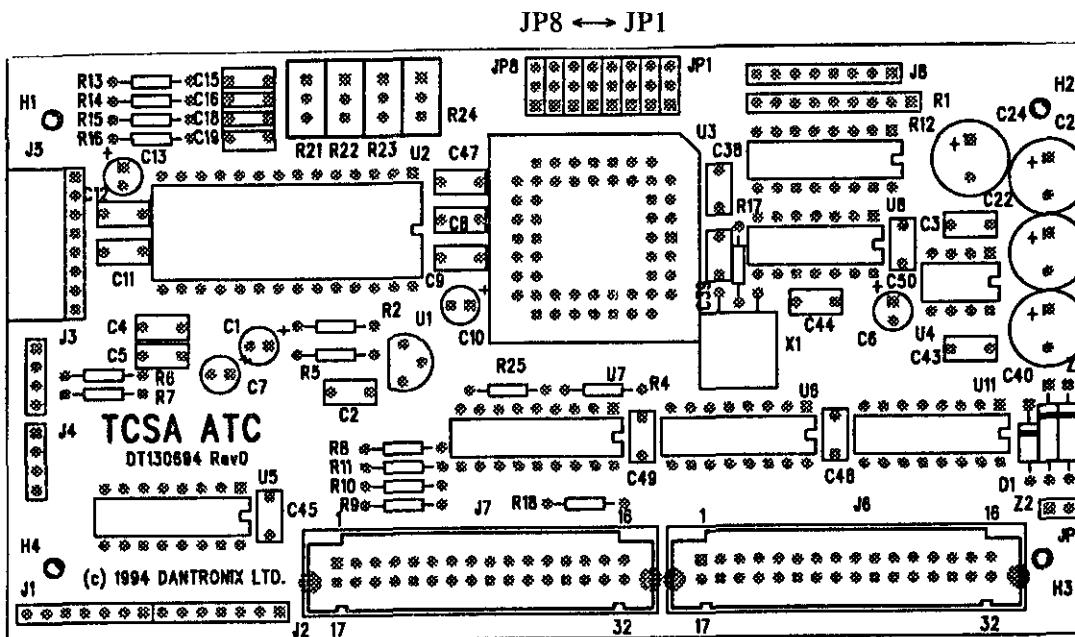


Figure 5 TCSA

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**TEMPERATURE SENSING**

The temperature sensor for the ATC is a thermistor type and is installed directly into the liquid flow without a thermowell. The model number of the probe is 20267 and is marked on an adhesive plastic tag attached to the probe's cable.

Depending on the dispenser, the piping upstream or downstream is modified to include the sensor for the ATC and the test thermowell.

METROLOGICAL FUNCTIONS

The ATC modules use API Table 54B and/or Table 54 to determine the VCF.

The approved firmware version is V1.00 for the KF100 and TCSA, and 1.00 for the other models. The version is displayed automatically upon the initiation of the inspection mode. The metrological portion of the software is to the left of the decimal point and may not be revised. The non-metrological portion of the software is to the right of the decimal point and may be revised.

SEALING REQUIREMENTS

The probes are sealed against removal from the product by conventional lead and wire seals.

The jacks of the probes are sealed against disconnection by conventional lead and wire seals.

The housings of the ATC modules are sealed closed by Weights and Measures stickers.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE**

Le capteur de température du CTA, de type thermistance, trempe dans le liquide, sans puits thermométrique. Le numéro de modèle de la thermistance, 44030, figure sur une étiquette adhésive en plastique, attachée au câble de la thermistance.

Selon le distributeur, la tuyauterie en amont ou en aval est modifiée pour recevoir le capteur du CTA et le puits thermométrique d'essai.

FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

Les modules de CTA utilisent les tableaux 54B et 54 de l'API pour déterminer le facteur de correction de volume (FCV).

La version du logiciel approuvée est V1.00 pour les modèles KF100 et TCSA, et 1.00 pour tous les autres modèles. La version est affichée automatiquement lors de l'initiation du mode d'inspection. La partie métrologique du logiciel est à la gauche du point décimal et ne peut être révisée. La partie non-métrologique du logiciel est à la droite du point décimal et peut être révisée.

SCELLAGE

Afin d'éviter qu'elles soient retirées du produit, les sondes sont scellées avec plombs et fils métalliques.

Les plots des sondes ne peuvent pas être débranchés grâce à des plombs et fils métalliques de scellement.

Les boîtiers des modules de CTA sont fermés et scellés par des autocollants de Poids et Mesures.

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

D. W. Morgan

Manager,
Weights and Measures Laboratories

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

AUG 23 1994
ADMT

Date:

Gérant,
Laboratoires des Poids et mesures