



Measurement Canada  
An agency of Industry Canada

Mesures Canada  
Un organisme d'Industrie Canada

APPROVAL No. - NE D'APPROBATION

**AE-1021 Rev. 1**

## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry  
for:

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de  
l'Industrie pour:

### TYPE OF DEVICE

Electricity Meters: Energy and Demand

### TYPE D'APPAREIL

Compteur d'électricité: Énergie et maximum

### APPLICANT

Power Measurement Limited  
2195 Keating Cross Road  
Saanichton, BC  
V8M 2A5

### REQUÉRANT

### MANUFACTURER

Power Measurement Limited  
2195 Keating Cross Road  
Saanichton, BC  
V8M 2A5

### FABRICANT

### MODEL(S)/MODÈLE(S)

ION 7500  
ION 7600

### RATING/ CLASSEMENT

Wide ranging Voltage/Gamme étendue de tension:  
0 to 347 volts (ac) (Line to Neutral)/0 à 347 volts (c.a.) (Phase neutre)  
0 to 600 volts (ac) (Line to Line)/0 à 600 volts (c.a.) (Phase phase)  
Frequency/fréquence: 60 Hz  
0.1 to 20 amperes/ 0,1 à 20 ampères  
2 element, 3 wire, delta/2 éléments, 3 fils, triangle  
3 element, 4 wire, wye/ 3 éléments, 4 fils, étoile

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

### **SUMMARY DESCRIPTION:**

This Notice of Approval applies equally to the ION 7500 and ION 7600 models. The difference between the model ION 7500 and the model ION 7600 is that the ION 7600 has additional power quality features as compared to the model ION 7500.

The meter is a solid state, four (4) quadrant, bi-directional, multi-function polyphase meter. The 7500/7600 ION is approved as a panel meter.

The meter is approved for bi-directional and four (4) quadrant energy metering

**S** kW•h  
**S** kvar•h  
**S** kVA•h  
**S** V<sup>2</sup>•h and  
**S** I<sup>2</sup>•h

The meter is approved for bi-directional block interval, sliding window, and thermal demand metering

**S** kW  
**S** kvar and  
**S** kVA).

The meter is approved for time-of-use metering.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

### **DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Le présent avis d'approbation vise les modèles ION 7500 et ION 7600. Le modèle ION 7600 comporte plus de caractéristiques de puissance que le ION 7500, ce qui permet de les distinguer.

Il s'agit d'un compteur polyphasé multi-fonctions bidirectionnel à semi-conducteurs, quatre (4) quadrants. Les compteurs de modèle 7500/7600 ION sont approuvés comme appareil de tableau.

Le compteur est approuvé pour la mesure d'énergie bidirectionnelle , dans les quatre (4) cadans

**S** kW•h  
**S** kvar•h  
**S** kVA•h  
**S** V<sup>2</sup>•h et  
**S** I<sup>2</sup>•h

Le compteur est approuvé pour la mesure de maximum thermique, à intervalle d'intégration et à fenêtre mobile

**S** kW  
**S** kvar et  
**S** kVA

Le compteur est approuvé pour la mesure selon le temps d'utilisation.

The meter is approved for initiating energy pulses outputs from up to four (4) Form A or three (3) Form C outputs.

The model ION 7600 is approved for line loss compensation and transformer loss compensation.

## **PHYSICAL DESCRIPTION**

The meter incorporates a graphical LCD display, four (4) navigation buttons, a program and an escape button all located on the front panel. In addition there are five (5) softkey buttons located directly under the LCD.

The meter is approved to be used with an internal modem.

The meter has three (3) LED's located on the front panel. The top (green) shows that power is being delivered to the meter. The middle green LED pulses for every 1.8 kW•h. The bottom red LED is user programmable and expected for alarm notification purpose.

The rear panel has ten (10) LEDs used to show that the communication channels are operating properly and as programmed.

## **PROGRAMMING**

The meter can be programmed (configured) either via the front display and keypad or via commands sent to any communications port.

Before the meter can communicate with a power-monitoring network, the meter has to be set up through the front panel.

Le compteur est approuvé pour générer des impulsions de sortie à partir de quatre (4) sorties de forme A ou de trois (3) sorties de forme C au plus.

Le modèle ION 7600 est approuvé pour la compensation de pertes de lignes et de pertes de transformation.

## **DESCRIPTION MATÉRIELLE**

Le panneau avant du compteur comporte un afficheur graphique à cristaux liquides, quatre touches de navigation, une touche de programmation et une touche d'échappement. L'appareil est également doté de cinq (5) touches de fonction programmables situées directement sous le dispositif d'affichage.

Le compteur est approuvé pour être utilisé avec un modem interne.

Le panneau avant du compteur comporte trois (3) diodes électroluminescentes : une verte, située dans le haut, indique que le compteur est alimenté; une verte, située au milieu, clignote à tous les 1,8 kW•h; une rouge, située au bas du panneau, peut être programmée par l'utilisateur et sert à avertir en cas d'alarme.

Le panneau arrière comporte dix (10) diodes électroluminescentes servant à indiquer que les canaux de communication fonctionnent correctement selon la programmation.

## **PROGRAMMATION**

Le compteur peut être programmé (configuré) à l'aide du clavier et de l'afficheur avant ou au moyen de commandes envoyées à un port de communication.

Avant de pouvoir communiquer avec un réseau de mesure en permanence de la puissance électrique, le compteur doit être réglé au moyen du panneau avant.

Programming (enabling/disabling/configuration) of the billing registers is only possible when the meter is unsealed.

Time-of-use programming includes four rates (A,B,C,D) weekdays, weekends, holidays. Programming includes up to four (4) seasons.

## **SEALING**

An added security feature is performed by means of software prior to the meter being put in service and after verification or reverification.

## **THEORY OF OPERATION**

The meter utilizes a 32-bit microprocessor and DSP technology to perform the metering functions.

The voltage and current inputs are digitally sampled at a rate of 128 samples per cycle on the model 7500 ION and at a rate of 256 samples per cycle on the model 7600 ION. Digital signal processing and numerical calculations are performed continuously on a half (1/2) cycle by half (1/2) cycle basis and second by second basis.

## **COMMUNICATIONS**

The meter incorporates the following simultaneous/concurrent communication ports as follows;

- § one RS-232/RS-485 communication port;
- § one RS-485 internal modem communication port;
- § one Infrared IRDA communication port (front panel);
- § one internal modem communication port; and
- § one Ethernet communication port.

La programmation (activé/désactivé/configuration) des indicateurs de facturation ne peut être effectuée que lorsque le compteur n'est pas scellé.

La programmation selon le temps d'utilisation comprend quatre taux (A, B, C, D) la semaine, la fin de semaine et les jours fériés. La programmation comporte quatre saisons au plus.

## **SCELLAGE**

Un autre dispositif de sécurité est ajouté à l'aide d'un logiciel avant la mise en service du compteur et après la vérification ou la revérification.

## **PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

Les fonctions métrologiques du compteur sont effectuées à partir d'un microprocesseur de 32 bits et par traitement numérique des signaux.

Le modèle 7500 ION fait appel à l'échantillonnage numérique pour recueillir à chaque cycle 128 échantillons provenant de l'entrée de tension et de courant alors que le 7600 ION en recueille 256. Le traitement numérique des signaux et les calculs numériques sont effectués en continu à tous les demi-cycles et à toutes les secondes.

## **COMMUNICATIONS**

Le compteur comporte les ports de communication simultanés/concurrents suivants :

- § un port de communication RS-232/RS-485;
- § un port de modem interne RS-485;
- § un port infrarouge IRDA (panneau avant);
- § un port de communication de modem interne;
- § un port de communication Ethernet.

**MODES OF OPERATION****Normal Operating Mode**

This is the default mode of operation in that it is activated when power is supplied to the meter.

**Test Mode**

The test mode can only be accessed by means of PEGASYS software.. Separate registers are used for all billing functions and all test mode registers are set to zero when the test mode is exited via software.

**DISPLAY and INDICATORS**

Local display of 7500/7600 ION register values is accomplished via a programmable LCD display. The number of registers that are displayed and the order in which they appear is programmable and set at the factory or by the owner prior to meter sealing.

**SPECIFICATIONS**

Operating Temperature: -20°C to +70°C

Firmware: Model 7500: V204  
Model 7600: V206

**REVISION****Rev. 1**

The purpose of the revision 1 is to add the firmware version V206 for the model 7600. This revision also includes Line and Transformer Loss compensation.

**MODES DE FONCTIONNEMENT****Mode normal**

Il s'agit du mode de fonctionnement qui est activé par défaut lorsque le compteur est mis sous tension.

**Mode d'essai**

Seul le logiciel PEGASYS permet l'accès au mode d'essai. Des indicateurs séparés sont utilisés pour les fonctions de facturation et tous les indicateurs en mode d'essai sont mis à zéro lorsque le logiciel est utilisé pour sortir du mode d'essai.

**AFFICHEURS et VOYANTS**

L'affichage local des valeurs d'enregistrement des modèles 7500/7600 ION peut être effectué à l'aide d'un afficheur à cristaux liquides programmable. Le nombre d'indicateurs affichés ainsi que leur ordre d'apparition peuvent être programmés. La programmation est effectuée à l'usine ou encore par le propriétaire avant le scellage du compteur.

**CARACTÉRISTIQUES**

Plage de températures de service : -20 °C à +70 °C

Microprogramme : modèle 7500: V204  
modèle 7600: V206

**RÉVISION****Rév. 1**

La révision 1 vise à ajouter la version V206 du microprogramme pour le modèle 7600. Cette révision vise également à inclure la compensation pour les pertes de lignes et les pertes de transformation.

## **EVALUATED BY**

Fred Bissagar, Original and Rev. 1  
Complex Approval Examiner  
Tel: (613) 941-4610  
Fax: (613) 952-1754


## NAMEPLATE AND MARKINGS

**ÉVALUÉ PAR**

Fred Bissagar, original et Rév. 1  
Examinateur d'approbation complexes  
Tél (613) 952-4610  
Fax: (613) 952-1754

## **NAMEPLATE AND MARKINGS PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGES**

V <sub>1</sub>	V <sub>2</sub>	V <sub>3</sub>	V <sub>4</sub>	V <sub>ref.</sub>	I <sub>H</sub>	I <sub>L2</sub>	I <sub>21</sub>	I <sub>22</sub>	I <sub>31</sub>	I <sub>32</sub>	I <sub>41</sub>	I <sub>42</sub>	I <sub>51</sub>	I <sub>52</sub>			
3~ VOLTAGE INPUTS					3~ CURRENT INPUTS												
 <b>POWER MEASUREMENT</b> <b>TYPE</b> : Multifunction Wholescale Various Meters					 <b>DANGER</b> MORE THAN ONE LINE CIRCUIT. SEE ON OR OFF. DANGER: DO NOT EQUIPOTENTIALLY PLUG LINE CIRCUIS'S GROUNDED VOLTE SOURCE.												
<b>SERIAL NUMBER</b> : <b>MODEL NO.</b> : CAL DATE					HAZARDOUS VOLTAGE CAN CAUSE SHOCK, BURNS, OR DEATH. 1) DISCONNECT AND LOCKOUT ALL POWER SOURCES AND 2) SHOVE ALL CURRENT TRANSFORMER SECONDARY READS BEFORE REMOVING.												
<b>POWER SUPPLY</b> : <b>CURRENT INPUTS</b> : <b>VOLTAGE INPUTS</b> : <b>MAC ADDRESS</b>					<b>HIPOT / DIELECTRIC TEST CAUTIONS</b> DO NOT HIPOT / DIELECTRIC TEST THESE LINES. DIGITAL OUTPUTS & COMMUNICATIONS TERMINALS CURRENT AND VOLTAGE TERMINALS: MAXIMUM 320V - FOR 5 MINUTE RELAY TERMINALS: MAXIMUM 2000V - FOR 5 MINUTE POWER SUPPLY INPUTS: REFER TO ISOLATION GUIDE												
VTR : <input type="checkbox"/> CTR : <input type="checkbox"/> PCH : <input type="checkbox"/> MULT BY : <input type="checkbox"/>					This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.												
OPERATING TEMP: <input type="checkbox"/> 30°C / <input type="checkbox"/> 40°C					 <b>UL LISTED POWER SUPPLY 2002</b>  <b>IEC 60950-1 2003</b>  <b>CE</b>  <b>KON</b> U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE: REG. U.S. PAT. & T. OFF. 100-884970 100-884971 100-884972												
 <b>R<sub>11</sub></b>    <b>R<sub>12</sub></b>    <b>R<sub>13</sub></b>    <b>R<sub>21</sub></b>    <b>R<sub>22</sub></b>    <b>R<sub>23</sub></b>    <b>R<sub>31</sub></b>    <b>R<sub>32</sub></b>    <b>R<sub>33</sub></b>					<b>DIGITAL INPUTS</b> 8 8 8 8 8 8 8 8 D4 8 7 8 8 4 3 2 1 D3 8 8 8 8 8 8 8 8 D2 8 8 8 8 8 8 8 8 D1												

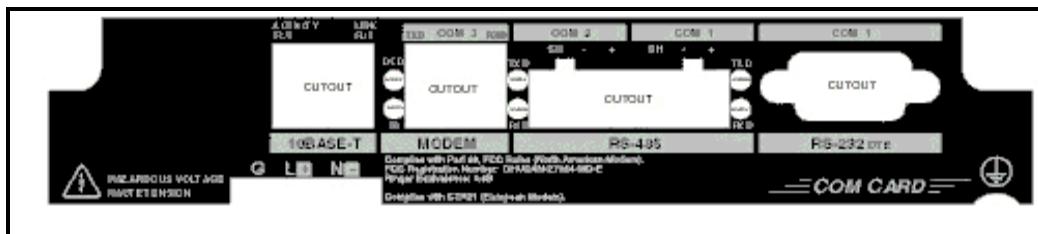



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Electricity and Gas Inspection Act. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

**APPROBATION:**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteurs identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de la dite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 du dit règlement. Sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Original copy signed by:

René Magnan, P. Eng  
Director  
Approval Services Laboratory

Copie authentique signée par:

René Magnan, ing.  
Directeur  
Laboratoire des services d'approbation

Date: **JAN 28, 2002**

Web Site Address / Adresse du site internet:  
<http://mc.ic.gc.ca>