



Mesures Canada

**NOTICE OF APPROVAL**

**AVIS D'APPROBATION**

Issued by statutory authority of the Minister of Industry for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie pour:

**TYPE OF DEVICE**

**TYPE D'APPAREIL**

Instrument Transformer: Voltage

Transformateur de mesure: tension

**APPLICANT**

**REQUÉRANT**

General Electric  
 130 Main Street  
 Somersworth, New Hampshire  
 USA 03878

**MANUFACTURER**

**FABRICANT**

General Electric  
 130 Main Street  
 Somersworth, New Hampshire  
 USA 03878

**MODEL(S)/MODÈLE(S)**

**RATING/ CLASSEMENT**

JVS-200  
 767X030769

16800-120V  
 Accuracy class / Classe de précision: 0.3WXYZ ZZ  
 Thermal Burden / Fardeau Thermique: 3000 VA  
 Frequency / Fréquence: 60 Hz  
 Voltage class / Catégorie de tension: 35 kV

**NOTE:** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE:** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

#### **SUMMARY DESCRIPTION:**

The JVS-200 is a single bushing voltage transformer. It is designed for indoor or outdoor use.

#### **DESCRIPTION SOMMAIRE:**

Le JVS-200 est transformateur de tension avec une traversée. Il est conçu pour utilisation intérieure ou extérieure.

#### **RATIO / TAP**

The following ratios are approved for revenue metering:

#### **RAPPORT / ENROULEMENT**

Les rapports suivants sont approuvés aux fins de facturation:

<b>Voltage/Tension</b>	<b>Tap Enroulement</b>	<b>Accuracy class Classe de précision</b>	<b>Voltage Class Catégorie de tension</b>
16800-120V	X <sub>1</sub> - X <sub>2</sub>	0.3 WXYZ ZZ	35 kV
	Y <sub>1</sub> - Y <sub>2</sub>	0.3 WXYZ ZZ	

#### **EVALUATED BY**

Michael Rozeboom,  
Legal Metrologist

#### **ÉVALUÉ PAR**


Michael Rozeboom,  
Métrologiste légal

NAMEPLATE AND MARKINGS

PLAQUE SIGNALÉTIQUE ET MARQUAGE

 Voltage Transformer Type JVS-200

Pri Volts 16800 GrdY/20125 Bl 200 kV Acc Cl 0.3 W,X,M,Y,Z,ZZ  
 Ratio 140&140:1 60 Hz 3.0 kVA @ 30C AMB

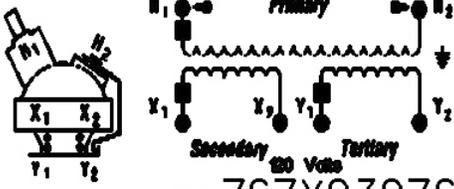

3.0	X1	Y1- X2	Y2	Ground
3.0	X1-X2	and	Y1-Y2	
1.9	X-X2	at	Y1-Y2	

Ser. 1046276  
 Mfd. n 09  
 Wt. 240 Lbs.

Cat. 767X030769

Caution: Read GEH-230  
 General Electric Co.  
 Somersworth, NH USA



**APPROVAL:**

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, marking, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

**Original copy signed by:**

Vuong Nguyen  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

**APPROBATION :**

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, l'installation, le marquage, et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les prescriptions établis en vertu de l'article 18 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les prescriptions établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada.

**Copie authentique signée par:**

Vuong Nguyen  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date: **2009-12-15**

Web Site Address / Adresse du site Internet:

<http://mc.ic.gc.ca>