



## NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry (styled Innovation, Science and Economic Development) for the following device model(s):

### TYPE OF DEVICE

Electricity Meters: MCMS

## AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de l'Industrie (dénommé Innovation, Sciences et Développement économique) pour le(s) modèle(s) d'instrument suivant(s) :

### TYPE D'APPAREIL

Compteur d'électricité: SMCM

## APPLICANT / REQUÉRANT

Metergy Solutions Inc.  
8133 Warden Avenue, Suite 601  
Markham, Ontario, Canada  
L6G 1B3

## MANUFACTURER / FABRICANT

Triacta Power Technologies LP  
130 Industrial Avenue  
Unit 100  
Carleton Place, Ontario, Canada  
K7C 3T2

## MODEL(S) / MODÈLE(S)

PowerHawk 6412  
PowerLogic E4805  
PowerHawk 6412 Rev D  
PowerLogic EM4805

**NOTE :** This approval applies only to meters, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 13 and 14 of the Electricity and Gas Inspection Regulations. The following is a summary of the principal features only.

**REMARQUE :** Cette approbation ne vise que les compteurs dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 13 et 14 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

**SECTION 1 – Ratings and Specifications**

**PARTIE 1 – Classements et caractéristiques**

**Approved Model Designations / Désignations de modèle approuvé**

**PowerHawk 6412** – A solid state, multi customer metering system.

**PowerLogic E4805** – The PowerLogic E4805 model (part of the Schneider Electric E4800 family of meters), is identical in every aspect to the PowerHawk 6412 model except the nameplate markings. Any reference to a meter in AE-1851 will apply to both models.

**Power 6412 Rev D** – The PowerHawk 6412 Rev D is a solid state multi customer metering system. The PowerHawk 6412 Rev D includes all approved features of the PowerHawk 6312. Additionally the PowerHawk 6412 Rev D incorporates additional communications.

**PowerLogic EM4805** – The PowerLogic EM4805 is mechanically and electrically identical to the PowerHawk 6412 Rev D.

Up to two MCMS units are approved for use with one PT module identified under “Approved Voltage Transformers” section.

**Note:** The inspection certificate shall identify the serial number of the PT module and the serial number(s) of the MCMS('s). Where two MCMS's are used with one external PT module, the two units and PT modules are required to be verified and sealed as one whole unit. The meter serial number shall appear on the nameplate of the PT module.

Where PT modules are used, meter verification must include confirmation of correct application of phase compensation values.

**PowerHawk 6412** – Un système de mesure à clients multiples, à semi-conducteurs.

**PowerLogic E4805** – Le modèle PowerLogic E4805 (qui fait partie de la famille de compteurs Schneider Electric E4800) est identique en tout point au modèle PowerHawk 6412 à l'exception de la plaque signalétique. Tout référence au mot compteur dans AE-1851 s'applique aux deux modèles.

**PowerHawk 6412 Rev D** – Le PowerHawk 6412 Rev D est un système de mesure à clients multiples à semi-conducteurs. Le PowerHawk 6412 Rev D inclut toutes les fonctionnalités approuvées du PowerHawk 6412. En outre, le PowerHawk 6412 Rev D incorpore des communications additionnelles.

**PowerLogic EM4805** – Le PowerLogic EM4805 est mécaniquement et électriquement identique au PowerHawk 6412 Rev D.

Jusqu'à deux SMCM sont approuvés pour utilisation avec un module de transformateur de tension qui est identifié dans la section « Transformateurs de tension approuvés ».

**REMARQUE** : Le certificat d'inspection doit identifier le numéro de série du module PT et le(s) numéro(s) de série du(des) SMCM. Quand deux SMCM sont utilisés avec un module externe de PT, les deux compteurs et le module PT doivent être vérifiés et scellés comme un seul appareil. Voir les emplacements de scellage du module PT ci-dessous. Le numéro de série du compteur doit figurer sur la plaque signalétique du module PT.

Lorsque des modules PT sont utilisés, la vérification des compteurs doit inclure la confirmation de l'application correcte des valeurs de compensation de phase.

**Service Configurations / Configurations des services**

① 1 element, 2 wire / 1 éléments 2 fils ② 1 ½ element 3 wire / 1 ½ éléments 3 fils ③ 2 element 3 wire 1 Φ / 2 éléments 3 fils 1 Φ ④ 2 element 3 wire network / 2 éléments 3 fils réseau ⑤ 2 element 3 wire Δ / 2 éléments 3 fils Δ ⑥ 2 element 4 wire Y / 2 éléments 4 fils Y ⑦ 2 element 4 wire Δ / 2 éléments 4 fils Δ ⑧ 2 ½ element 4 wire Y / 2 ½ éléments 4 fils Y ⑨ 2 ½ element 4 wire Δ / 2 ½ éléments 4 fils Δ	⑩ 3 element 4 wire Y / 3 éléments 4 fils Y ⑪ 3 element 4 wire Δ / 3 éléments 4 fils Δ ⑫ Auto Service Detect / Détection du type du branchement ⑬ Socket Type (S-Base) / Type de socle (socle S) ⑭ Bottom Connected (A-Base) / Socle à connexion par le bas (socle A) ⑮ Switchboard Style / Type pour tableau de distribution ⑯ Multi Customer Metering System / Systèmes de mesurage à clients multiples
--	--

Model / Modèle	Service Configurations / Configurations des services	Voltage / Tension (V)	Current / Courant (A)
<b>PowerHawk 6412 PowerLogic E4805</b>	①⑯ (24 meters / compteurs)	120V, 240V	0.05-5A
	③⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V	
	④⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V	
	⑤⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V, 480V, 600V	
	⑩⑯ (8 meters / compteurs)	120V, 240V, 347V	
	⑪⑯ (8 meters / compteurs)	120V, 240V	
<b>PowerHawk 6412 Rev D PowerLogic EM4805</b>	①⑯ (24 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V	0.05-5A
	③⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V	
	④⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V	
	⑤⑯ (12 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V, 480V, 600V	
	⑩⑯ (8 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V, 347V	
	⑪⑯ (8 meters / compteurs)	120V, 240V, 277V	

**Specifications / Caractéristiques**

Frequency / Fréquence (Hz)	Temperature Range / Gamme de température		Meter Burden / Fardeau du compteur	
60 Hz	Min (°C) :	Max (°C) :	<input type="checkbox"/> Capacitive / Capacitif <input checked="" type="checkbox"/> Inductive /	2.5VA per element / 2.5VA per élément
	-20	+53		
<b>Maximum Current Transformer Wire Length / La longueur maximale de fils des transformateurs de courant</b>	10AWG – 16.76m 12AWG – 10.67m			
<b>Maximum Voltage Transformer Wire Length / La longueur maximale de fils des transformateurs de tension</b>	14AWG – 42.5m  One voltage transformer may be connected to one or two meters / Un transformateur de tension peut être connecté à un ou deux compteurs			

<b>Approved Voltage Transformers /          Transformateurs de tension          approuvés</b>	347/600V PowerHawk PT Module with/avec Filtran 9584 480V Delta PowerHawk PT Module with/avec API 9584	
<b>Auxiliary Power Supply /          Alimentation électrique auxiliaire</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / Oui <input type="checkbox"/> No / Non	120V 60Hz 240V 60Hz 277V 60Hz
<b>Approved Legally Relevant          Software /          Logiciel juridiquement pertinent          approuvé</b>	1.30, 1.31, 1.46, 1.48, 1.51, 1.53, 1.54, 1.56, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08 Boot Version : 1003, 1004	

**SECTION 2 – Summary Description**

**PARTIE 2 – Description sommaire**

Model / Modèle	PowerHawk 6412	PowerLogic E4805	PowerHawk 6412 Rev D	PowerLogic EM4805
<b>Approved Energy and Loss Quantities / Énergie et grandeurs des pertes approuvées</b>				
Delivered Energy / Énergie livrée	kWh kvarh			
Received Energy / Énergie reçu	kWh kvarh			
Net Energy / Énergie nette	---			
Loss Quantities / Grandeurs des pertes	---			
<b>Approved Demand / Puissance appelée approuvée</b>				
Block Interval / À période d'intégration	kW kVA			
Sliding Window / Fenêtre mobile	kW kVA			
Thermal / Thermique	---			
Demand Reset Device Information / Information sur le mécanisme de remise à zéro de la puissance appelée	Software / Logiciel			
<b>Approved Test Mode and Test Provisions / Mode d'essai et moyens d'essai approuvés</b>				
Energy Test Provision / Moyens d'essai d'énergie	kWh kvarh			
Test Provision Information / Information sur les moyens d'essai	<p>The Cal9320 Test Box is a pulse comparator which is connected to the PowerHawk pulse output port and provides visible LED pulses for up to 20 configured meters in both Wh/pulse and varh/pulse. Please see the PowerHawk Configuration Guide for further details.</p> <p>Le "Cal9320 Test Box" est un comparateur d'impulsions qui est relié à la sortie d'impulsions de PowerHawk et fournit des impulsions de DEL visible jusqu'à 20 compteurs configurés en Wh/impulsion et varh/impulsion. Veuillez consulter le Manuel de Configuration de PowerHawk pour plus de détails.</p>			
Test Mode - Energy / Mode d'essai - Énergie	---			
Test Mode - Demand / Mode d'essai - Puissance appelée	---			
Approved Test Mode Demand Interval Length(s) / Durée de la période d'intégration de la puissance appelée en mode d'essai approuvé	---			
Test Mode Information / Information sur le mode d'essai	---			
<b>Approved Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions approuvé</b>				
Internal Pulse Recorder / Enregistreur interne d'impulsions	Available / Disponible			

Model / Modèle	PowerHawk 6412	PowerLogic E4805	PowerHawk 6412 Rev D	PowerLogic EM4805
<b>Number of channels / Nombre de voies</b>	8, 12, 24 kWh channels depending on the meter configuration. 8, 12, 24 voies de kWh dépendant de configuration du compteur			
<b>Approved External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions approuvé</b>				
<b>External Pulse Recorder / Enregistreur externe d'impulsions</b>	Available / Disponible			
<b>Number of Channels / Nombre de voies</b>	2			
<b>Type of Input / Type d'entrée</b>	2 wire / fils			
<b>Rated Maximum Voltage / Tension nominale maximale</b>	5V DC / CD			
<b>Rated Maximum Frequency (Hz) / Fréquence nominale maximale (Hz)</b>	10Hz			
<b>Approved Pulse Outputs / Sorties d'impulsions approuvé</b>				
<b>KZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KZ</b>	---			
<b>KYZ Pulse Output / Sorties d'impulsions KYZ</b>	---			
<b>Other Pulse Output / Autres sorties d'impulsions</b>	---			
<b>Pulse output information / Informations sur les sorties d'impulsions</b>	---			
<b>Other Options / Autres Options</b>				
<b>Service Disconnect / Interrupteur-sectionneur</b>	---			
<b>Time of Use Function (TOU) / Fonction temps d'utilisation (TU)</b>	---			
<b>Number of Time of Use Rates / Nombre de registres de facturation de la fonction TU</b>	---			
<b>TOU Conditions or Limitations / Conditions ou restrictions de TU</b>	---			
<b>Transformer and Line Loss Compensation / Compensation des pertes de lignes et des transformateurs</b>	---			
<b>Displays / Affichages</b>				
<b>Display Modes / Modes d'affichage</b>	Primary / Principal Diagnostic / Diagnostique			

Model / Modèle	PowerHawk 6412	PowerLogic E4805	PowerHawk 6412 Rev D	PowerLogic EM4805
<p><b>Display Information /  Information sur l'affichages</b></p>	<p>Three buttons are located external to the utility cover which allow for scrollable display. The left button allows for scrolling through the available display items, while the centre and right buttons allow for lateral display of each meter. The installed firmware version can be viewed in the diagnostic mode. To enter the diagnostic display, hold the left button for 5 seconds.</p> <p>Trois boutons sont situés à l'extérieur du couvercle de l'utilité. Ils permettent l'affichage avec défilement. Le bouton gauche permet de défiler les éléments d'affichage disponibles, tandis que les boutons du centre et de la droite permettent afficher chaque compteur. La version du micrologiciel installé peut être affichée dans le mode diagnostique. Pour accéder à l'affichage diagnostique, tenir le bouton de gauche pendant 5 secondes.</p>			



**SECTION 3 – Communications**

**PARTIE 3 - Communications**

<b>3.1 Communication Interfaces</b>		<b>3.1 Interfaces de communication</b>		
① Optical Port / Port optique ② Internal Modem / Modem interne ③ RS-232 / RS-232		④ RS-485 / RS-485 ⑤ Ethernet / Ethernet ⑥ Other / Autre		
Model / Modèle	PowerHawk 6412	PowerLogic E4805	PowerHawk 6412 Rev D	PowerLogic EM4805
Communication Interface / Interface de communication	②③④⑤		②③④⑤⑥	
Comments / Notes	<p>An Ethernet communications port and internal modem port is located external to the metrological seal, under the utility seal. The PowerHawk Rev D and the PowerLogic EM4805 has an additional RJ11 port for a remote display.</p> <p>Un port de communication Ethernet et un modem interne sont situés à l'extérieur du sceau métrologique mais sous le sceau de l'utilité. Les compteurs de PowerHawk 6412 Rev D et de PowerLogic EM4805 ont un port de RJ11 additionnelles pour un affichage à distance et un port de RS-485.</p>			

<b>3.2 Index of Communication Modules</b>	<b>3.2 Index des modules de communication</b>
<i>The meter is approved when equipped with any one of the following communication modules:</i>	<i>Le compteur est approuvé lorsqu'il est équipé l'un des modules de communication suivant :</i>
Manufacturer / Fabricant	Device / Appareil
---	---

<b>3.3 Communication Module Details</b>		<b>3.3 Détails de module de communication</b>	
Communication Types / Types de communication ① Radio Frequency Communication (RF) / Communication de radiofréquence (RF) ② Power Line Carrier (PLC) / Courants porteurs en ligne (CPL) ③ Modem / Modem ④ Other Communication Type / Autre type de communication		Functions / Fonctions ⑤ Energy Function / Fonction d'énergie ⑥ Demand Function / Fonction de puissance appelée ⑦ Pulse Recorder / Enregistreur d'impulsions ⑧ Time Of Use / Temps d'utilisation ⑨ Remote Disconnect / Sectionneur à distance ⑩ Other Functionality / Autres fonctionnalités	
<b>Manufacturer's Name</b>			
Device / Appareil	Communications Type / Type de communication	Additional Functions / Fonctions supplémentaire	Burden / Fardeau
---	---	---	---
---			

**SECTION 4 – Sealing**

**PARTIE 4 – Scellage**

<b>Index</b>	
① Single Seal / Sceau unique ② Dual Seal / Sceau double ③ Multiple Seal (Specify) / Sceau multiples (specifiez)	④ Firmware Security Setting / Paramètre de sécurité micrologiciel ⑤ Programming jumper / Cavalier de programmation ⑥ Lockout procedure / Procédure de verrouillage ⑦ Plug / Bouchon ⑧ Other / Autre

Model / Modèle	PowerHawk 6412	PowerLogic E4805	PowerHawk 6412 Rev D	PowerLogic EM4805
<b>Sealing Information / Information de scellage</b>				
<b>Physical Seal / Sceau physique</b>	③			
<b>Programming Seal / Sceau de programmation</b>	⑤			
<b>Comments / Notes</b>	<p>Two metrological seals and a utility seal are employed to physically seal the meter. One metrological seal is located on the main meter cover, one is located on the internal CT cover and the utility seal is located on the outer housing. See images below.</p> <p>One metrological seal and one utility seal are employed to physically seal the voltage transformer. The metrological seal is located on the main transformer cover and the utility seal is located on the outer housing. See images below.</p> <p>A programming switch is located on the main metrology board and marked SW1. Both switches must be in the 1-2 position upon sealing in order to prevent programming of the meter. See image below.</p> <p>The inspection certificate shall identify the serial number of the PT module and the serial number(s) of the MCMS('s). Where two MCMS's are used with one external PT module, the two units and PT modules are required to be verified and sealed as one whole unit. The meter serial number shall appear on the nameplate of the PT module. See PT module sealing locations below.</p> <p>Deux sceaux métrologiques et un sceau d'utilité sont utilisés pour sceller physiquement le compteur. Un sceau métrologique est situé sur le couvercle principal du compteur, un autre est situé sur le couvercle des CT internes et le sceau d'utilité est situé sur le couvercle externe. Voir les images ci-dessous.</p> <p>Un sceau métrologique et un sceau d'utilité sont utilisés pour sceller physiquement le transformateur de tension. Le sceau métrologique est situé sur le couvercle principal du transformateur et le sceau d'utilité est situé sur le couvercle externe. Voir les images ci-dessous.</p> <p>Un interrupteur de programmation identifié SW1 est situé sur la carte principale métrologique. Les deux interrupteurs doivent être en position 1-2 au moment du scellage afin de prévenir la programmation du compteur. Voir l'image ci-dessous.</p> <p>Le certificat d'inspection doit identifier le numéro de série du module PT et le(s) numéro(s) de série du(des) SMCM. Quand deux SMCM sont utilisés avec un module externe de PT, les deux compteurs et le module PT doivent être vérifiés et scellés comme un seul appareil. Le numéro de série du compteur doit figurer sur la plaque signalétique du module PT. Voir les emplacements de scellage du module PT ci-dessous.</p>			



**Metrological Sealing Locations / Emplacements des sceaux métrologiques**




**Voltage Transformer Metrological Sealing Location / Emplacement du sceau métrologique du transformateur de tension**



**Utility Sealing Location / Emplacement du sceau d'utilité**



**Voltage Transformer Utility Sealing Location / Emplacement du sceau d'utilité du transformateur de tension**

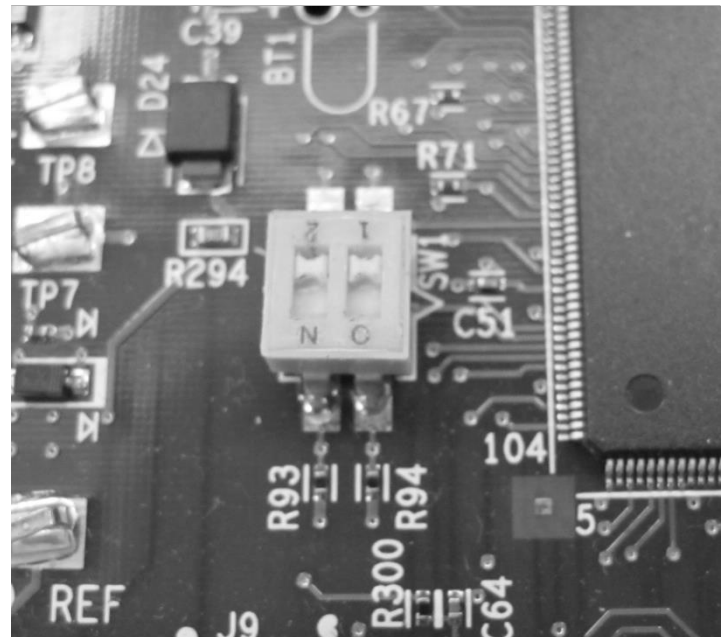

**Programming Switch in Sealed Position 1-2 / Interrupteur de programmation en position scellée 1-2**

**SECTION 5 – Nameplates and Photos**

**PARTIE 5 – Plaques Signalétiques et photos**




**PowerHawk 6412 Meter / Compteur PowerHawk 6412**



**PowerLogic E4805 Meter / Compteur PowerLogic E4805**

24 Meter Point 1 Element Identification Table			12 Meter Point 2 Element Identification Table			8 Meter Point 3 Element Identification Table		
Cable 1			Cable 1			Cable 1		
MP- Probe	Connect X1 CT Lead to:	Connect X2 CT Lead to:	MP- Probe	Connect X1 CT Lead to:	Connect X2 CT Lead to:	MP- Probe	Connect X1 CT Lead to:	Connect X2 CT Lead to:
1-1	Black	Red	1-1	Black	Red	1-1	Black	Red
2-1	Black	White	1-2	Black	White	1-2	Black	White
3-1	Black	Green	2-1	Black	Green	1-3	Black	Green
4-1	Black	Blue	2-2	Black	Blue	2-1	Black	Blue
5-1	Black	Yellow	3-1	Black	Yellow	2-2	Black	Yellow
6-1	Black	Brown	3-2	Black	Brown	2-3	Black	Brown
7-1	Black	Orange	4-1	Black	Orange	3-1	Black	Orange
8-1	Red	White	4-2	Red	White	3-2	Red	White
9-1	Red	Green	5-1	Red	Green	3-3	Red	Green
10-1	Red	Blue	5-2	Red	Blue	4-1	Red	Blue
11-1	Red	Yellow	6-1	Red	Yellow	4-2	Red	Yellow
12-1	Red	Brown	6-2	Red	Brown	4-3	Red	Brown
Cable 2			Cable 2			Cable 2		
13-1	Black	Red	7-1	Black	Red	5-1	Black	Red
14-1	Black	White	7-2	Black	White	5-2	Black	White
15-1	Black	Green	8-1	Black	Green	5-3	Black	Green
16-1	Black	Blue	8-2	Black	Blue	6-1	Black	Blue
17-1	Black	Yellow	9-1	Black	Yellow	6-2	Black	Yellow
18-1	Black	Brown	9-2	Black	Brown	6-3	Black	Brown
19-1	Black	Orange	10-1	Black	Orange	7-1	Black	Orange
20-1	Red	White	10-2	Red	White	7-2	Red	White
21-1	Red	Green	11-1	Red	Green	7-3	Red	Green
22-1	Red	Blue	11-2	Red	Blue	8-1	Red	Blue
23-1	Red	Yellow	12-1	Red	Yellow	8-2	Red	Yellow
24-1	Red	Brown	12-2	Red	Brown	8-3	Red	Brown

**Wiring Configuration on Internal Nameplate / Plaque signalétique de configuration de câblage interne**

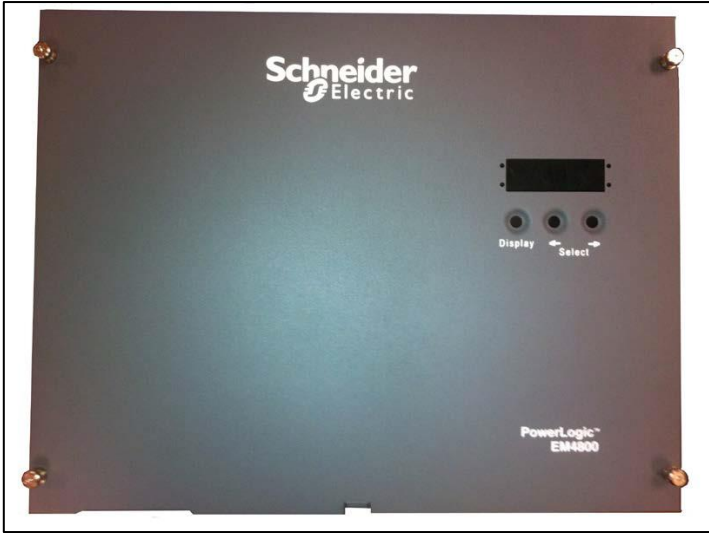

**Schneider Electric Alternate Logo / Logo alternatif de Schneider Electric**



**Triacta Voltage Transformer / Transformateur de tension de Triacta**

POWERHAWK 6412 HIGH DENSITY SMART METER		POWERHAWK 6412 HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage	Configuration	Rated Voltage
1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/> 120V <input checked="" type="checkbox"/>	1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/> 120V <input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>	1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/> 240V <input checked="" type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>	2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>	3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz	Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C - +70° C	Temperature Range:	-20° C - +70° C
Auxiliary Power:	120V, 60Hz	Auxiliary Power:	120V, 60Hz
Current Range:	0.05 - 5A	Current Range:	0.05 - 5A
Meter Constant:	10 i/wh	Meter Constant:	5 i/wh
Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V		Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-xxxx		Approval Number: AE-xxxx	
S/N 0208410628		S/N 0209190445	

**PowerHawk 6412 120VAC and 240VAC Nameplate on external cover / Plaque Signalétique des PowerHawk 6412 de tension 120VCA et 240VCA sur le couvercle externe**

POWERHAWK 6412 HIGH DENSITY SMART METER		POWERHAWK 6412 HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage	Configuration	Rated Voltage
1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/> 120V <input type="checkbox"/>	1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/> 120V <input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>	1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>	2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>
2P-12 3W Delta (2EL)	<input type="checkbox"/>	2P-12 3W Delta (2EL)	<input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>	3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Delta (3EL)	<input type="checkbox"/>	3P-08 4W Delta (3EL)	<input type="checkbox"/>
Auxiliary Power:	120V <input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>	Auxiliary Power:	120V <input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz	Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C +70° C	Temperature Range:	-20° C +70° C
Current Range:	0.05 - 5A 10 wh/i	Current Range:	0.05 - 5A wh/i
Demand:		Demand:	
Block	<input type="checkbox"/>	Block	<input type="checkbox"/>
Sliding Window	<input type="checkbox"/>	Sliding Window	<input type="checkbox"/>
Demand Interval	15 min.	Demand Interval	15 min.
Update Interval	5 min.	Update Interval	5 min.
2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V		2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxx		Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxx BUILT BY TRIACTA	

**PowerHawk 6412 Demand Nameplate / Plaque signalétique de puissance appelée de PowerHawk 6412**

POWERLOGIC E4805 HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage
1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/> 120V <input checked="" type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/> 240V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C - +70° C
Auxiliary Power:	120V, 60Hz
Current Range:	0.05 - 5A
Meter Constant:	10 i/wh
Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-1851	BUILT BY TRIACTA
S/N 0208410628	

**PowerLogic E4805 Nameplate / Plaque signalétique de PowerLogic E4805**

POWERLOGIC E4805 HIGH DENSITY SMART METER		POWERLOGIC E4805 HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage	Configuration	Rated Voltage
1P-12 3W 1PH (2EL) <input type="checkbox"/>	120V <input type="checkbox"/>	1P-12 3W 1PH (2EL) <input type="checkbox"/>	120V <input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>	1P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL) <input type="checkbox"/>		2P-12 3W Network (2EL) <input type="checkbox"/>	
2P-12 3W Delta (2EL) <input type="checkbox"/>		2P-12 3W Delta (2EL) <input type="checkbox"/>	
2P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>		2P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	
3P-08 4W Y (3EL) <input type="checkbox"/>		3P-08 4W Y (3EL) <input type="checkbox"/>	
3P-08 4W Delta (3EL) <input type="checkbox"/>		3P-08 4W Delta (3EL) <input type="checkbox"/>	
Auxiliary Power:	120V <input type="checkbox"/>	Auxiliary Power:	120V <input type="checkbox"/>
	240V <input type="checkbox"/>		240V <input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz	Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C +70° C	Temperature Range:	-20° C +70° C
Current Range:	0.05 - 5A 10 wh/i	Current Range:	0.05 - 5A 5 wh/i
Demand:		Demand:	
Block <input type="checkbox"/>		Block <input type="checkbox"/>	
Sliding Window <input type="checkbox"/>		Sliding Window <input type="checkbox"/>	
Demand Interval	15 min.	Demand Interval	15 min.
Update Interval	5 min.	Update Interval	5 min.
2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V		2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxxxx		Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxxxx BUILT BY TRIACTA	

**PowerLogic E4805 Demand Nameplate / Plaque signalétique de puissance appelée de PowerLogic E4805**

**347/600V POWERHAWK PT MODULE**

Configuration/Rated Voltage / PT Rating  
 347V 60Hz/ WYE = 2.892:1   
 600V 60Hz/ Delta = 5.000:1

Auxiliary Power: 120V 60Hz

Temperature Range: -20° C - +70° C

Meter S/N: xxxxxxxxxxxx

PT S/N: xxxxxxxxxxxx

**347/600V Transformer Nameplate / Plaque signalétique du transformateur 347/600V**

POWERHAWK 6412 REV D HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage / PT Rating
1P-12 3W 1PH (2EL) <input type="checkbox"/>	120V <input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL) <input type="checkbox"/>	277V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Delta (2EL) <input type="checkbox"/>	347V / WYE 2.892:1 <input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	600V / Delta 5.000:1 <input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL) <input type="checkbox"/>	480V / Delta 4.000:1 <input type="checkbox"/>
3P-08 4W Delta (3EL) <input type="checkbox"/>	
Auxiliary Power:	120V 60Hz <input type="checkbox"/>
	240V 60Hz <input type="checkbox"/>
	277V 60Hz <input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C - +70° C
Current & Voltage Ranges:	
<b>120V/240V/277V</b>	
0.05 - 5A	0.1 wh/i <input type="checkbox"/>
<b>347V</b>	
0.05 - 5A	0.2892 wh/i <input type="checkbox"/>
<b>600V</b>	
0.05 - 5A	0.5 wh/i <input type="checkbox"/>
Peak Demand:	
Block <input type="checkbox"/>	
Sliding Window <input type="checkbox"/>	
Interval	15 min.
Update Interval	5 min.
2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz, Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxxxx	

**PowerHawk 6412 Rev D Nameplate (Rev. 2) / Plaque signalétique du PowerHawk 6412 Rev D (rév. 2)**

POWERLOGIC EM4805 HIGH DENSITY SMART METER	
Configuration	Rated Voltage / PT Rating
1P-12 3W 1PH (2EL) <input type="checkbox"/>	120V <input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	240V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL) <input type="checkbox"/>	277V <input type="checkbox"/>
2P-12 3W Delta (2EL) <input type="checkbox"/>	347V / WYE 2.892:1 <input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL) <input type="checkbox"/>	600V / Delta 5.000:1 <input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL) <input type="checkbox"/>	480V / Delta 4.000:1 <input type="checkbox"/>
3P-08 4W Delta (3EL) <input type="checkbox"/>	
Auxiliary Power:	120V 60Hz <input type="checkbox"/>
	240V 60Hz <input type="checkbox"/>
	277V 60Hz <input type="checkbox"/>
Frequency:	60Hz
Temperature Range:	-20° C - +70° C
Current & Voltage Ranges:	
<b>120V/240V/277V</b>	
0.05 - 5A	0.1 wh/i <input type="checkbox"/>
<b>347V</b>	
0.05 - 5A	0.2892 wh/i <input type="checkbox"/>
<b>600V</b>	
0.05 - 5A	0.5 wh/i <input type="checkbox"/>
Peak Demand:	
Block <input type="checkbox"/>	
Sliding Window <input type="checkbox"/>	
Interval	15 min.
Update Interval	5 min.
2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz, Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V	
Approval Number: AE-1851 S/N xxxxxxxxxxxx BUILT BY TRIACTA	

**PowerLogic EM4805 Nameplate (Rev. 2) / Plaque signalétique du PowerLogic EM4805 (rév. 2)**

**480V DELTA POWERHAWK PT MODULE**

Configuration/Rated Voltage / PT Rating  
 480V / Delta = 4.000:1

Auxillary Power: 120V 60Hz

Frequency: 60Hz

Temperature Range: -20<sup>0</sup> C - +70<sup>0</sup> C

Meter S/N: xxxxxxxxxxxx

PT S/N: xxxxxxxxxxxx

**480V Transformer Nameplate / Plaques signalétique du transformateur 480V**

**POWERLOGIC EM4805  
 HIGH DENSITY SMART METER**

Configuration		Rated Voltage / PT Rating	
1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/>	120V	<input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	240V	<input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>	277V	<input type="checkbox"/>
2P-12 3W Delta (2EL)	<input type="checkbox"/>	347V / WYE 2.892:1	<input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	600V / Delta 5.000:1	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>	480V / Delta 4.000:1	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Delta (3EL)	<input type="checkbox"/>		

Auxillary Power: 120V 60Hz   
 240V 60Hz   
 277V 60Hz

Frequency: 60Hz

Temperature Range: -20<sup>0</sup> C - +70<sup>0</sup> C

Current & Voltage Ranges:  
**120V/240V/277V**

0.05 - 5A 0.1 wh/i

**347V**  
 0.05 - 5A 0.2892 wh/i

**600V**  
 0.05 - 5A 0.5 wh/i

**480V**  
 0.05 - 5A 0.4 wh/i

Demand:  
 Block   
 Sliding Window   
 Interval 15 min.  
 Update Interval 5 min.

2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz, Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V

Approval Number: AE-1851  
 S/N xxxxxxxxxxxx BUILT BY TRIACTA

**PowerLogic EM4805 Nameplate (Rev. 3) /  
 Plaque signalétique du PowerLogic EM4805 (rév. 3)**

**POWERHAWK 6412 REV D  
 HIGH DENSITY SMART METER**

Configuration		Rated Voltage / PT Rating	
1P-12 3W 1PH (2EL)	<input type="checkbox"/>	120V	<input type="checkbox"/>
1P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	240V	<input type="checkbox"/>
2P-12 3W Network (2EL)	<input type="checkbox"/>	277V	<input type="checkbox"/>
2P-12 3W Delta (2EL)	<input type="checkbox"/>	347V / WYE 2.892:1	<input type="checkbox"/>
2P-24 2W 1PH (1EL)	<input type="checkbox"/>	600V / Delta 5.000:1	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Y (3EL)	<input type="checkbox"/>	480V / Delta 4.000:1	<input type="checkbox"/>
3P-08 4W Delta (3EL)	<input type="checkbox"/>		

Auxillary Power: 120V 60Hz   
 240V 60Hz   
 277V 60Hz

Frequency: 60Hz

Temperature Range: -20<sup>0</sup> C - +70<sup>0</sup> C

Current & Voltage Ranges:

**120V/240V/277V**  
 0.05 - 5A 0.1 wh/i

**347V**  
 0.05 - 5A 0.2892 wh/i

**600V**  
 0.05 - 5A 0.5 wh/i

**480V**  
 0.05 - 5A 0.4 wh/i

Demand:  
 Block   
 Sliding Window   
 Interval 15 min.  
 Update Interval 5 min.

2-2 Wire Pulse Inputs: Maximum frequency 10Hz, Minimum pulse width 20ms (50ms High/50ms Low) Maximum input voltage 5V

Approval Number: AE-1851  
 S/N xxxxxxxxxxxx

**PowerHawk 6412 Rev D Nameplate (Rev. 3) /  
 Plaque signalétique du PowerHawk 6412 Rev D (rév. 3)**

**SECTION 6 – Revisions**

**PARTIE 6 – Révisions**

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
Original / Originale	2011-11-09	Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal
Purpose of Revision		But de Révision
New Meter		Nouveau compteur

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
1	2014-03-21	Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal
Purpose of Revision		But de Révision
<p>Block and sliding window kW demand were approved.</p> <p>The 2 element, 3 wire delta and 3 element, 4 wire delta configurations were added.</p> <p>Firmware versions 1.51, 1003 and 1004 were added.</p> <p>The PowerHawk 6412 Rev D and PowerLogic EM4805 meters were approved.</p> <p>The nameplate was updated.</p> <p>The Applicant and Manufacturer addresses were changed.</p> <p>MAL-E287 and MAL-E303 were incorporated.</p>		<p>La puissance appelée de type à période d'intégration et de type fenêtre mobile ont été approuvées pour la grandeur kW.</p> <p>Les configurations de 2 éléments, 3 fils en triangle et de 3 fils, 4 fils en triangle ont été ajoutées.</p> <p>Les versions du micrologiciel 1.51, 1003 et 1004 ont été ajoutées.</p> <p>Les compteurs de PowerHawk 6412 Rev D et de PowerLogic EM4805 ont été approuvés.</p> <p>La plaque signalétique a été mise à jour.</p> <p>Les adresses du requérant et du fabricant ont été changées.</p> <p>La LAM-E287 et la LAM-E303 ont été incorporées.</p>

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
2	2014-06-16	Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal
Purpose of Revision		But de la Révision
<p>The 277V, 347V and 600V voltage ranges were added.</p> <p>The external 347V and 600V voltage transformers were approved for use with the meter.</p>		<p>Les gammes de tension de 277V, 347V et 600V ont été ajoutées.</p> <p>Les transformateurs de tension externes de 347V et de 600V ont été approuvés pour l'utilisation avec le compteur.</p>



Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
3	2015-01-08	Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
The 480V voltage range was added. PowerHawk EM4805 typos were corrected.		La gamme de tension de 480V a été ajoutée. Les fautes de frappe de PowerHawk EM4805 ont été corrigées.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
4	2015-07-09	Greg Neff Legal Metrologist / Métrologiste légal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
PT module sealing information was updated. MAL E-394 was incorporated		L'information de scellage du module PT a été mise à jour. La LAM E-394 a été incorporée

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
5	2016-11-09	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
Legally relevant software version 1.56 was approved. MAL-E407 and MAL-E412 were incorporated.		La version 1.56 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée. La LAM-E407 et la LAM-E412 ont été incorporées.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
6	2016-11-30	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
Legally relevant software version 1.48 was approved. MAL-E363 and MAL-E386 were incorporated.		La version 1.48 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée. La LAM-E363 et la LAM-E386 ont été incorporées.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
7	2017-04-18	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
The Ethernet communication module was modified.		Le module de communications Ethernet a été modifié.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
8	2018-05-09	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
Block and sliding window kVA demand were approved. Legally relevant software version 2.04 was approved.		La puissance appelée de type à période d'intégration et de type fenêtre mobile ont été approuvées pour l'unité kVA.  La version 2.04 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
9	2018-07-20	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
Legally relevant software version 2.05 was approved.		La version 2.05 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
10	2019-10-07	Graeme Banks Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
An updated production process for the meter is approved.		Un processus de production renouvelé pour le compteur a été approuvé.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
11	2021-05-28	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Métrologiste légal principal
<b>Purpose of Revision</b>		<b>But de la Révision</b>
Legally relevant software version 2.07 was approved.  The main circuit card assembly was modified.  MAL-E524, MAL-E526 and MAL-E546 were incorporated.		La version 2.07 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée.  L'assemblage principal de la carte de circuit a été modifié.  La LAM-E524, la LAM-E526 et la LAM-E546 ont été incorporées.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
12	2021-09-01	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
The main circuit card assembly was modified.		L'assemblage principal de la carte de circuit a été modifié.

Revision / Révision	Issued Date / Date d'émission	Evaluator / Évaluateur
13	2021-10-22	Greg Neff Senior Legal Metrologist / Metrologiste légal principal
Purpose of Revision		But de la Révision
Legally relevant software version 2.08 was approved.		La version 2.08 du logiciel juridiquement pertinent a été approuvée.

## SECTION 7 – Approval

The design, composition, construction and performance of the meter type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 9(4) of the said Act.

The sealing, markings, installation, use and manner of use of meters are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the *Electricity and Gas Inspection Act*. The sealing and marking requirements are set forth in specifications established pursuant to section 18 of the *Electricity and Gas Inspection Regulations*. Installation and use requirements are set forth in specifications established pursuant to section 12 of the Regulations. Verification of conformity is required in addition to this approval for all metering devices excepting instrument transformers. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local office of Measurement Canada.

Original copy signed by:

Adnan Rashid  
Senior Engineer – Electricity Measurement  
Engineering and Laboratory Services Directorate

Date: 2021-10-22

## PARTIE 7 – Approbation

La conception, la composition, la construction et la performance du(des) type(s) de compteur(s) identifié(s) ci-dessus ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de L'électricité et du gaz*, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 9(4) de ladite Loi.

Le scellage, le marquage, l'installation et l'utilisation des compteurs sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux normes établis aux termes de la *Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences de scellage et de marquage sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 18 du *Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz*. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans les normes établies en vertu de l'article 12 dudit règlement. En plus de cette approbation et sauf dans les cas des transformateurs de mesure, une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local de Mesures Canada

Copie authentique signée par :

Adnan Rashid  
Ingénieur principal – Mesure de l'électricité  
Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire

Date : 2021-10-22

Web Site Address / Adresse du site Internet :  
<http://mc.ic.gc.ca>