



Industry and Science
Canada
Legal Metrology

Industrie et Sciences
Canada
Métrie léale

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

S.WA-2154 Rev. 1

MAR 29 1995

NOTICE OF APPROVAL

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

CATEGORY OF DEVICE:

Dispenser

AVIS D'APPROBATION

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Distributeur

APPLICANT / REQUÉRANT:

Wayne/Petroquip, Division Dresser
160 Cochrane Drive
Markham, Ontario
L3R 9S1

MANUFACTURER / FABRICANT:

Wayne/Petroquip, Division Dresser
160 Cochrane Drive
Markham, Ontario
L3R 9S1

MODEL(S) / MODÈLE(S):

D5400B

RATING / CLASSEMENT:

13.5 to/à 70 L/min

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The Petroquip D5400B is a multigrade blending type gasoline dispenser that can deliver two blends and two single grades of gasoline from two underground tanks.

Each blend or grade has a display to show its unit price. A grade select switch is used to choose any one blend or single grade of gasoline.

MAIN COMPONENTS:

This dispenser is composed of the following main components:

- Two rotary pumps
- Two air eliminators
- Two strainer/filters
- Two positive displacement piston type meters, Wayne model 2 PM-6
- Dual channel, photo-electric pulsers, Wayne model S01-780044 and S02-760049 or a Wayne/Dresser model 39348 for each meter.
- Duplex II modular electronic computing register, model SC82 or 880512 with one liquid crystal display per side.
- One blend valve downstream of the meters

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Le distributeur d'essence Petroquip D5400B de type mélangeur de qualités peut livrer deux mélanges et deux qualités simples d'essence à partir de deux réservoirs souterrains.

Un distributeur d'affichage est fourni pour chaque mélange ou qualité et indique les prix unitaires. Un sélecteur permet de choisir un mélange ou une qualité d'essence.

COMPOSANTS PRINCIPAUX:

Les principaux composants du présent distributeur sont les suivants:

- deux pompes rotatives
- deux éliminateurs d'air
- deux crêpines/filtres
- deux compteurs à pistons de type volumétrique de modèle Wayne 2 PM-6
- générateurs d'impulsions photoélectriques à deux voies Wayne de modèles S01-780044 et S02-760049 ou un modèle 39348 Wayne/Dresser pour chaque compteur
- un totalisateur-calculateur électronique modulaire Duplex II modèle SC82 ou 880512 équipé d'un dispositif d'affichage à cristaux liquides par côté.
- un robinet mélangeur en aval des compteurs

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The suffix "R" when added to the model number indicates the dispenser uses a remote submersible centrifugal pump of the type that is incapable of pumping air or vapour entrained at the pump suction. The "R" model does not use an air eliminator in the dispenser.

The gasoline is delivered through two side by side standard hoses coupled with an adapter to a single nozzle.

REVISIONS:

The purpose of Revision 1 is:

- 1) to add a Duplex II modular electronic computing register model SC82 or 880512 with one liquid crystal display per side to the Summary Description.
- 2) to add "or a Wayne/Dresser model 39348 for each meter" to MAIN COMPONENTS.

EVALUATED BY:

S.WA-2154 Rev. 1

D.L. Lowe

Complex Approvals and Calibrations Technologist

Tel: (613) 957-1554

AND

Randy M. Byrtus, Head

Volume Metrology Laboratory

TEL: (613) 952-0631

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Le suffixe "R" ajouté au numéro de modèle indique que le distributeur utilise une pompe centrifuge immergée installée à distance de type à ne pas entraîner d'air ni de vapeurs à l'aspiration de la pompe. comporte pas d'éliminateur d'air. Le modèle "R" ne utilise pas d'éliminateur d'air dans le distributeur.

L'essence est livrée par deux boyaux ordinaires placés côté à côté et reliés à une seule tuyère au moyen d'un adaptateur.

RÉVISIONS:

La révision 1 a pour but:

- 1) d'ajouter à la description sommaire un totalisateur-calculateur électronique modulaire Duplex II modèle SC82 ou 880512 avec un dispositif d'affichage à cristaux liquides par côté.
- 2) d'ajouter sous les composants principaux "ou un modèle 39348 Wayne/Dresser pour chaque compteur".

ÉVALUÉ PAR:

S.WA-2154 Rev. 1

D.L. Lowe

Technologue en approbations complexes et étalonnages

Tél: (613) 957-1554

ET

Randy M. Byrtus, Chef

Laboratoire volumétrique métrologie

TÉL: (613) 952-0631

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

MAR 29 1995

Date:



Robert C. Bruce
Director, Weights and Measures

Robert C. Bruce
Directeur, Poids et Mesures



Industry and Science
Canada
Legal Metrology

Industrie et Sciences
Canada
Métrie légal

APPROVAL No. — N° D'APPROBATION

AV-2315

MAR 27 1995

NOTICE OF APPROVAL

AVIS D'APPROBATION

Issued by statutory authority of the Minister of Industry,
Science and Technology for:

Émis en vertu du pouvoir statutaire du ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, pour:

CATEGORY OF DEVICE:

Automatic Temperature Compensator

CATÉGORIE D'APPAREIL:

Compensateur de température automatique

APPLICANT / REQUÉRANT:

Wayne Dresser
160 Cochrane Drive
Markham, Ontario
L3R 9S1

MANUFACTURER / FABRICANT:

Wayne Dresser
160 Cochrane Drive
Markham, Ontario
L3R 9S1

MODEL(S) / MODÈLE(S):

413-1
413-2
413-2B
413-3
413-3B

CLASSEMENT:

Maximum Input:
200 pulses/s; 120 L/min

Entrée maximale:
200 impulsions/s; 120 L/min

RATING:

Canada

NOTE: This approval applies only to devices, the design, composition, construction and performance of which are, in every material respect, identical to that described in the material submitted, and that are typified by samples submitted by the applicant for evaluation for approval in accordance with sections 14 and 15 of the Weights and Measures Regulations. The following is a summary of the principal features only.

REMARQUE: Cette approbation ne vise que les appareils dont la conception, la composition, la construction et le rendement sont identiques, en tout point, à ceux qui sont décrits dans la documentation reçue et pour lesquels des échantillons représentatifs ont été fournis par le requérant aux fins d'évaluation, conformément aux articles 14 et 15 du Règlement sur les poids et mesures. Ce qui suit est une brève description de leurs principales caractéristiques.

SUMMARY DESCRIPTION:

The 413-1, 413-2, 413-2B, 413-3 and 413-3B are electronic automatic temperature compensation (ATC) modules and are retrofitted to existing approved Wayne dispensers. The ATC module is compatible with the Wayne Vista model dispensers and any Wayne dispenser with a Wayne electronic computing register model SC82 or SC86.

MAIN COMPONENTS

- ATC printed circuit board with microprocessor and two four-position DIP switches.
- Thermistor type sensor(s), model 841-3050.
- Auxiliary two-line liquid crystal display (LCD) with pertinent ATC information for inspection purposes.

The Wayne ATC module is inserted between the pulser output and the electronic totalizer input. The auxiliary display is used to display software version, probe temperatures and gross volumes. The auxiliary display has two toggle switches to clear stored information and to access each side.

DESCRIPTION SOMMAIRE:

Les modèles 413-1, 413-2, 413-2B, 413-3 et 413-3B sont des modules électroniques à compensateurs de température automatiques (CTA) servant à moderniser les distributeurs Wayne existants approuvés. Le module CTA est compatible avec les distributeurs de modèle Wayne Vista et tous les distributeurs Wayne munis d'un indicateur calculateur électronique, modèle SC82 ou SC86.

COMPOSANTS PRINCIPAUX

- Une carte de circuits imprimés CTA avec microprocesseur et deux commutateurs DIP à quatre positions
- Capteurs de type thermistance, modèle 841-3050
- Dispositif d'affichage auxiliaire à cristaux liquides (ACL) à deux lignes, à données pertinentes sur le CTA aux fins d'inspection.

Le module CTA Wayne est inséré entre la sortie du générateur d'impulsions et l'entrée du totalisateur électronique. Le dispositif d'affichage auxiliaire sert à afficher la version du logiciel, la température des sondes et les volumes bruts. Il a deux commutateurs à levier permettant d'effacer les données stockées et d'avoir accès à chacun des côtés.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

The ATC model numbers are as follows:

| Features / Caractéristiques | 413-1 | 413-2 | 413-2B | 413-3 | 413-3B |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|
| Compensation | gas/essence diesel | gas/essence diesel | gas/essence diesel | gas/essence diesel | gas/essence diesel |
| Probes/Sondes | one/une | two/deux | two/deux | three/trois | three/trois |
| Products/Produits | one/un | two/deux | up to four jusqu'à quatre | three/trois | up to five jusqu'à cinq |

The 413-* ATC printed circuit board uses two four-position DIP switches for product selection, access for remote calibration and probe error resetting, and disabling ATC. See page 4 for switch settings.

Location of ATC board and Auxiliary Display

The auxiliary display is mounted on side "A" behind a easily accessible door. The printed circuit board is mounted inside the register, beside the display on the "B" side (facing the "A" side). Once the bezel on the "A" side has been raised, the ATC board can be visually inspected from the same side as the auxiliary display.

CONFIGURATION

All the ATC models are configured for each particular installation. This is done by switch settings on the ATC board. The options are changed by setting the DIP switches in accordance with Figure 1.

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

Les numéros de modèle du CTA sont les suivants:

La carte de circuits imprimés CTA de 413-* utilise deux commutateurs DIP à quatre positions pour choisir le produit, permettre l'étalonnage à distance, réinitialiser la sonde après erreur et invalider le CTA. Voir page 4 pour le réglage des commutateurs.

Emplacement de la carte CTA et du dispositif d'affichage auxiliaire

Le dispositif d'affichage auxiliaire est installé sur le côté «A» derrière une porte facile d'accès. La carte de circuits imprimés se trouve à l'intérieur de l'indicateur, à proximité du dispositif d'affichage du côté «B» (face au côté «A»). Une fois le bord en biseau du côté «A» soulevé, la carte CTA peut être inspectée visuellement du côté de l'affichage auxiliaire.

CONFIGURATION

Tous les modèles CTA sont configurés en fonction de chaque installation particulière à l'aide de la position des commutateurs sur la carte CTA. Les options sont modifiées en réglant les commutateurs DIL suivant la figure 1.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite****DIP SWITCHES / COMMUTATEURS à DIP**

| | | |
|---------------------------|--------------|--|
| SWITCH 1 COMMUTATEUR 1 | on marche | Display enable Validation de l'affichage |
| SWITCH 2 COMMUTATEUR 2 | on marche | Board configure enable Validation de la configuration de la carte |
| | off arrêt | Remote configure enable Validation de la téléconfiguration |
| SWITCH 3 COMMUTATEUR 3 | on marche | gas essence |
| | off arrêt | diesel diesel |
| SWITCH 4 COMMUTATEUR 4 | on marche | ATC on CTA en circuit |
| | off arrêt | ATC off CTA hors circuit |


The remote configuration capability by computer is limited to pulses/litre of each meter and/or a single factor meter to calibrate each meter. A seal on the DIP switch, (switch 2) must be broken to allow remote access.

La téléconfiguration par ordinateur est limitée aux impulsions/litre de chaque compteur et/ou à un seul facteur de correction pour l'étalonnage de chaque compteur. Le scellé du commutateur DIP (2) doit être brisé pour permettre un accès à distance.

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite

FIGURE 1
413-* ATC BOARD / CARTE CTA du 413-*

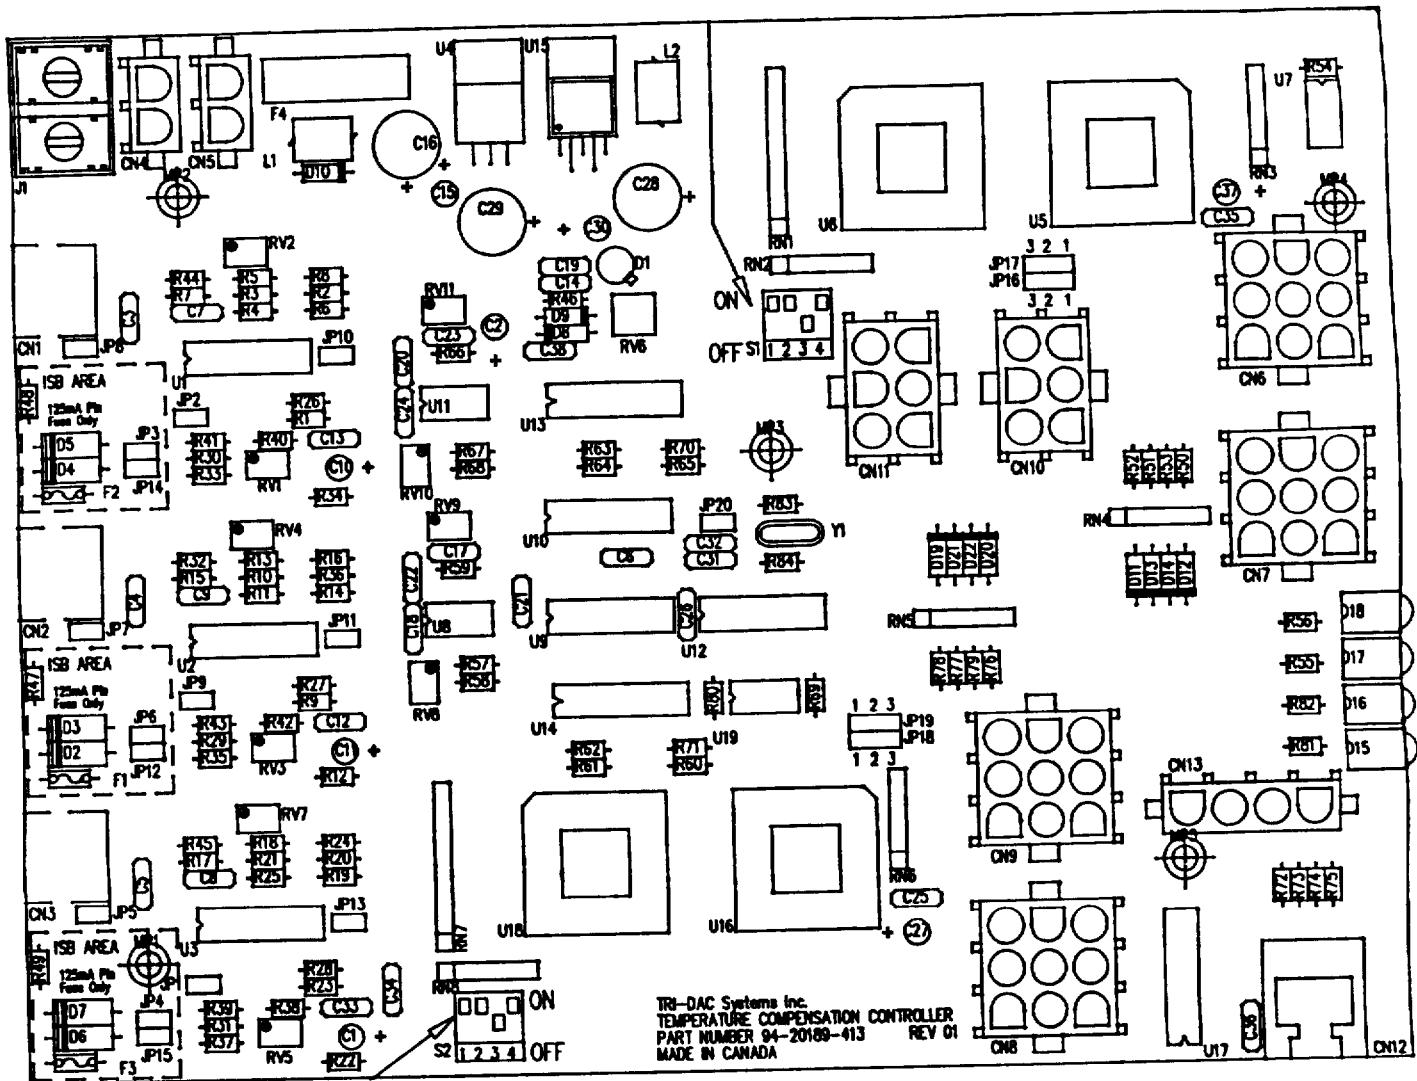

SUMMARY DESCRIPTION: Cont'd**TEMPERATURE SENSING**

The temperature sensor for the ATC is a thermistor type and is installed directly in the liquid flow without a thermowell. The thermistor has a resistance of $3K \pm 1.3\%$ ohms at $25^\circ C$. The model number of the probe is 841-3050 and is marked on an adhesive plastic tag attached to the probes cable.

The strainer/inlet manifold for the meter is modified to include the sensor for the ATC and the test thermowell.

METROLOGICAL FUNCTIONS

The ATC modules use API Table 54B to determine the VCF.

The approved firmware version is V1.0 for the 413-* models. The version is displayed automatically. The metrological portion of the software is to the left of the decimal point and may not be revised. The non-metrological portion of the software is to the right of the decimal point and may be revised.

SEALING REQUIREMENTS

The probes are sealed against removal from the product by conventional lead and wire seals.

The probe(s), other inputs/outputs and the two DIP switches are sealed with Weights and Measures stickers.

EVALUATED BY:

John Makin
Complex Approvals and Calibration Technologist
Tel. (613)952-0667

DESCRIPTION SOMMAIRE: Suite**DÉTECTION DE LA TEMPÉRATURE**

Le capteur de température du CTA de type thermistance est installé directement dans le liquide d'écoulement sans puits thermométrique. La thermistance a une résistance de $3K \pm 1.3\%$ ohms à $25^\circ C$. Le numéro de modèle du capteur, soit 841-3050, est inscrit sur une étiquette de plastique adhésive fixée au câble du capteur.

Le collecteur crêpine/entrée du compteur est modifié de façon à inclure le capteur du CTA et le puits thermométrique d'essai.

FONCTIONS MÉTROLOGIQUES

Les modules CTA utilisent la table 54B de l'API pour établir le FCV.

La version de microprogrammation approuvée est V1.0 pour les modèles 413-*. La version est affichée automatiquement. La portion métrologique du logiciel est à la gauche du point décimal et ne peut pas être révisée, tandis que la partie non métrologique se trouve à la droite du point décimal et peut être révisée.

SCELLAGE

Le retrait des capteurs du produit est interdit par un scellage réalisé au moyen du plomb et du fil métallique classiques.

Les capteurs, les autres entrées / sorties et les deux commutateurs DIP sont scellés à l'aide des étiquettes de Poids et Mesures.

ÉVALUÉ PAR:

John Makin
Technologue en approbations complexes et étalonnage
Tél. (613)952-0667

APPROVAL:

The design, composition, construction and performance of the device type(s) identified herein have been evaluated in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Approval is hereby granted accordingly pursuant to subsection 3(1) of the said Act.

The marking, installation and manner of use of trade devices are subject to inspection in accordance with regulations and specifications established under the Weights and Measures Act. Requirements relating to marking are set forth in sections 18 to 26 of the Weights and Measures Regulations. Installation and use requirements are set forth in Part V and in specifications established pursuant to section 27 of the said Regulations. A verification of conformity is required in addition to this approval. Inquiries regarding inspection and verification should be addressed to the local inspection office of Industry Canada.

APPROBATION:

La conception, la composition, la construction et le rendement du(des) type(s) d'appareils identifié(s) ci-dessus, ayant fait l'objet d'une évaluation conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures, la présente approbation est accordée en application du paragraphe 3(1) de ladite Loi.

Le marquage, l'installation, et l'utilisation commerciales des appareils sont soumis à l'inspection conformément au Règlement et aux prescriptions établis aux termes de la Loi sur les poids et mesures. Les exigences de marquages sont définies dans les articles 18 à 26 du Règlement sur les poids et mesures. Les exigences d'installation et d'utilisation sont définies dans la partie V et dans les prescriptions établies en vertu de l'article 27 dudit règlement. Une vérification de conformité est requise. Toute question sur l'inspection et la vérification de conformité doit être adressée au bureau local d'Industrie Canada.

Robert C. Bruce
Director, Weights and Measures


Robert C. Bruce
Directeur, Poids et Mesures

Date: MAR 27 1995

